


TECHO INDUSTRIAL · ENERGÍA SOLAR

Propuesta preliminar de sistema fotovoltaico

Transmatic Precision Metal Forming de Mexico Santa Catarina · Parque Industrial Finsa, Santa Catarina, N.L. · Flush engargolado · filas // borde largo · remetimiento 5 m

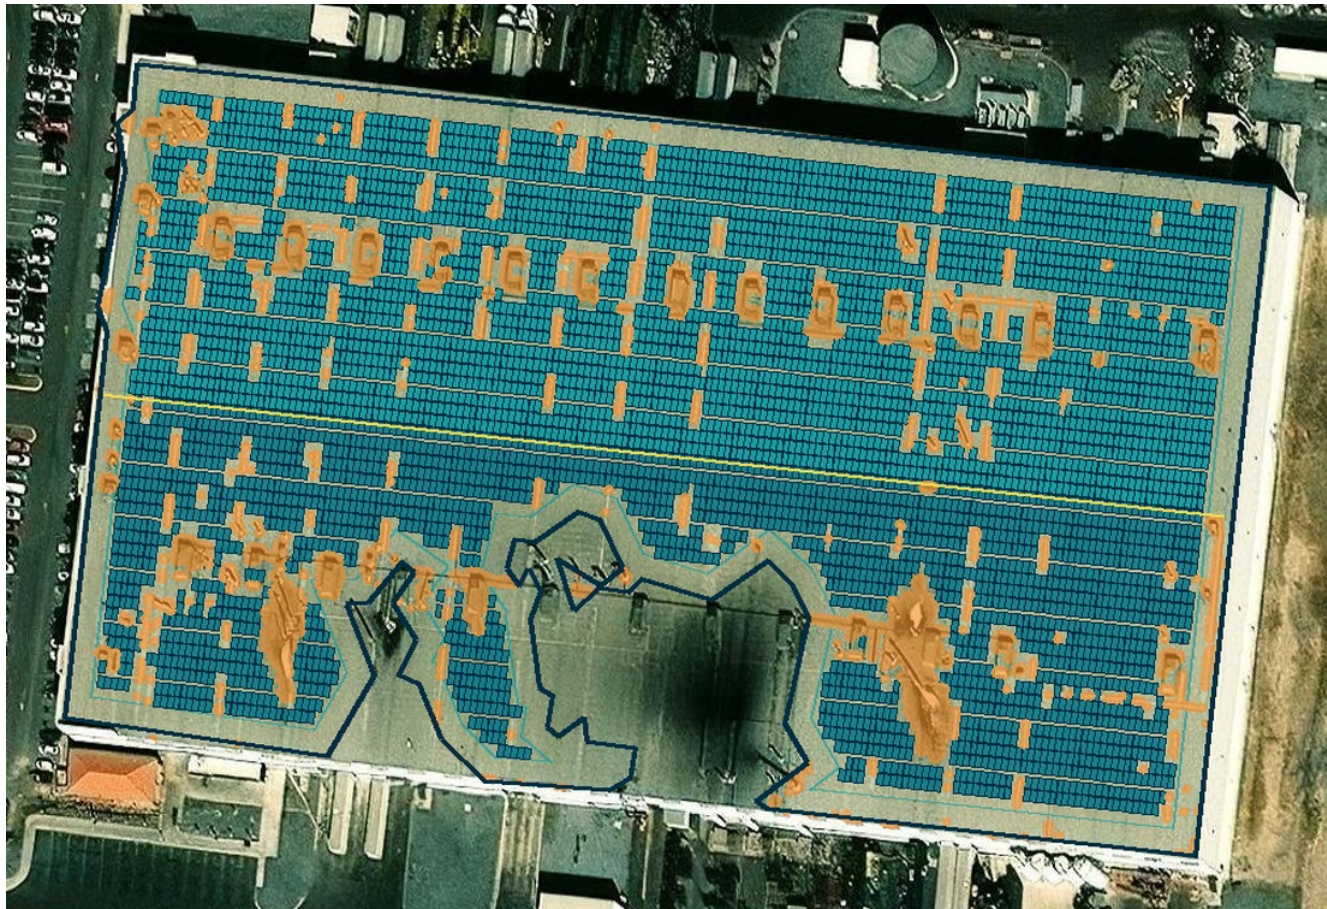

■ Pendiente A ■ Pendiente B ■ Cumbre ■ Obstáculo ■ Huella / retiro 5 m
Transmatic Precision Metal Forming de Mexico Santa Catarina · 5193 módulos · 3115.8 kWp · Imagen: Esri World Imagery

Fila 1 continua // borde largo (rumbo 97°). Setback 5 m (línea teal). Gable ~4° az 7°/187°. Portrait, largo // costuras (S-S). No sustituye visita técnica.

POTENCIA	MÓDULOS	HUELLA	GENERACIÓN/AÑO
3,116 kWp	5,193	29,255 m²	4.70 GWh
INVERSIÓN*	AHORRO AÑO 1*	RETORNO SIMPLE*	kWh/kWp-AÑO
\$34,273,800	\$11,745,332	2.92 años	1,508

PVGIS gable: agua A 1,477 + agua B 1,553 → blend 1,508 kWh/kWp-año. Útil 21,463 m² (setback 5 m).

*Estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Esquema PPA sujeto a aprobación de crédito y análisis del recibo; ahorro neto calculado sin incremento de tarifa CFE.

ESQUEMA PPA · \$0 INVERSIÓN

INVERSIÓN INICIAL	PRECIO PPA	AHORRO NETO AÑO 1	AHORRO NETO 10 AÑOS
\$0	\$1.75/kWh	\$3,523,600	\$19,198,855
Escalador 3.9% anual, plazo 10 años			

Resumen del sistema

Concepto	Valor	Origen
Huella (polígono suavizado)	29,255 m ²	Segmentación de imagen + simplify/MRR
Remetimiento perimetral	5 m	Galt Energy
Filas / costuras	// borde largo @ 97° · costuras @ 7°	Borde largo del techo
Pitch gable / azimut aguas	~4° · 7° / 187°	borde largo
Módulos A+B / kWp	3,101+2,092 = 5,193 / 3,115.8 kWp	fila 1 = 146 mód.
Módulo	600 W · portrait	Supuesto
Clamps	S-5! standing-seam	Largo // costuras
Generación anual	4,698,133 kWh	PVGIS A+B

Economía del proyecto (estimado)

Concepto	Valor	Cálculo
Inversión estimada*	\$34,273,800 MXN	Estimado preliminar
Ahorro anual, año 1*	\$11,745,332 MXN	4,698,133 kWh/año generados
Retorno simple*	2.92 años	Inversión ÷ ahorro año 1
Generación específica	1,508 kWh/kWp-año	PVGIS A+B

*Estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Esquema PPA sujeto a aprobación de crédito y análisis del recibo; ahorro neto calculado sin incremento de tarifa CFE.

Dimensionamiento: el ahorro supone que cada kWh generado se aprovecha. Hay que validar el tamaño del sistema contra tu consumo real (recibo de CFE) para que toda la generación se use.

Generación mensual (MWh)

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
290	318	421	460	478	494	478	493	354	349	294	269

Supuestos, fuentes y descargo

Propuesta preliminar basada en imagen satelital; cifras estimadas. Remetimiento 5 m. Filas paralelas al borde largo. No es oferta ni cotización.

- Huella: 29,255 m² suavizada (segmentación de imagen); setback 5 m; obstáculos detectados 10% del techo.
- Orientación: borde/cumbrera @ 97° · costuras @ 7° · aguas 7°/187° · pitch ~4°.
- Clamps: portrait, largo // costuras, filas // borde largo (S-5!).
- Producción: PVGIS v5.2 gable: agua A asp=-173.2 Ey=1,477; agua B asp=6.8 Ey=1,553; pitch=4.0°, loss 14%.
- Economía: estimado preliminar basado en imágenes satelitales; cifras sujetas a análisis del recibo de CFE. Retorno simple sin financiamiento.
- Consumo: el tamaño del sistema se debe validar contra tu consumo real para que toda la generación se aproveche.
- Imagen: Esri World Imagery; la fecha de la imagen puede no reflejar el estado actual del techo.
- Fiscal: Art. 34 LISR (deducción de inversión en equipo de generación con fuentes renovables) — válidalo con tu contador.

Siguiente paso

Envíanos tu recibo de CFE y te regresamos la propuesta ajustada en menos de 2 horas (en horario hábil).

ENVÍANOS TU RECIBO DE CFE Y TE REGRESAMOS LA PROPUESTA AJUSTADA EN MENOS DE 2 HORAS

WhatsApp 81 1359 4243 · galt.mx · wa.me/5218113594243

Galt Energy · 2026-10-10 · Propuesta preliminar