

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: 180/01/02/08

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Bleuwerkstraat 44

Maaseik

EIGENAAR: Vannoy

Adres: 108

OPDRACHTGEVER: Van-Ilippe

Adres: Grootstraat 14 Arendonk

INSTALLATEUR: id

Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____ iE

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

Datum van het onderzoek: 21/11/2007 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~controle~~bezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AHAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~overdracht eigendom~~: Type der lokalen: App. 1

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400 V

Bescherming van de aansluiting aut 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm²

Alg. schakelaar: type 2-f 40A/30mA

pe van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 19

RA: 5 Ohm; RI tot > 40 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie bijgevoegde schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso _____

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: /

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
gezien op	<u>28/11/07</u>
de aangestelde van de stroomverdieler	
naam:	<u>80 No</u>
handtekening:	


PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

- BESLUIT
- De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 - De installatie is niet conform.
 - De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 180
nr. + naam + handtekening

De directeur,


Stroomkringschema appartement 1

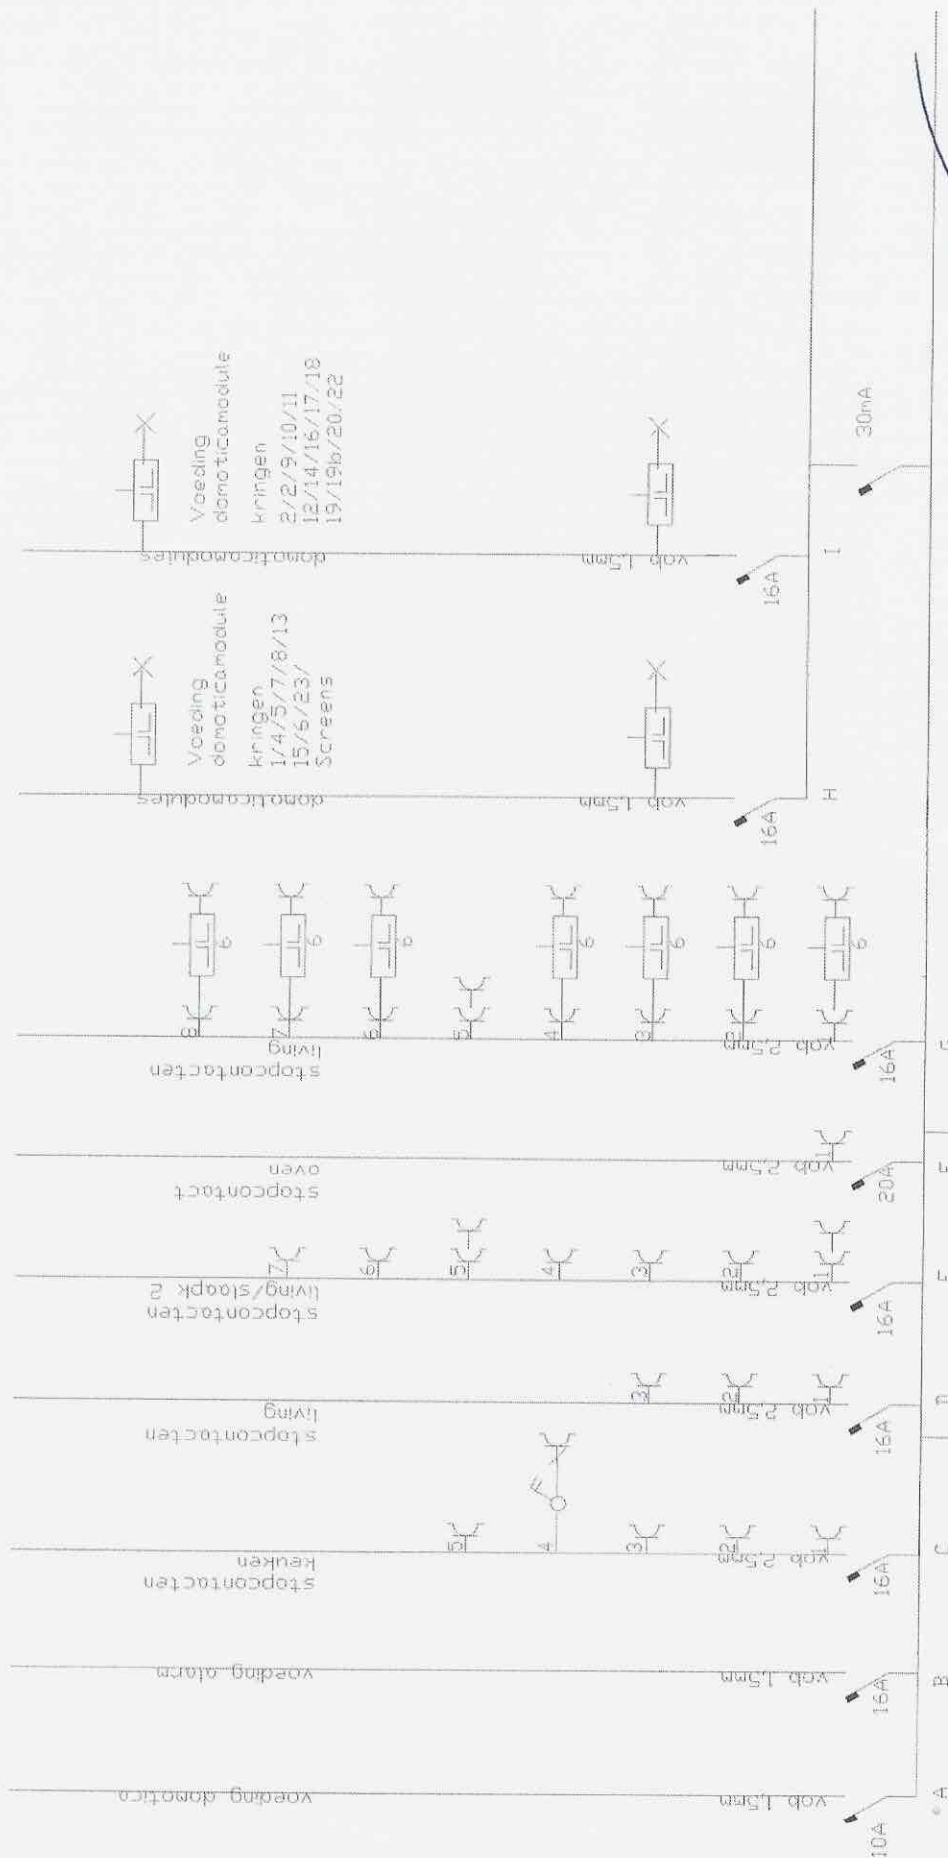


De eigenaar
Dhr. Verbooy
Bleumerstraat
3680 Melle

BTU 100 11/11/2003


VAN HOPPE E.
Elektricitaitswerken
Grotstraat 10 A
2370 Arendonk
BTW BE 731.428.993

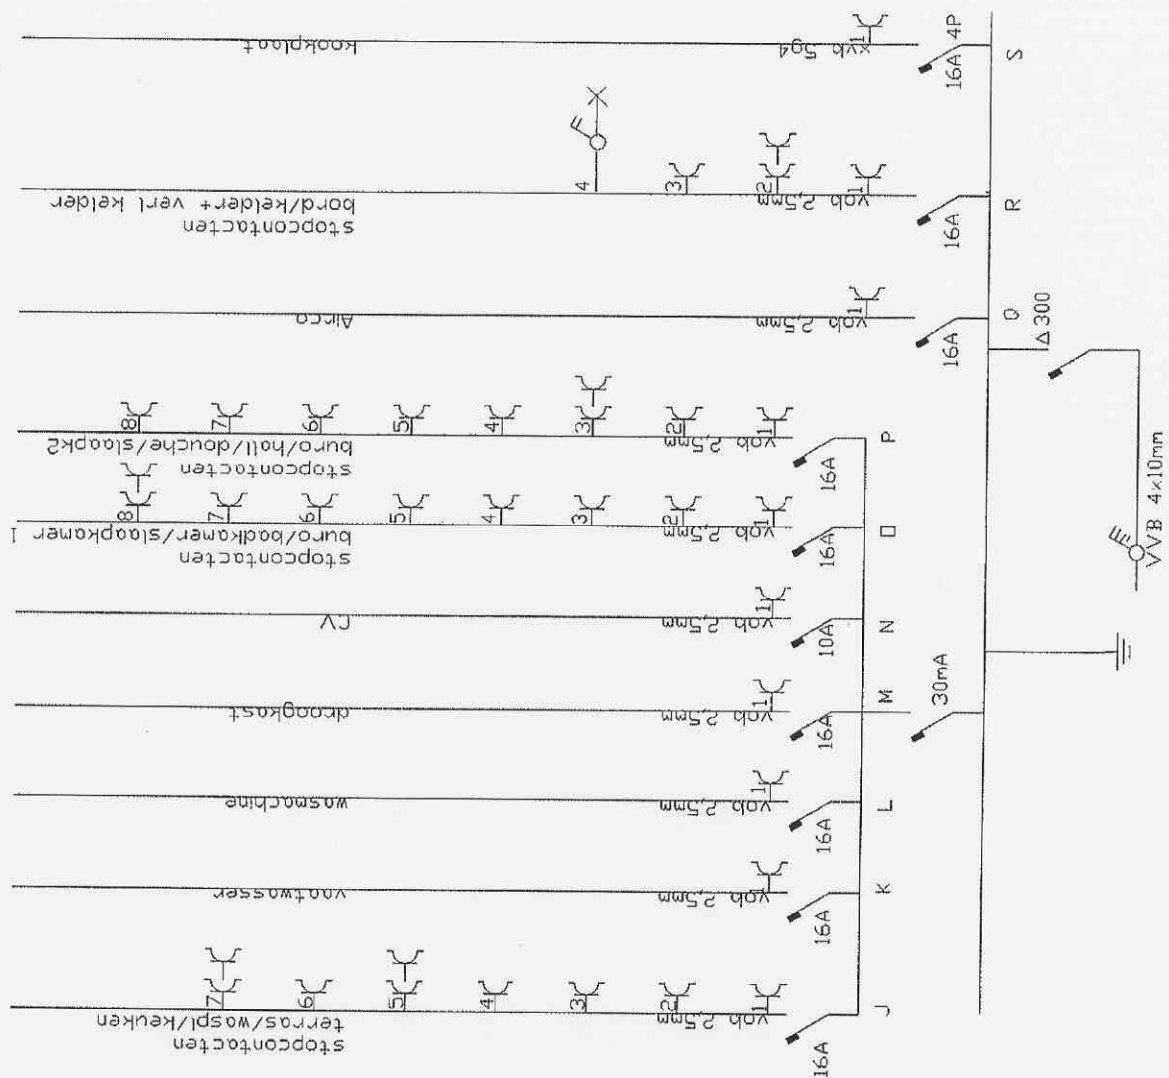

Situatieschema appartement 1

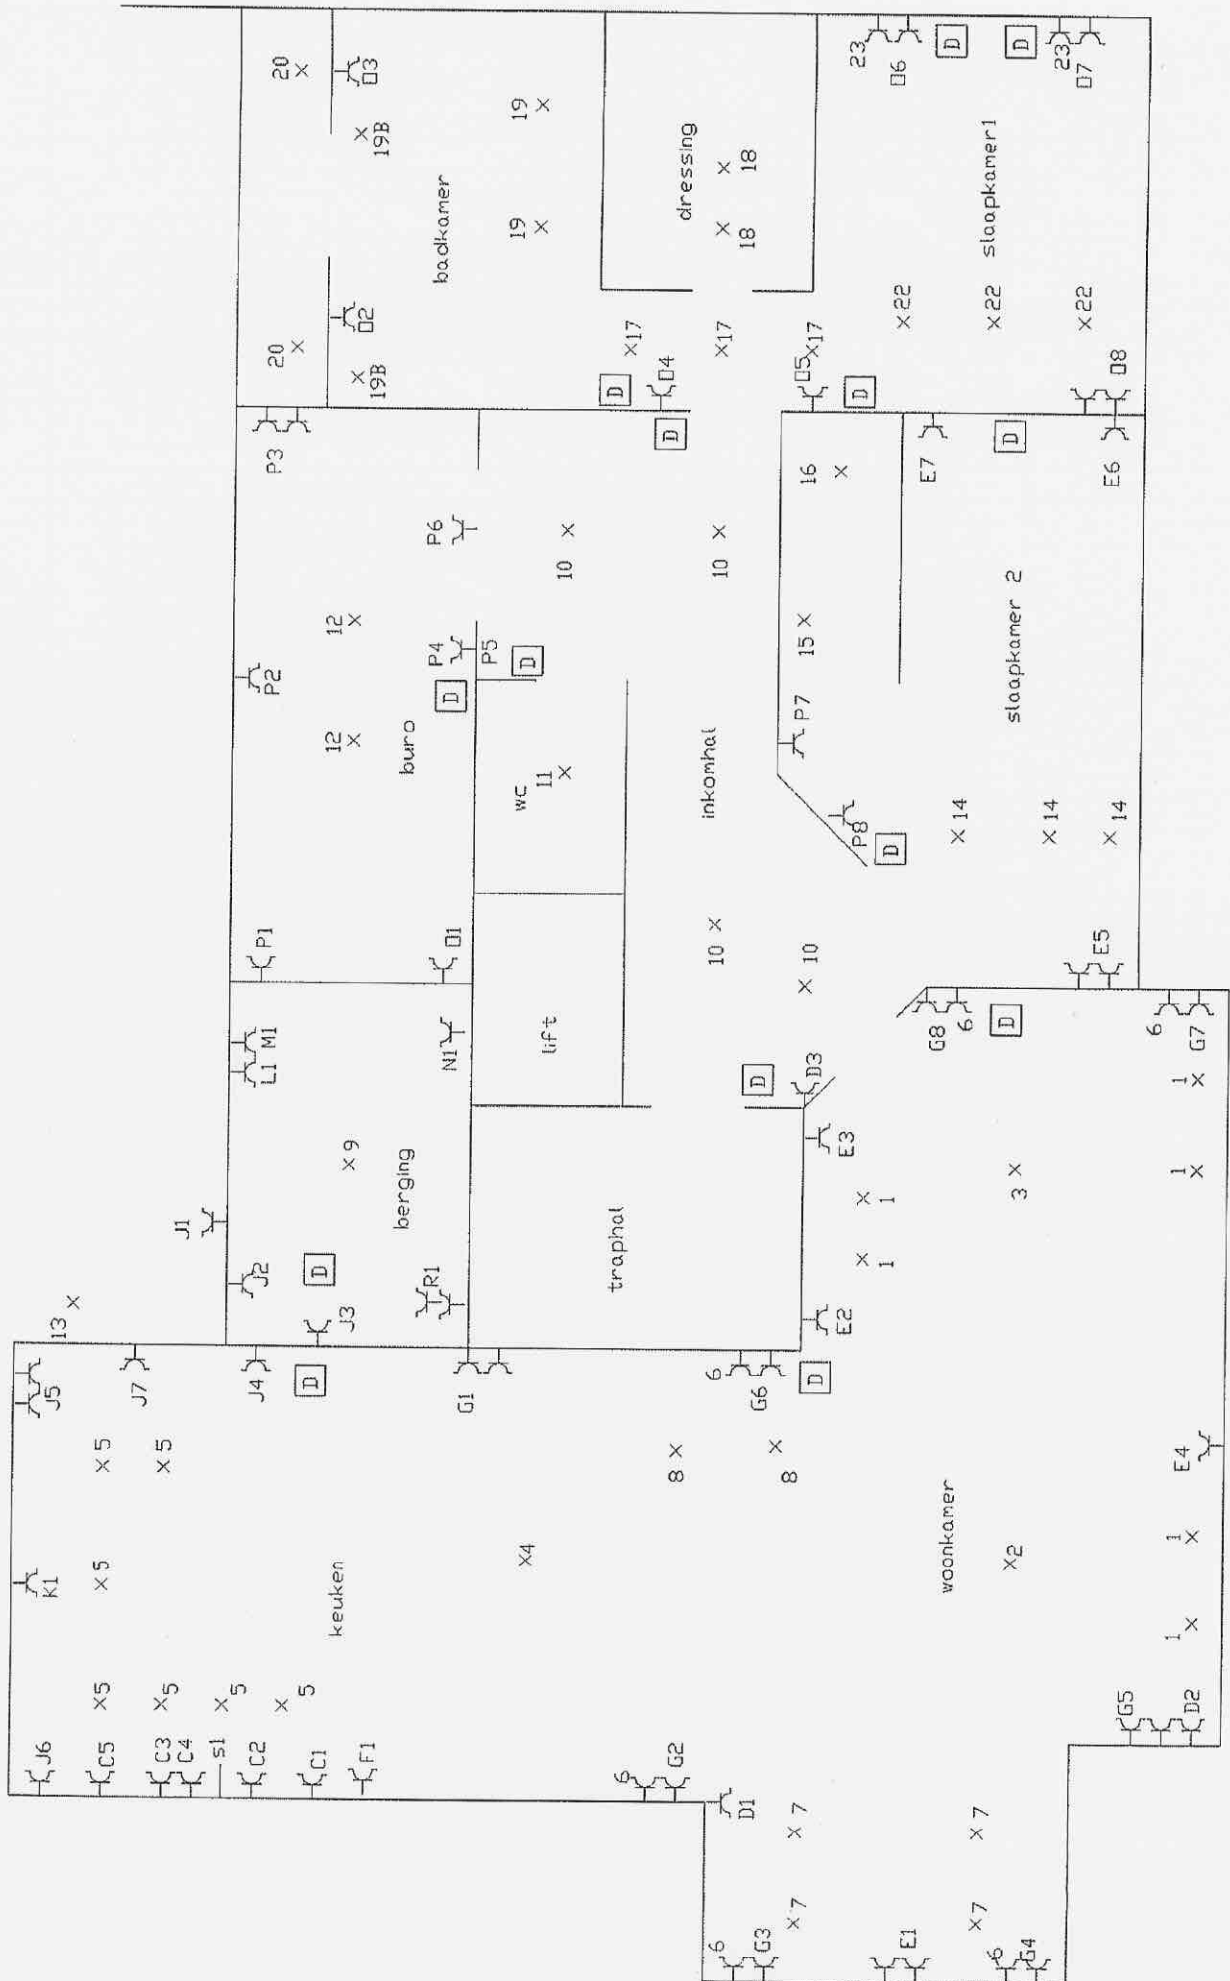

Situatieschema kelder opartement 1

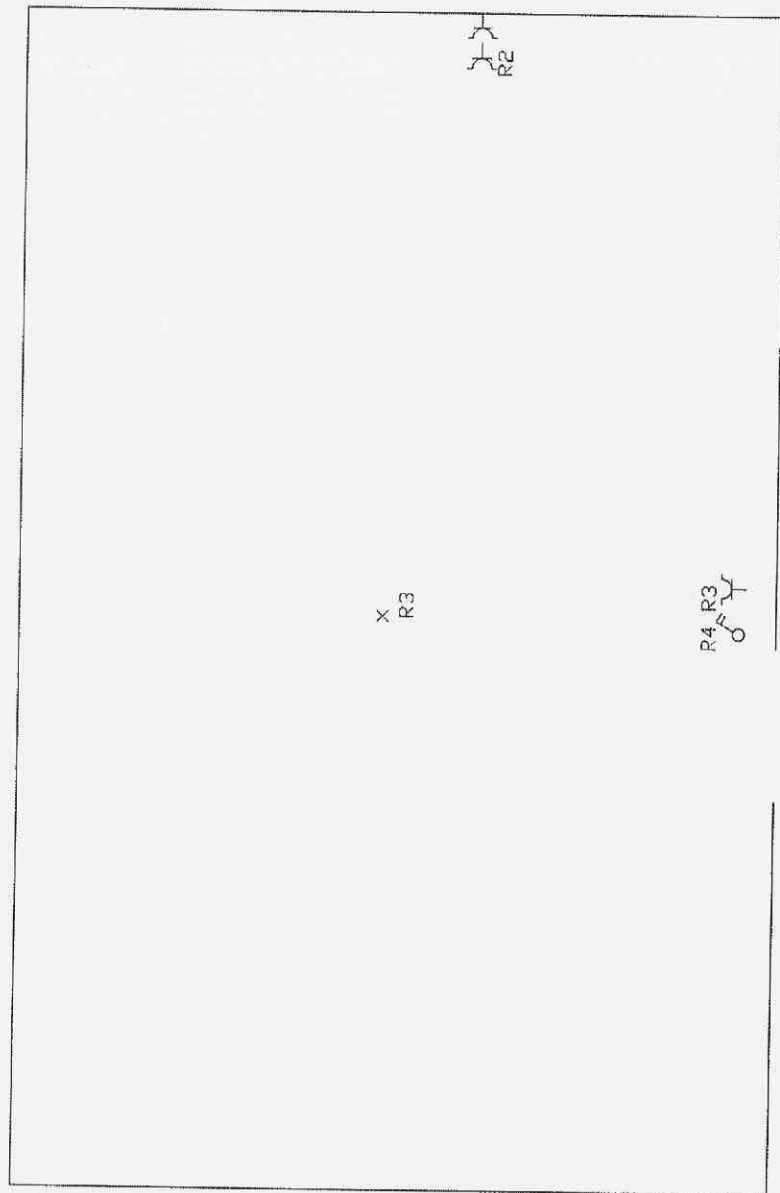

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

EAN: _____ IE
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR. 16/19/mer/05

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: Blaumenrood 411, Haasbeek

EIGENAAR: Vernooij

Adres: idem

OPDRACHTGEVER: Van Hoppe

Adres: Grootstraat 10A Aalendoren

INSTALLATEUR: idem

Adres: _____

BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 21/11/2002 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~controle~~bezoek volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 291) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~overdracht eigendom~~: Type der lokalen: Gemeenschap

Begin werken: Fundering voor-na 1.10.81 - Elektrische installatie voor-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 400 V

Bescherming van de aansluiting aut 25 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 16 mm²

Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 6

RA: 5 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: Zie bijgevoegde schema's.

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: 1

Nota: Aarding op nog aansluiten.

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op 28/11/02

de aangestelde van de stroomverdelers

naam: 8090

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- ① De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 21/11/2002 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- ② De installatie is niet conform.
- ③ De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door hetzelfde organisme uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER: 180
nr. + naam + handtekening

De directeur,