



DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 16/06/2020

Uitgiftedatum verslag: 16/06/2020

Verslagnummer: 0535-200616-08

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Technisch Bureau Verbruggen

Adres: Neerveldstraat 109 bus 6, 1200 Brussel

T: 011 42 18 34 E: btv.limburg@btvcontrol.be Ondernemingsnummer: 0406.486.616

De agent-bezoeker: nummer 0535

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: BELGIAN SOLAR

Adres: KLEINHOEFSTRAAT 5 55, 2440 GEEL

Naam eigenaar, uitbater of beheerder: NUNEZ FRANCISCO

Adres: BEDRIJFSWEG 3, 3620 LANAKEN

Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: BELGIAN SOLAR

Adres: KLEINHOEFSTRAAT 5 55, 2440 GEEL

BTW-nummer: 0826915991

Identificatie van de elektrische installatie:

Adres: BEDRIJFSWEG 3, 3620 LANAKEN

EAN- code:

Nummer teller: 20255132

Private hoogspanningscabine: Nee

Type installatie: gedecentraliseerde productie-installatie

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019:

Gelijkvormigheidscontrole voor ingebruikname - belangrijke wijzigingen/uitbreiding (6.4)

Datum uitvoering van de installatie:

Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

- 1 De controle beperkt zich tot de PV-installatie en de invloed ervan op de bestaande installatie.
- 2 De overeenkomst tussen de karakteristieken van omvormer(s) en panelen behoort niet tot de controle.
- 3 Wij hadden geen toegang tot het dak / geen zicht op de panelen waardoor het aantal panelen niet gecontroleerd kon worden.

Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast

Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: 3 x 400V + N



RE06_01-08_01 06/20


1 / 4

Type van de aardelektrode: Aardingslus
 Voedingsleiding van het hoofdbord: Type: VOB - Doorsnede: 4 x 10 mm²
 Aantal stroombanen: 1 (reserve inbegrepen)
 Type van het aardverbindingssysteem: TT
 Aantal borden: 4
 Nominale waarde van de bescherming van de aansluiting: 32A
 Type van de algemene schakelaar: 4P 40A/300mA

BESCHRIJVING:

ééndraadschema

28 panelen x 410 Wp = 11480 Wp (DC)
 Omvormer: Enphase IQ7+, serienr.: Zie bijlage, max. AC vermogen:
 28x295W=8260 W
 Totaal max AC vermogen: 8260 W
 Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
 beschermde stroombanen: Zie schema's

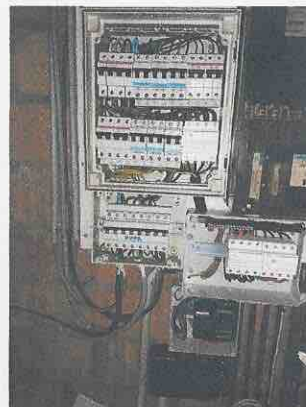

Resultaten van de controle:

Metingen en beproevingen:

Spreadingsweerstand van de aardverbinding: 14 Ohm Waarde van de algemene isolatieweerstand: >0,5 MOhm
 Test van de differentieelstroominrichtingen via testknop: OK
 Test van differentieelstroominrichtingen via opwekken foutlus: Niet van toepassing
 Continuïteit van de beschermingsgeleiders: OK

Vastgestelde inbreuken:

Geen



Opmerkingen:

1 De werkingstest van het ontkoppelingsrelais werd uitgevoerd.

2 Serienummers omvormers:

-86685
-86683
-80335
-86153
-85774
-86498
-73060
-72948
-81279
-79806
-80736
-81749
-76342
-75403
-74136
-77946
-72996
-77811
-86681
-79840
-74125
-86197
-86433
-86414
-79817
-80502
-80943
-75407

Besluit van de controle:

1. De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 16/06/2045
- De ééndraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening van de technisch verantwoordelijke (of namens de technisch verantwoordelijke):



Verslagnummer 0535-200616-08

3 / 4

Verwijzing naar de reglementaire voorschriften:

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- a) voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- b) de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- c) de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- d) het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- e) onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- f) de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- g) een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

