


Energiebedarf

Treibhausgasemissionen **9,3** kg CO₂-Äquivalent/(m²·a)

Endenergiebedarf dieses Gebäudes

16,6 kWh/(m²·a)

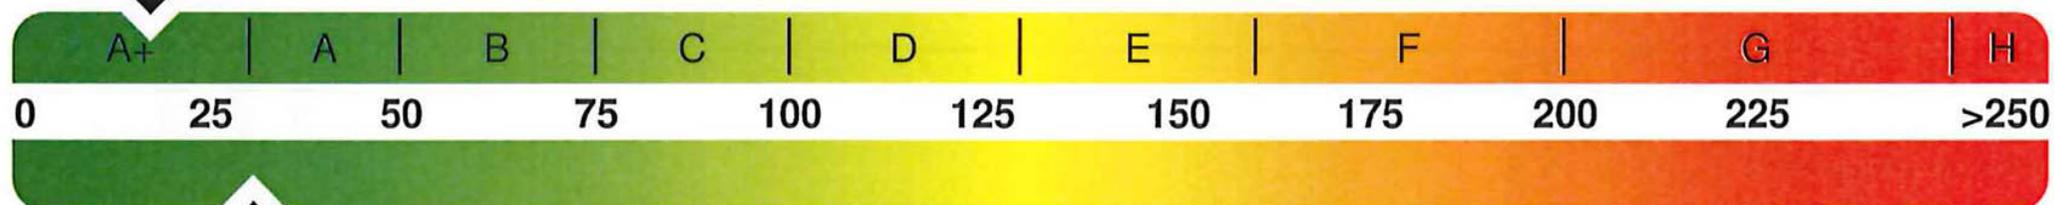

29,9 kWh/(m²·a)

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

Anforderungen gemäß GEG ¹

Primärenergiebedarf

Ist-Wert **29,9** kWh/(m²·a) Anforderungswert **100,7** kWh/(m²·a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle H'_T

Ist-Wert **0,29** W/(m²·K) Anforderungswert **0,56** W/(m²·K)

Sommerlicher Wärmeschutz (bei Neubau) eingehalten

Für Energiebedarfsberechnungen verwendetes Verfahren

- Verfahren nach DIN V 18599
- Verfahren nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10
- Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4 GEG
- Regelung nach § 31 GEG ("Modellgebäudeverfahren")

Endenergiebedarf dieses Gebäudes (Pflichtangabe in Immobilienanzeigen)

16,6 kWh/(m²·a)