




Velg år

2026

Velg måned

- Januar
- Februar
- Mars
- April
- Mai
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Desember

Valgt måned		Hittil i år	
Faktisk	Budsjett	Faktisk	Budsjett
Driftstimer 744	Driftstimer 729	Driftstimer 2 141	Driftstimer 2 117
Driftstimer % 100,0	Driftstimer % 98,0	Driftstimer % 99,1	Driftstimer % 98,0
Tilgjengelighet (max design) 104,5		Tilgjengelighet (max design) 106,7	

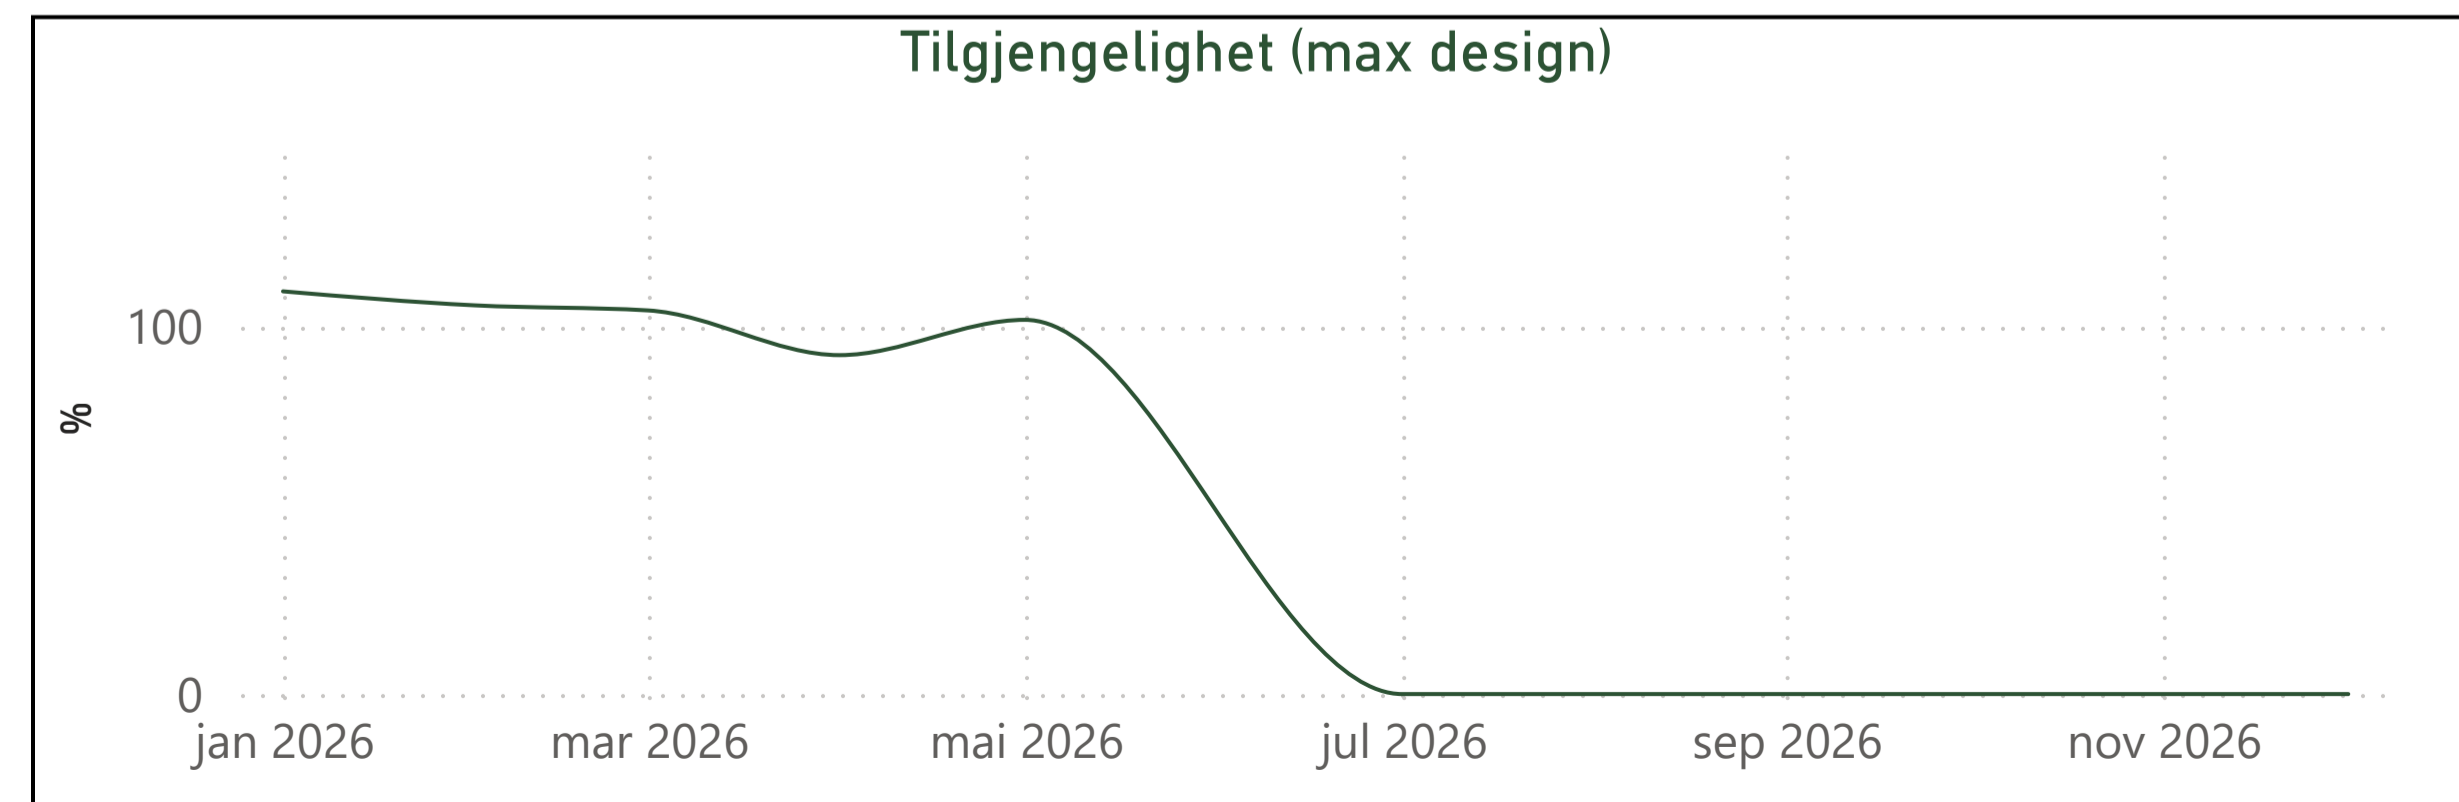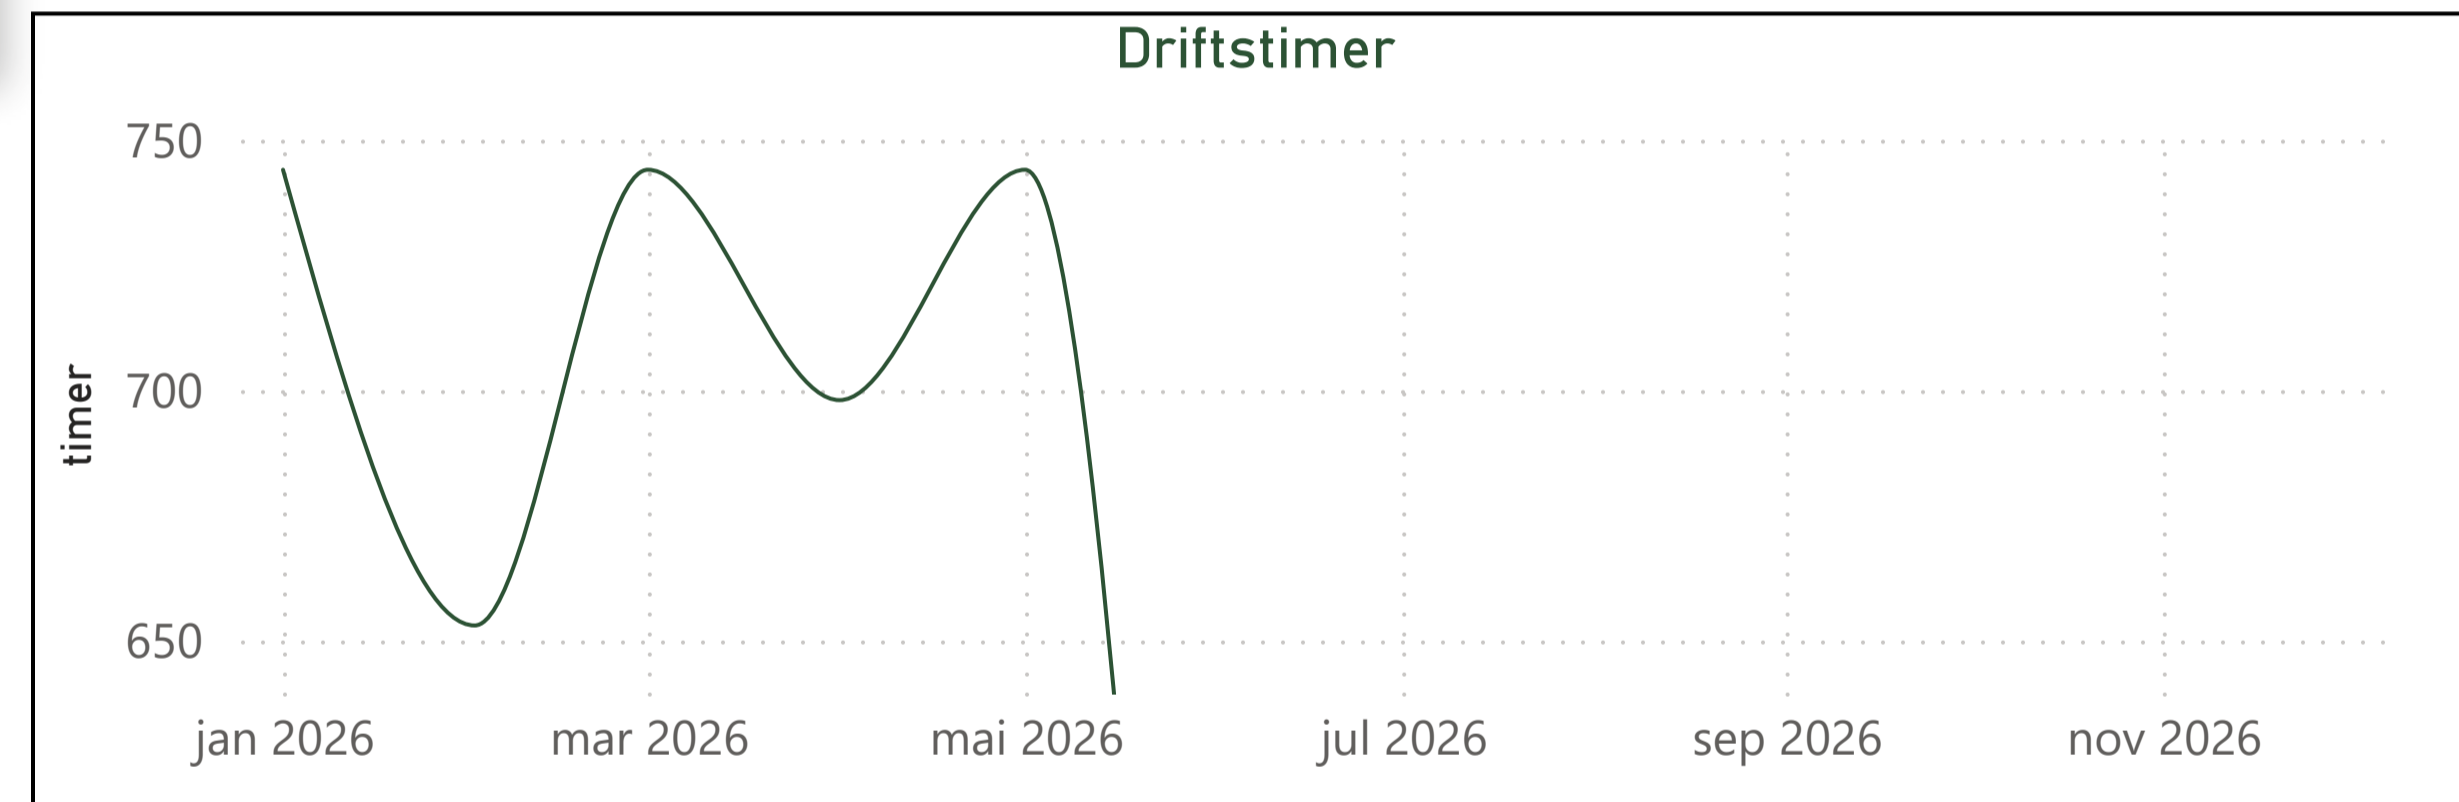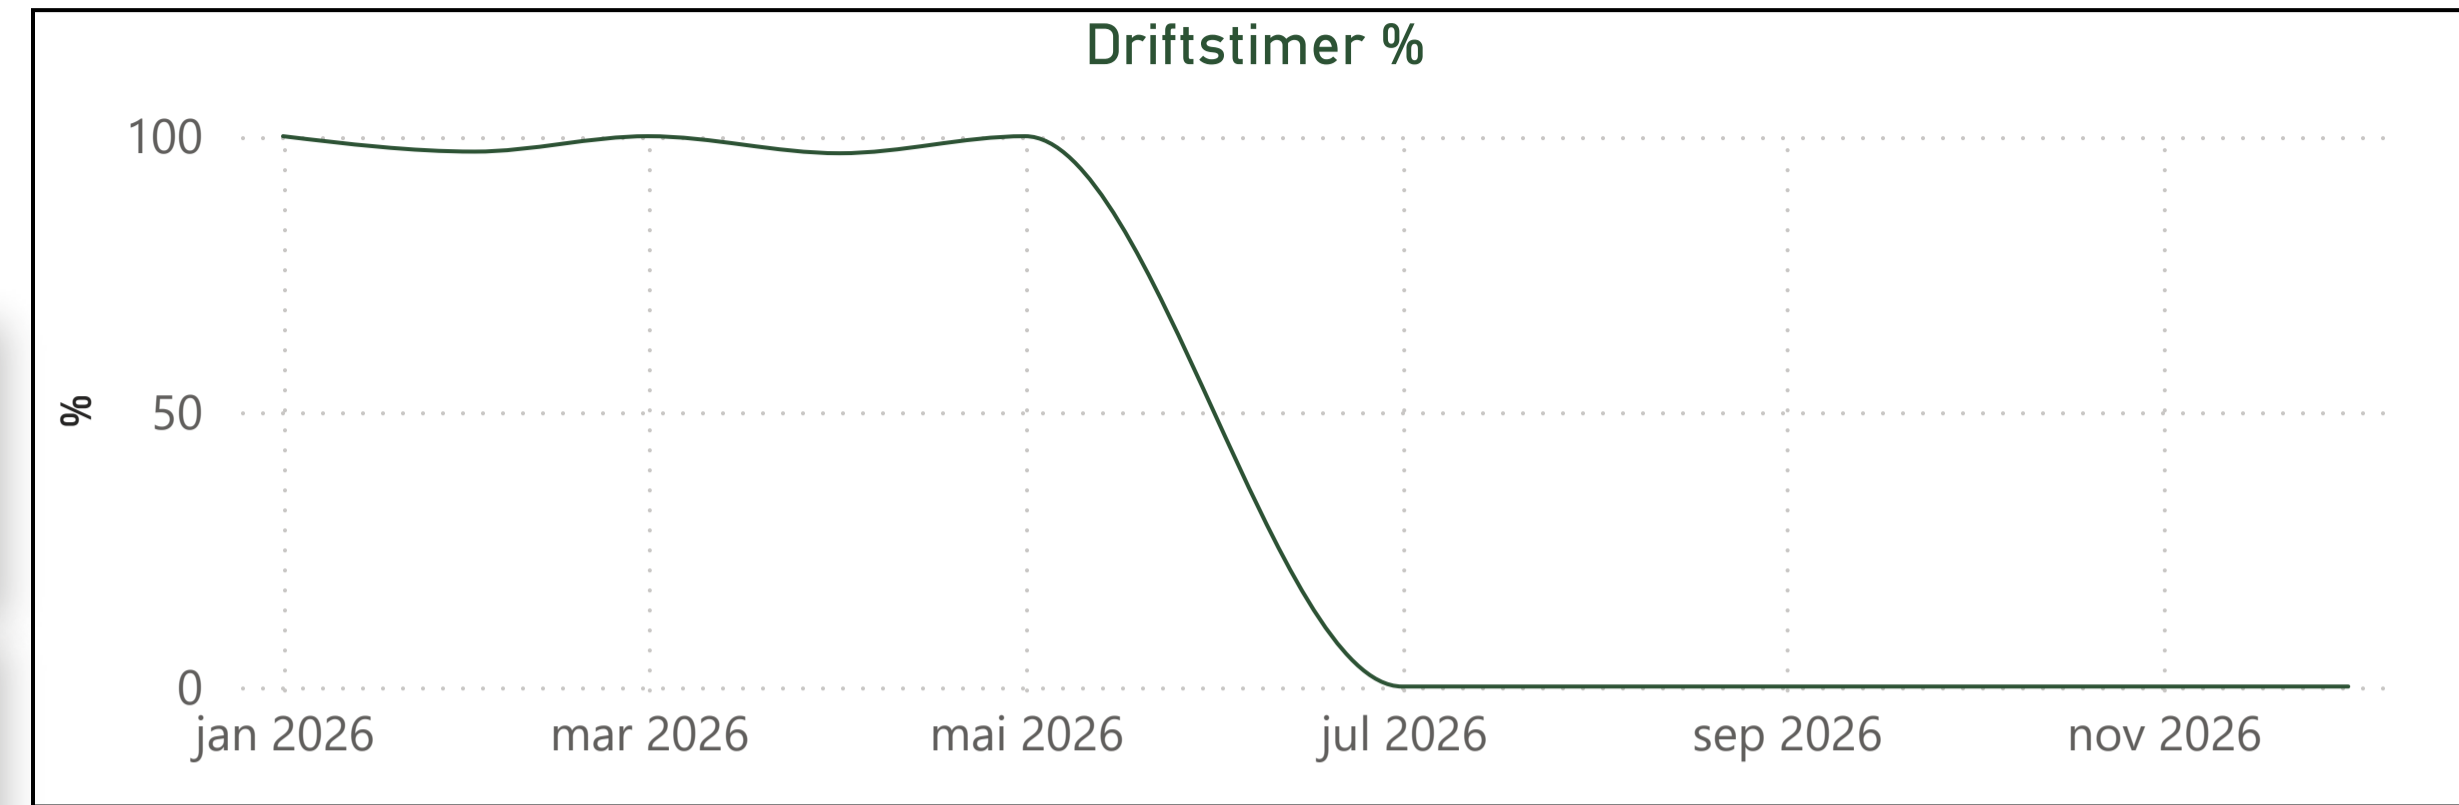







Velg år

2026 ▼

Velg måned

- Januar
- Februar
- Mars
- April
- Mai
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Desember

Valgt måned		Hittil i år	
Faktisk	Budsjett	Faktisk	Budsjett
Brensel til ovn (t)	Brensel til ovn (t)	Brensel til ovn (t)	Brensel til ovn (t)
13 768	12 254	41 085	38 082
Brensel til ovn (t/t)	Brensel til ovn (t/t)	Brensel til ovn (t/t)	Brensel til ovn (t/t)
18,5	16,8	19,2	18,0
Produksjon kjel (MWh)	Produksjon kjel (MWh)	Produksjon kjel (MWh)	Produksjon kjel (MWh)
33 369	32 753	95 924	96 205
Produksjon kjel (MW)	Produksjon kjel (MW)	Produksjon kjel (MW)	Produksjon kjel (MW)
44,9	44,9	44,8	45,4
Brennverdi (MJ/kg)	Brennverdi (MJ/kg)	Brennverdi (MJ/kg)	Brennverdi (MJ/kg)
10,5	11,3	10,1	10,7
Turbin (MWh)	Turbin (MWh)	Turbin (MWh)	Turbin (MWh)
8 413	7 307	23 503	21 022
Driftstimer turbin	Driftstimer turbin	Driftstimer turbin	Driftstimer turbin
743	729	2 134	2 117
Strøm salg (MWh)	Strømsalg (MWh)	Strøm salg (MWh)	Strømsalg (MWh)
7 216	6 212	20 092	17 844
Fjernvarme (MWh)	Fjernvarme (MWh)	Fjernvarme (MWh)	Fjernvarme (MWh)
13 880	17 500	53 263	51 500

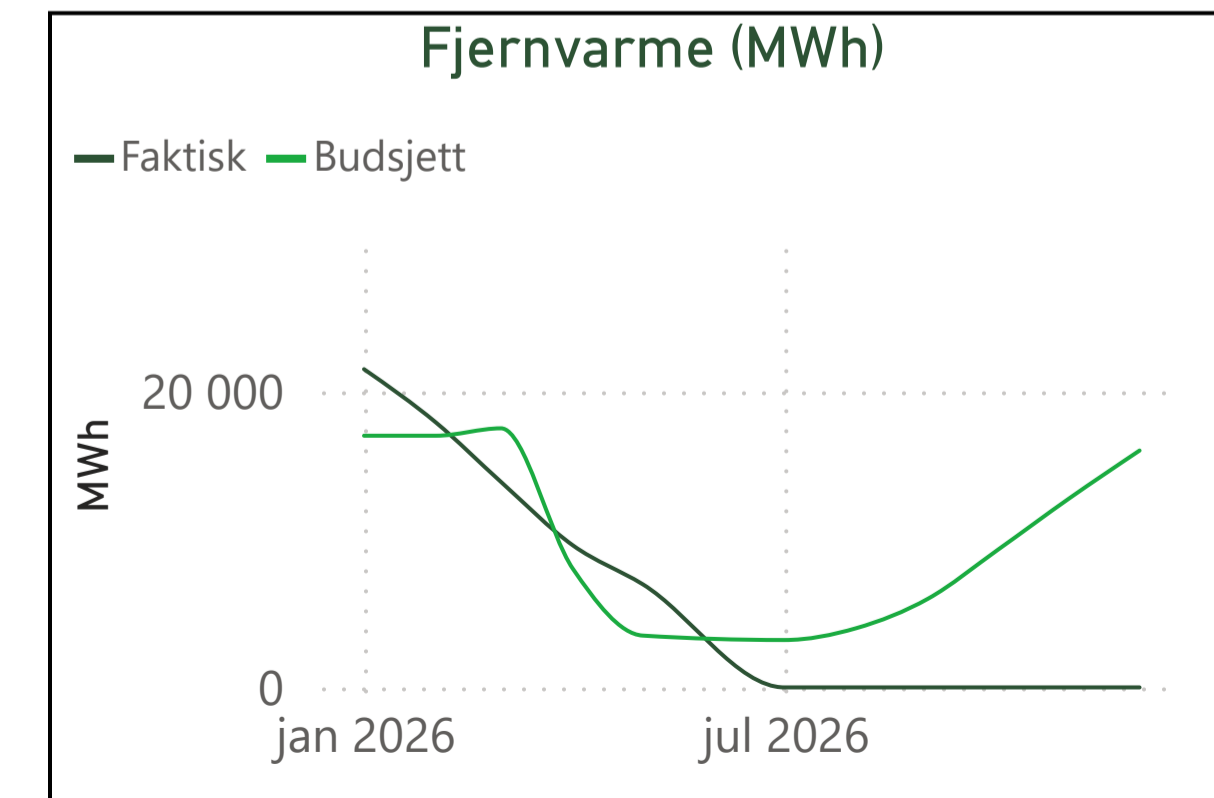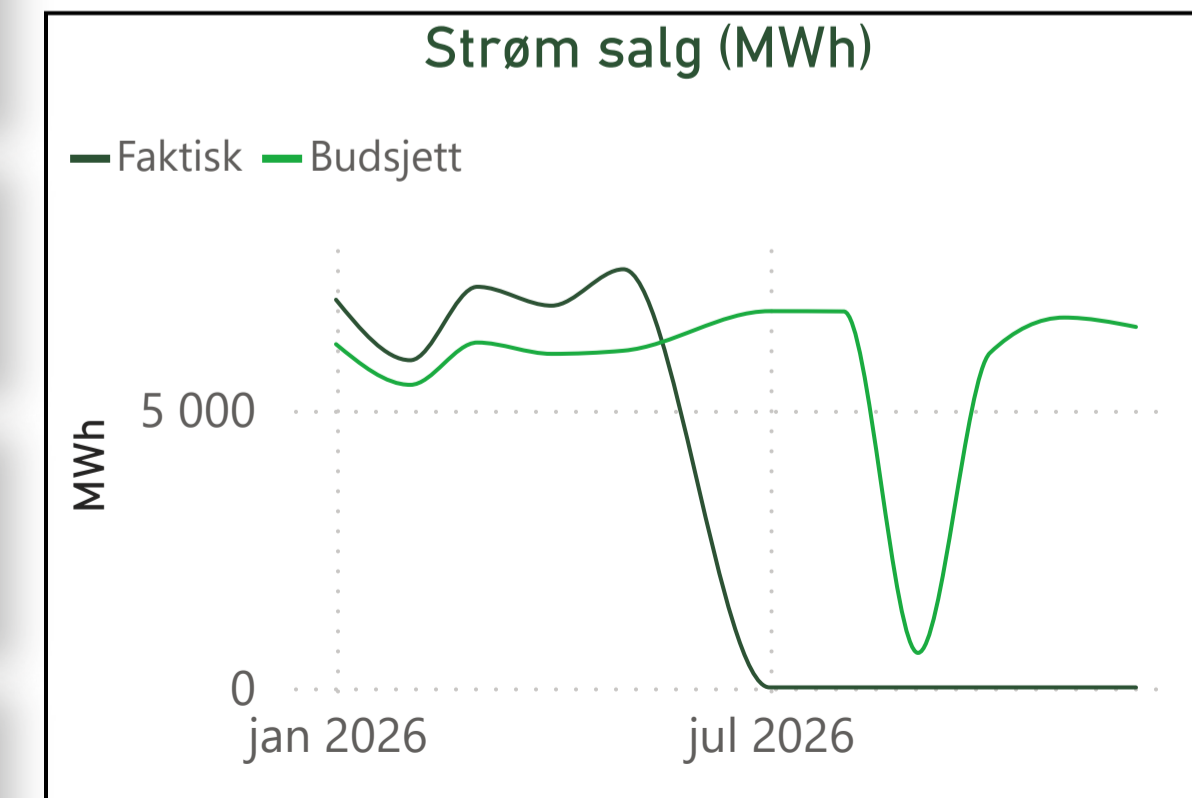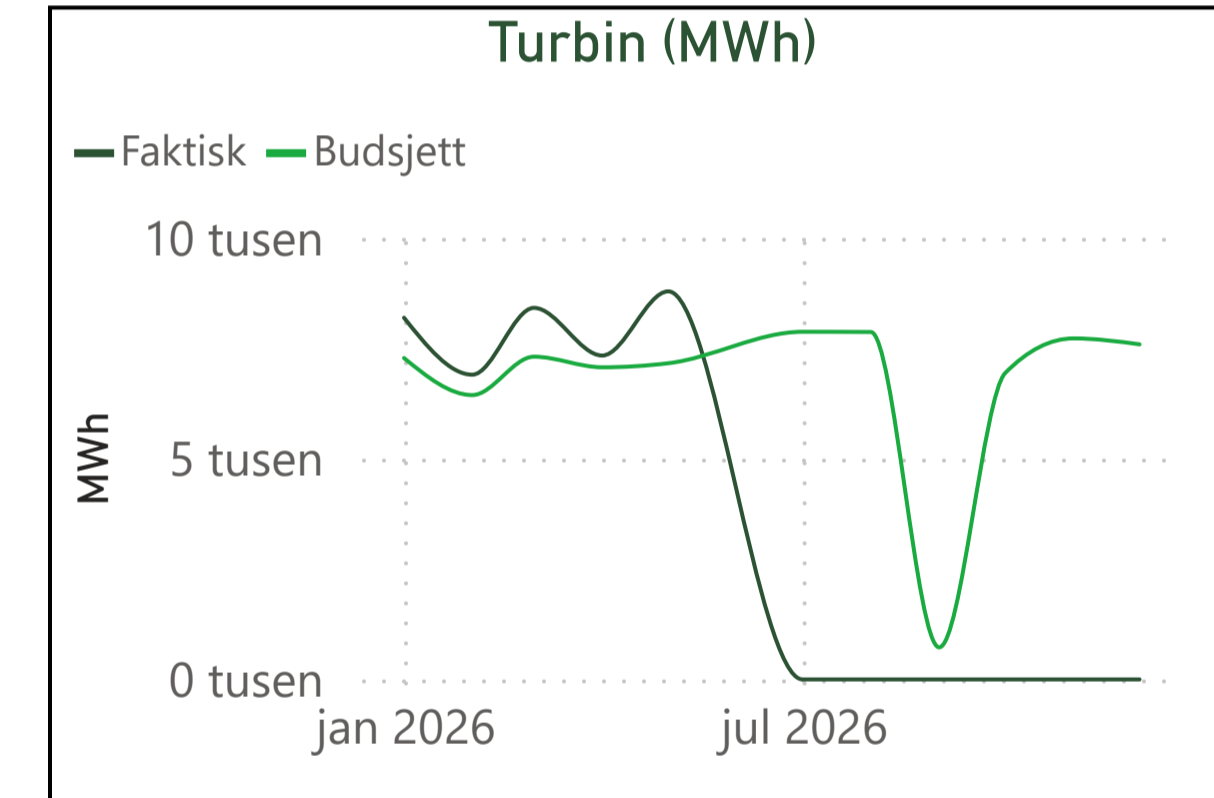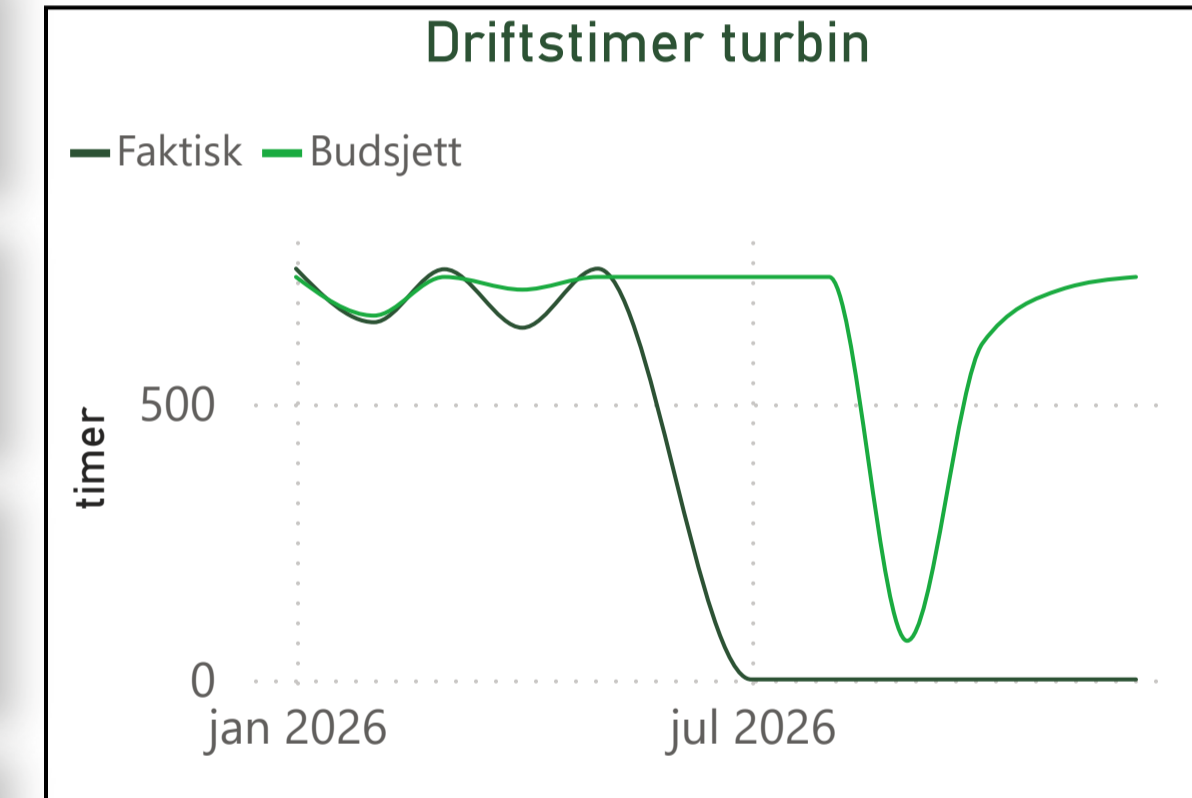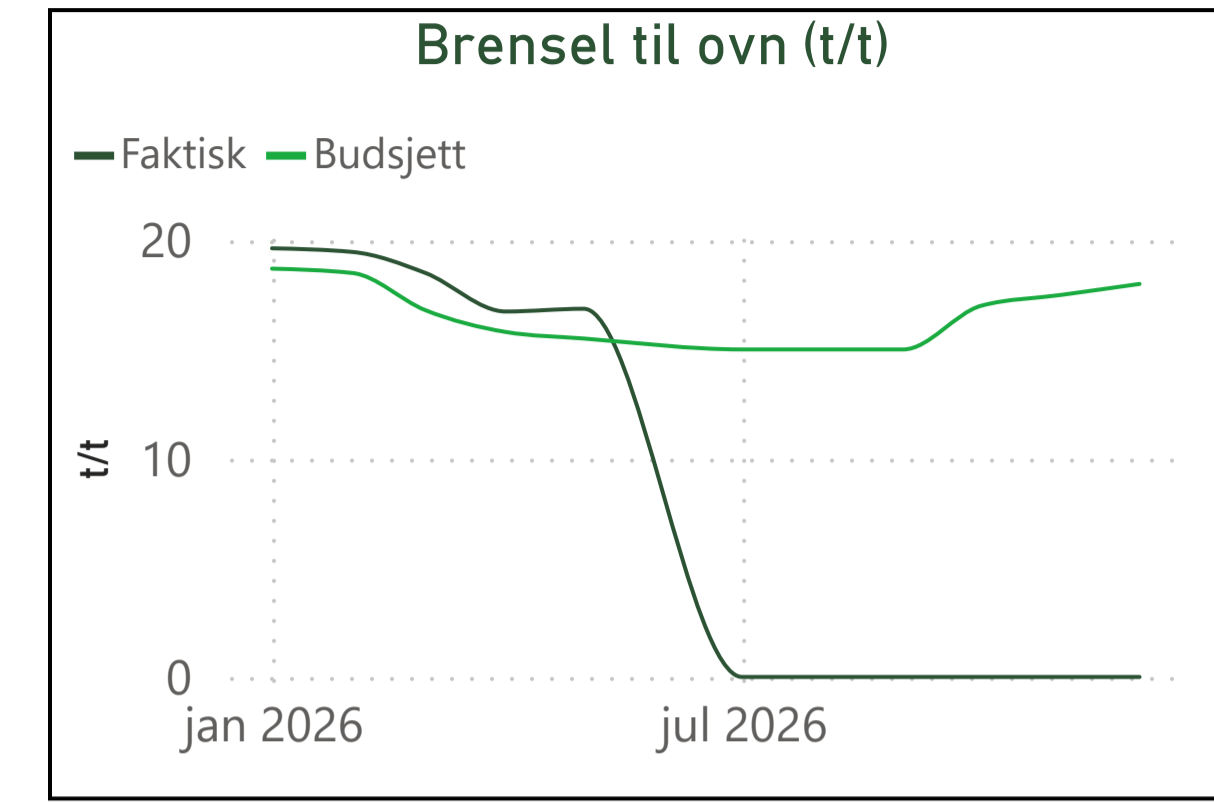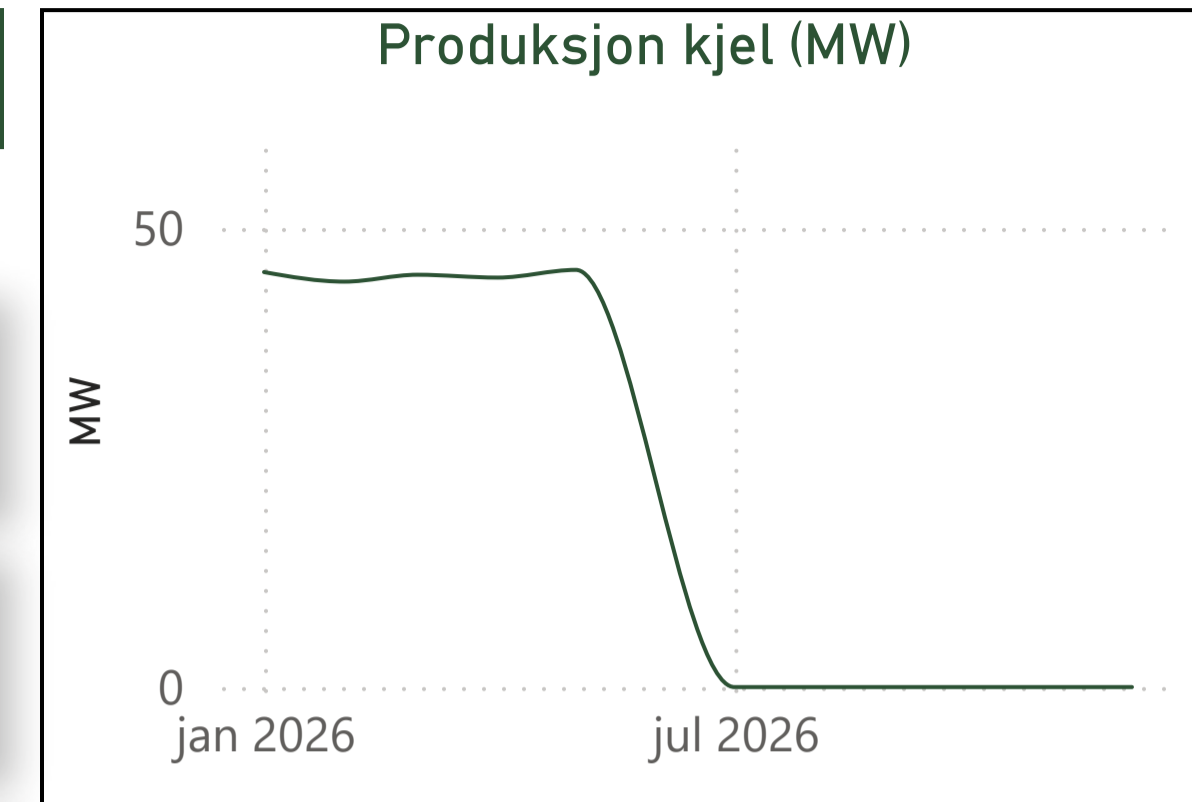


Velg år

2026


Velg måned

- Januar
- Februar
- Mars
- April
- Mai
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Desember

Valgt måned		Hittil i år	
Faktisk	Budsjett	Faktisk	Budsjett
Strømforbruk (kWh/h) 1 609	Strømforbruk (kWh/h) 1 600	Strømforbruk (kWh/h) 1594	Strømforbruk (kWh/h) 1 600
Strøm kjøp (MWh) 0		Strøm kjøp (MWh) 35	
Kalk (kg/tonn brensel) 16,35	Kalk (kg/tonn brensel) 10,3	Kalk (kg/tonn brensel) 12,35	Kalk (kg/tonn brensel) 10,3
Kull (kg/tonn brensel) 0,35	Kull (kg/tonn brensel) 0,30	Kull (kg/tonn brensel) 0,33	Kull (kg/tonn brensel) 0,30
Filterstøv (kg/tonn brensel) 38,31	Filterstøv (kg/tonn brensel) 35,0	Filterstøv (kg/tonn brensel) 37,96	Filterstøv (kg/tonn brensel) 35,0
Ammoniakk (kg/tonn brensel) 1,82	Ammoniakk (kg/tonn brensel) 2,3	Ammoniakk (kg/tonn brensel) 1,71	Ammoniakk (kg/tonn brensel) 2,3
NaOH (kg/tonn brensel) 0,74	NaOH (kg/tonn brensel) 1,0	NaOH (kg/tonn brensel) 0,74	NaOH (kg/tonn brensel) 1,0
Diesel (kg/tonn brensel) 0,16	Diesel (kg/tonn brensel) 1,51E-5	Diesel (kg/tonn brensel) 0,33	Diesel (kg/tonn brensel) 0,15
Bunnaske (% av tonn brensel) 20,53	Bunnaske (% av tonn brensel) 21,0	Bunnaske (% av tonn brensel) 23,15	Bunnaske (% av tonn brensel) 21,0
Oversize (kg/tonn brensel) 3,13	Oversize (kg/tonn brensel) 3,7	Oversize (kg/tonn brensel) 3,61	Oversize (kg/tonn brensel) 3,7

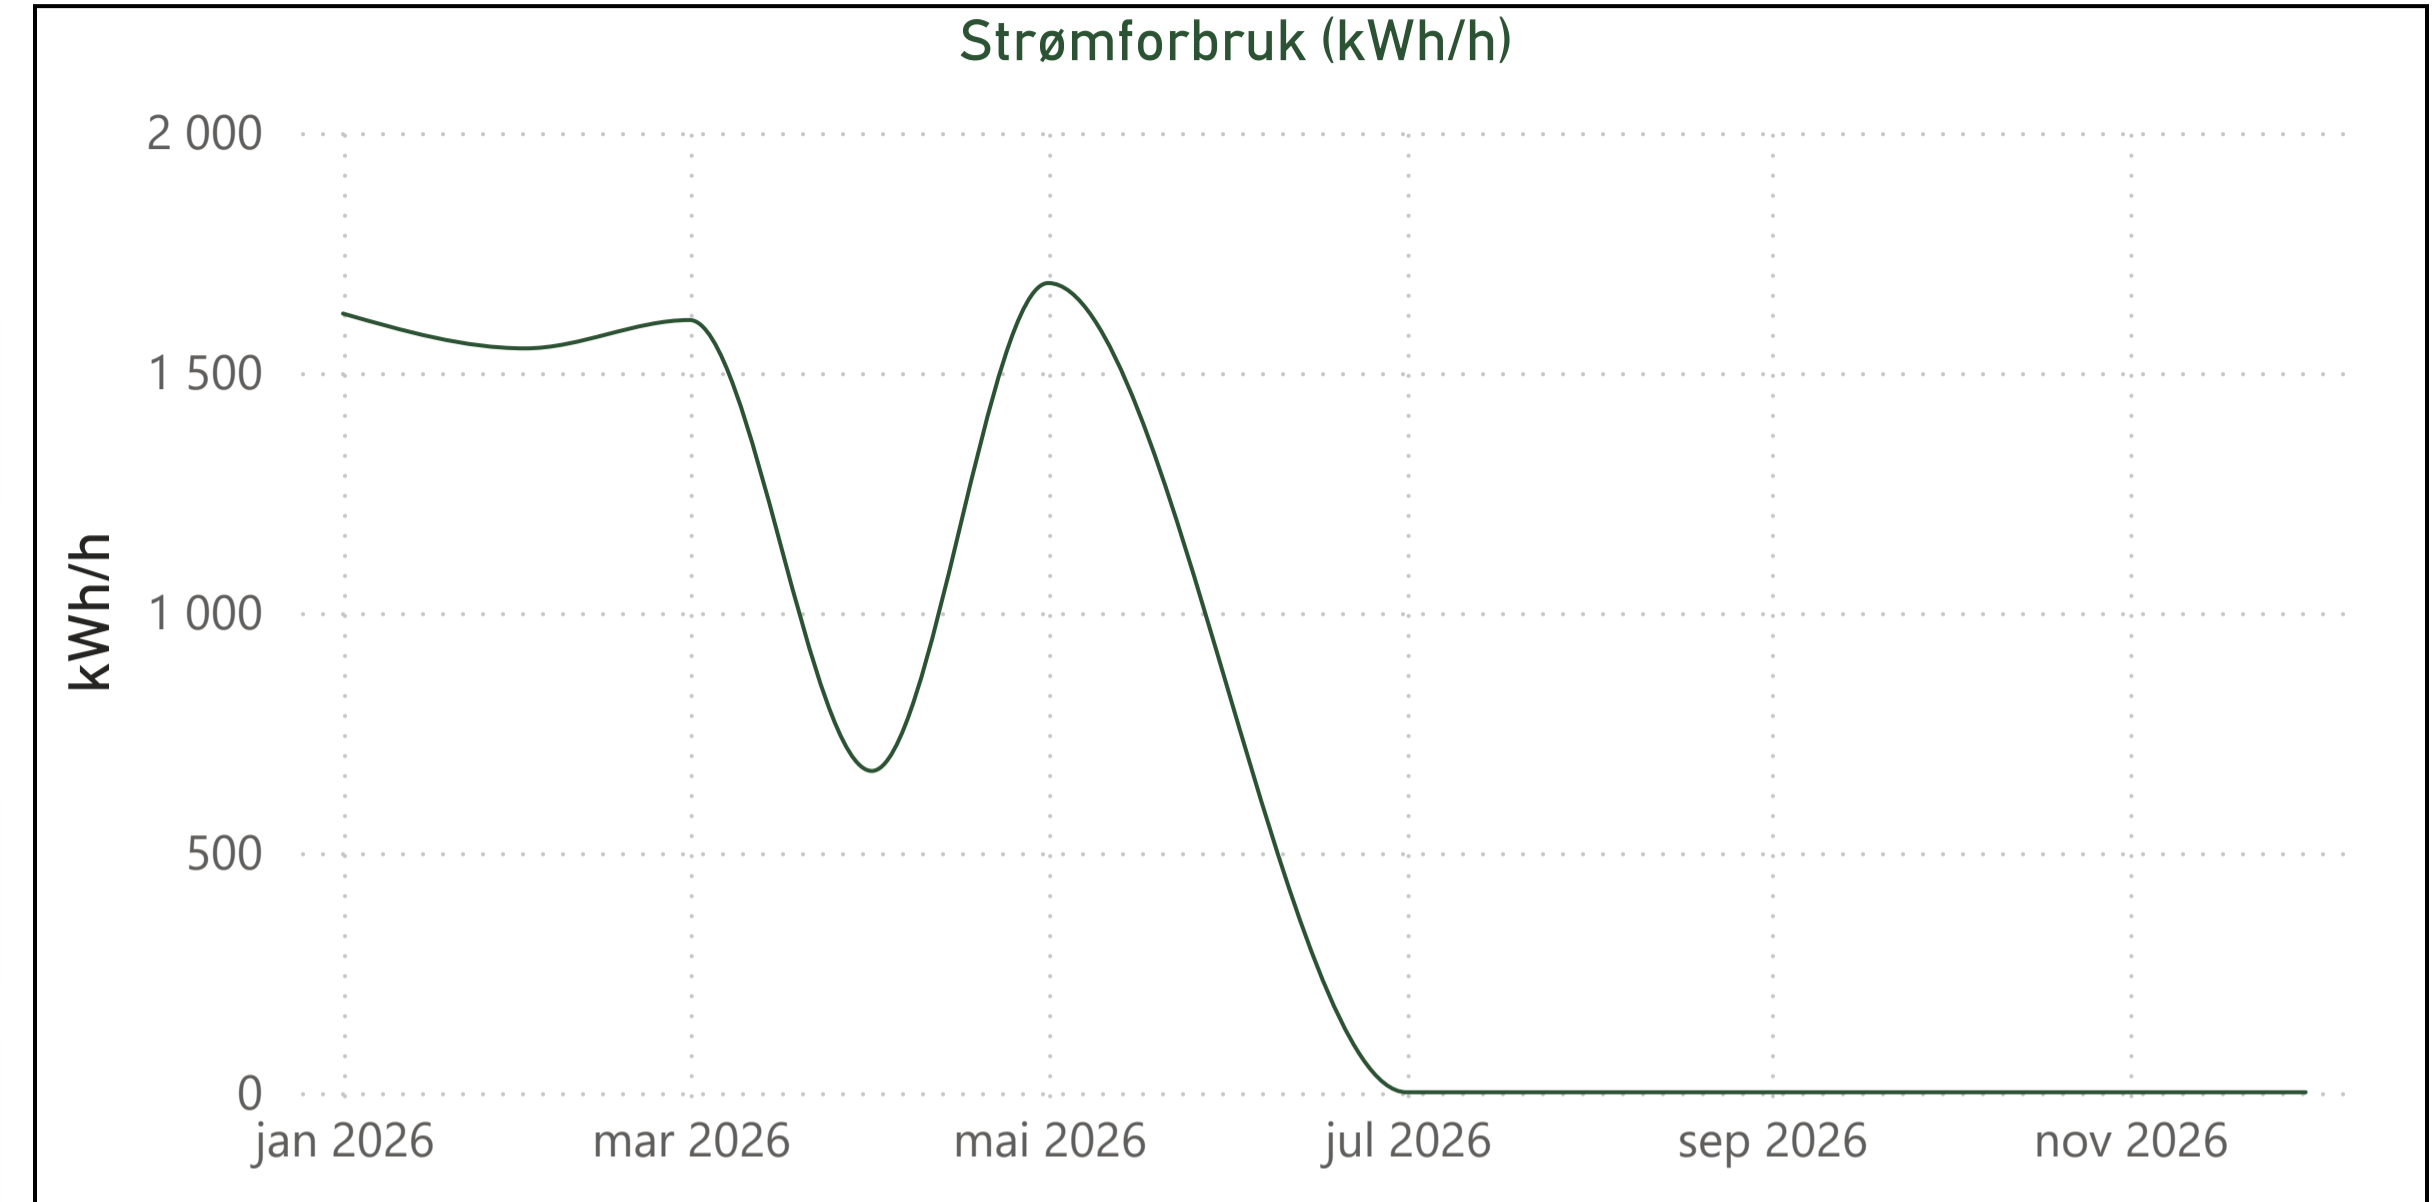

Maks timesverdi (kWh)
Mars
0

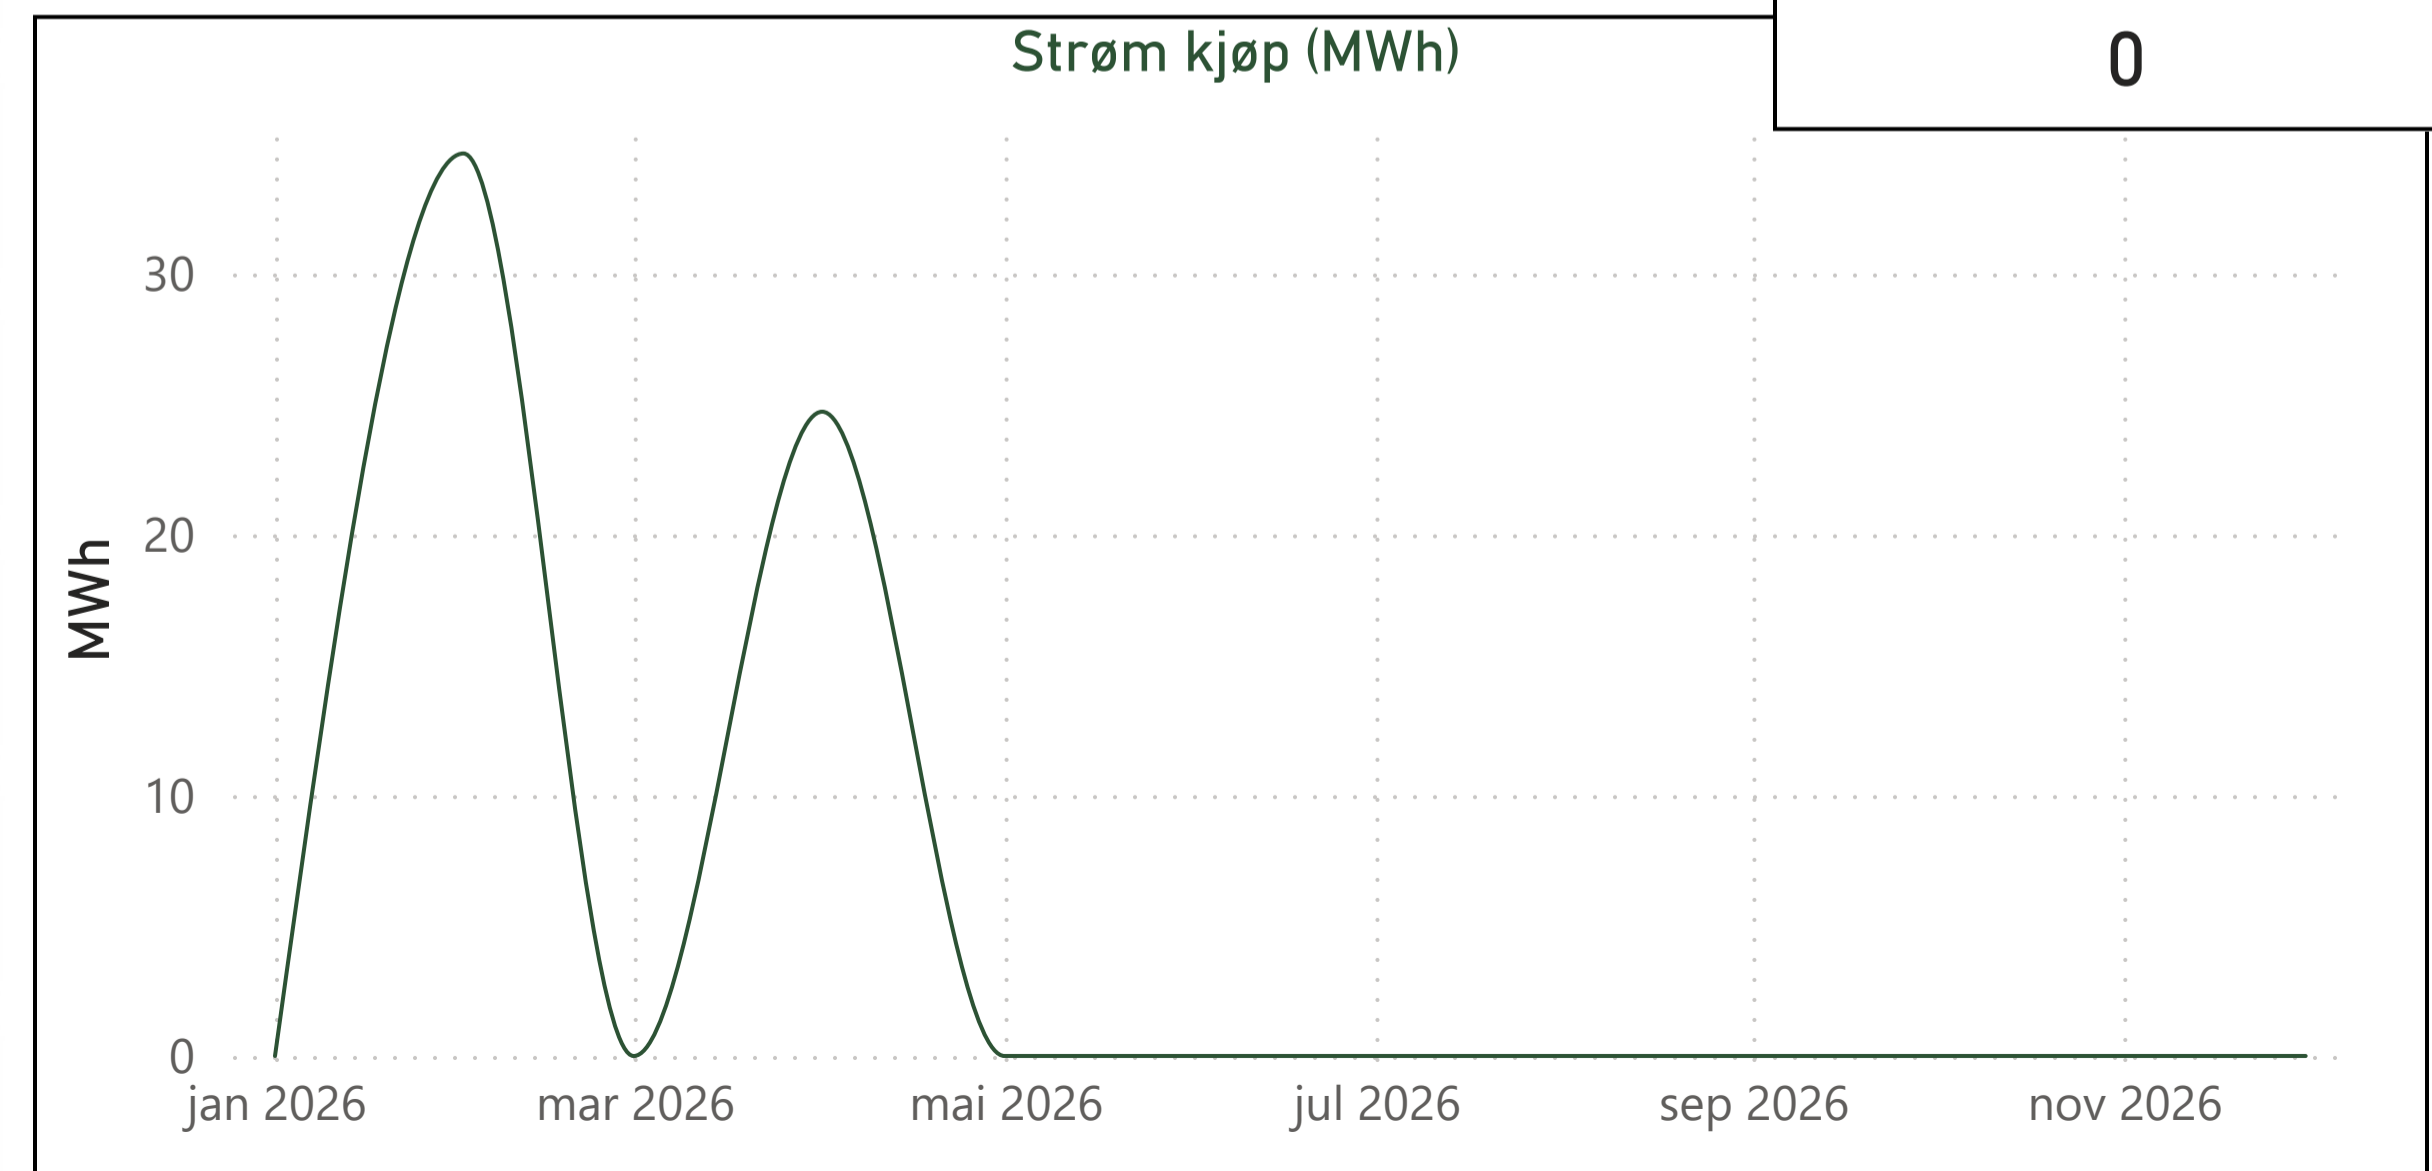

Velg år

2026

Velg måned

- Januar
- Februar
- Mars
- April
- Mai
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Desember

Valgt måned
Hittil i år

HCl (mg/Nm³)
0,0 ✓
 Grenseverdi: 10,00

HCl (mg/Nm³)
0,1 ✓
 Grenseverdi: 10,00

SO₂ (mg/Nm³)
3,5 ✓
 Grenseverdi: 50,00

SO₂ (mg/Nm³)
3,1 ✓
 Grenseverdi: 50,00

Dust (mg/Nm³)
0,8 ✓
 Grenseverdi: 10,00

Dust (mg/Nm³)
0,8 ✓
 Grenseverdi: 10,00

CO (mg/Nm³)
6,7 ✓
 Grenseverdi: 50,00

CO (mg/Nm³)
8,4 ✓
 Grenseverdi: 50,00

TOC (mg/Nm³)
0,3 ✓
 Grenseverdi: 10,00







TOC (mg/Nm³)
0,3 ✓
 Grenseverdi: 10,00

HF (mg/Nm³)
0,0 ✓
 Grenseverdi: 1,00

HF (mg/Nm³)
0,0 ✓
 Grenseverdi: 1,00

NO_x (mg/Nm³)
41,9 ✓
 Grenseverdi: 200,00

NO_x (mg/Nm³)
42,2 ✓
 Grenseverdi: 200,00

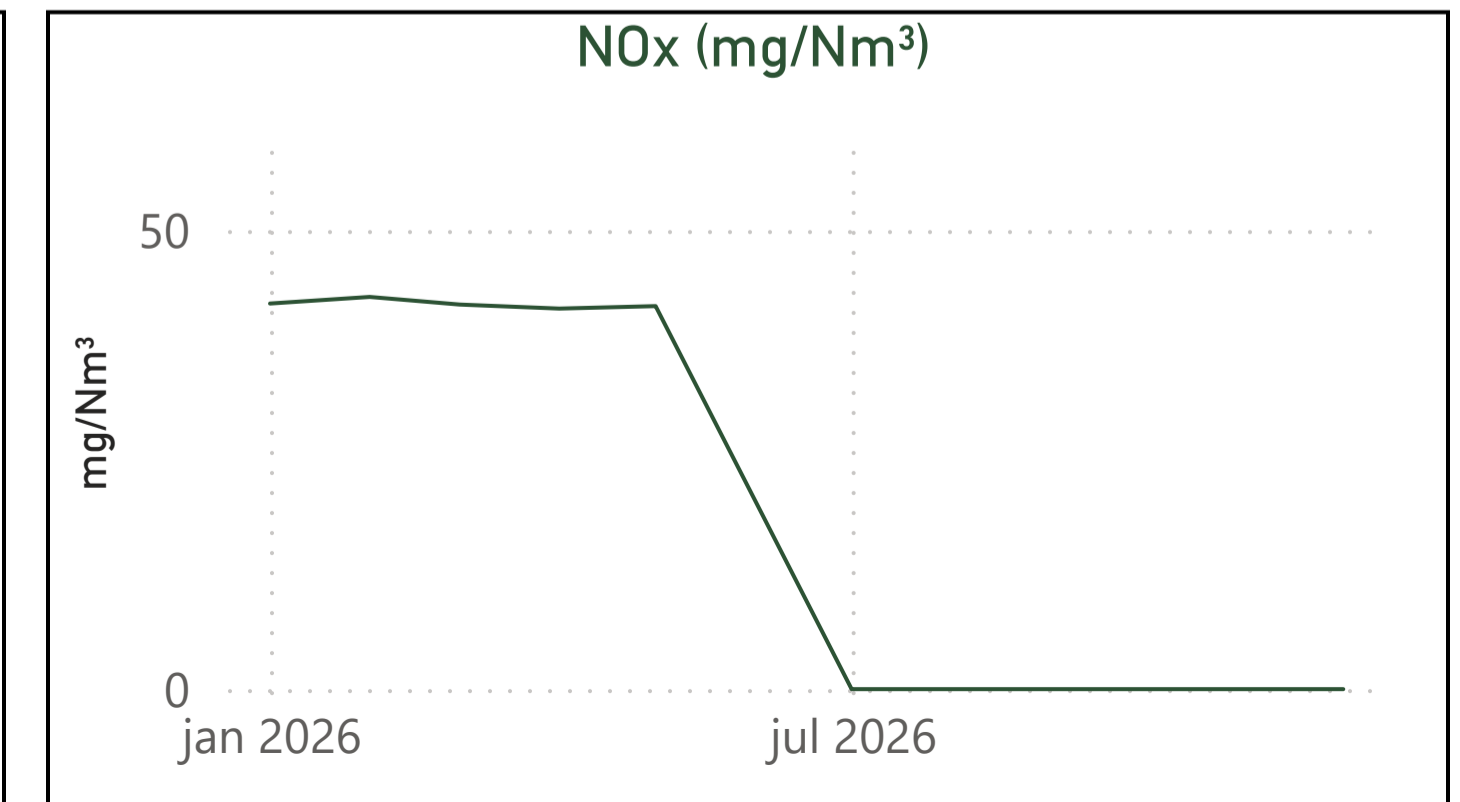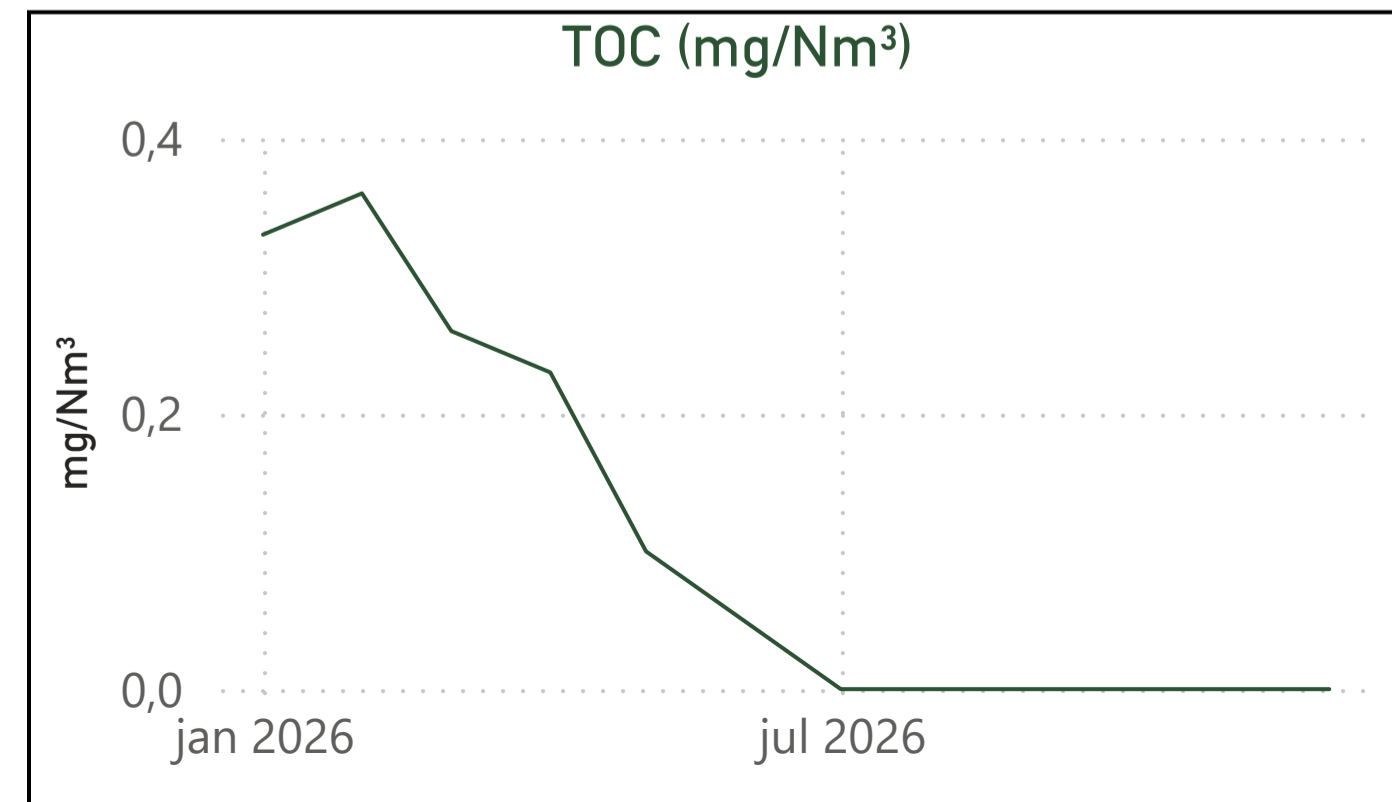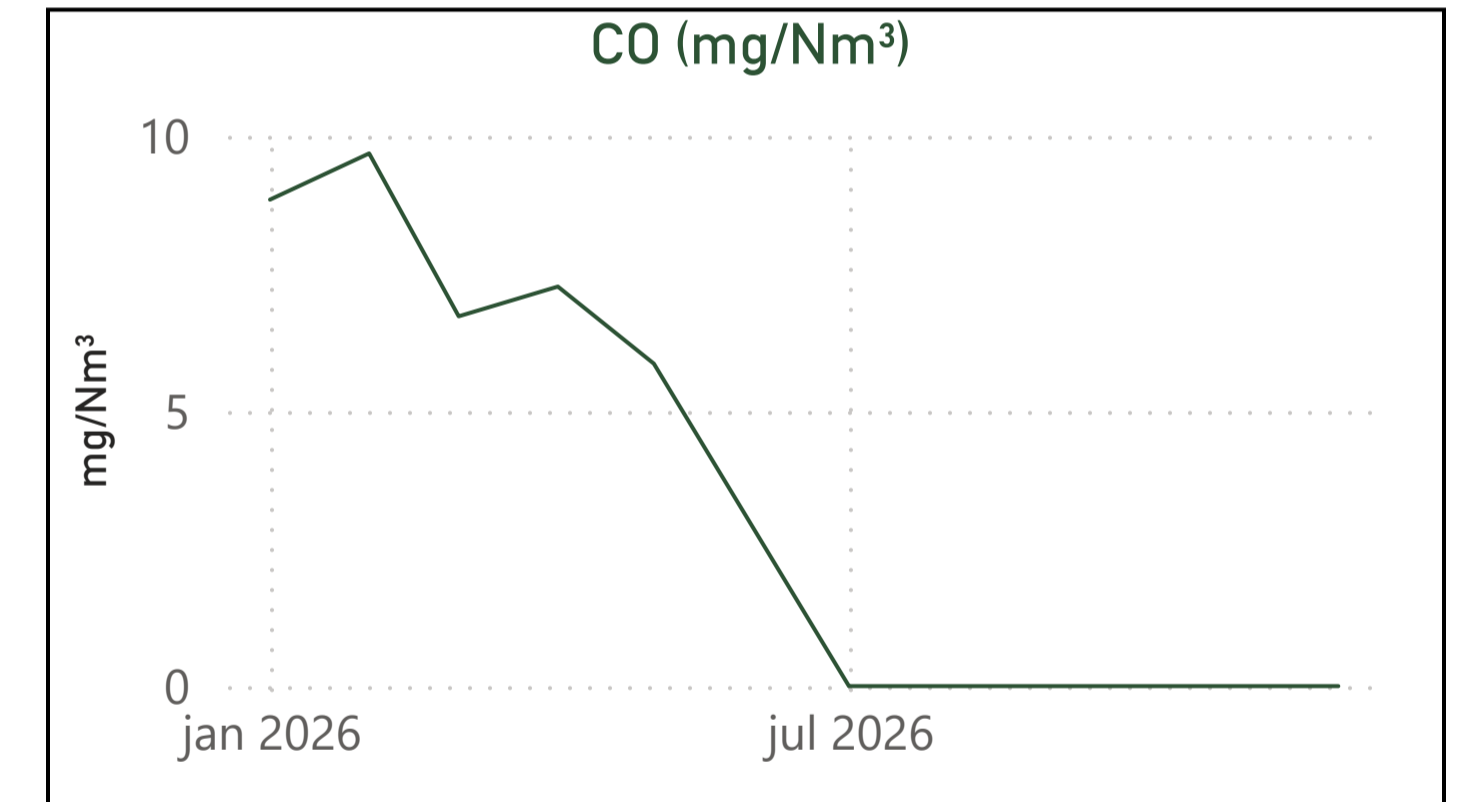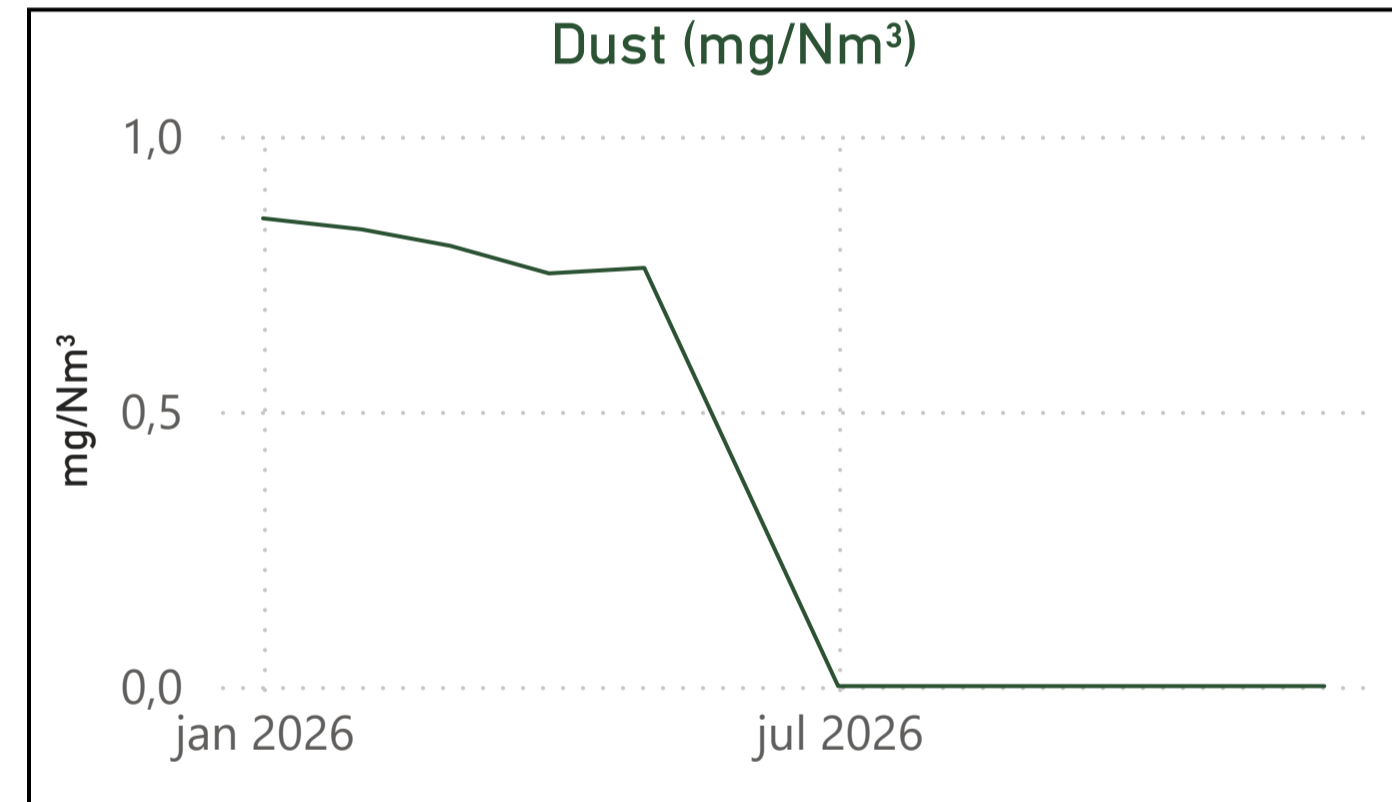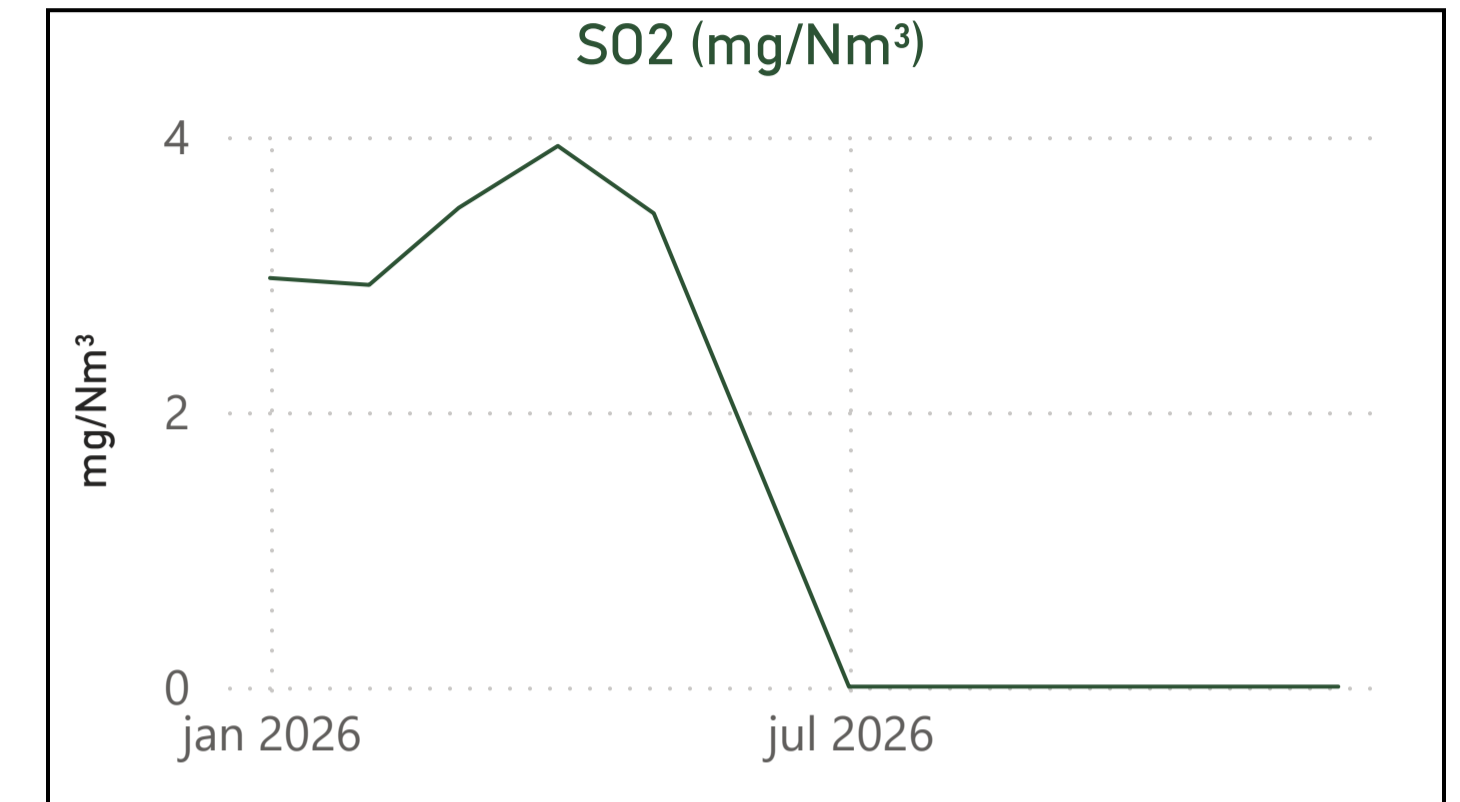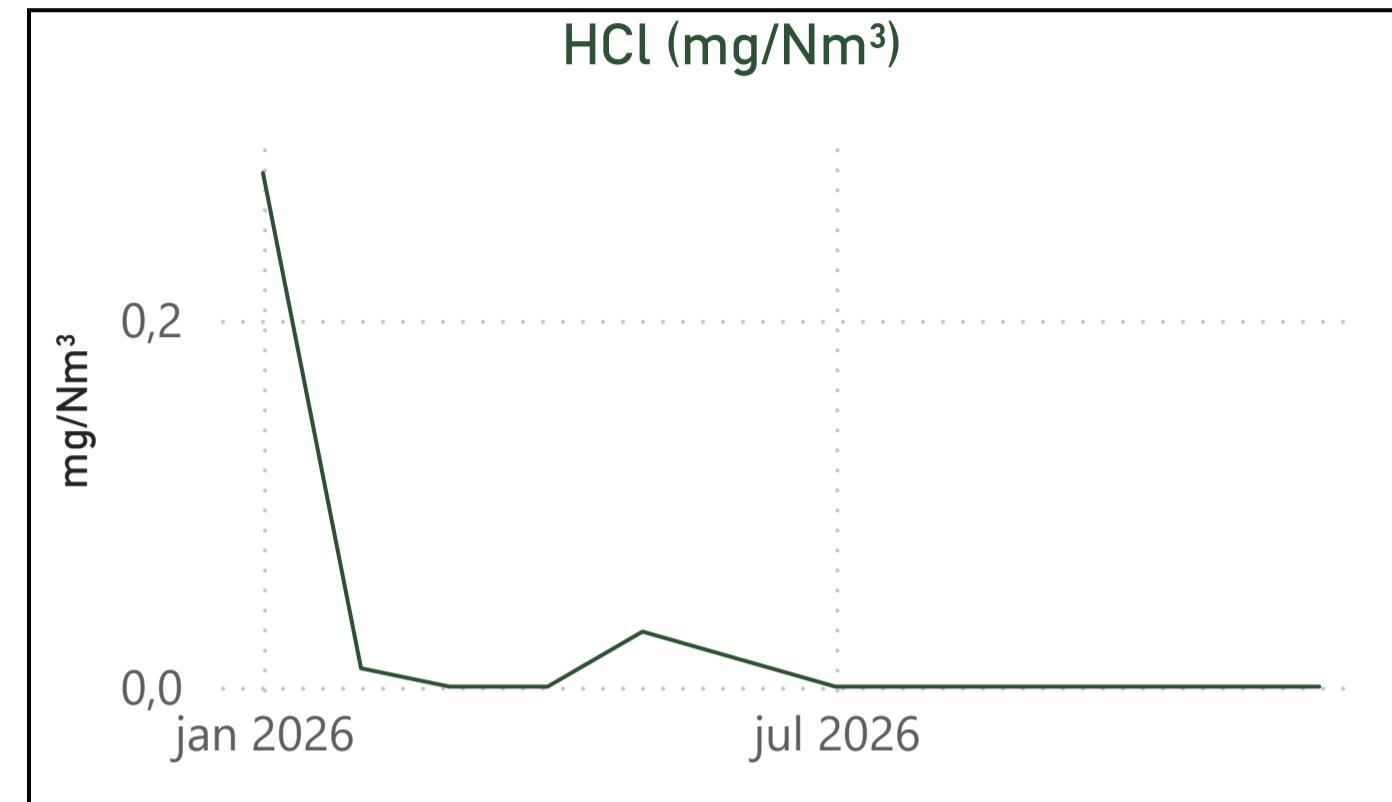

Velg år

Velg måned

- Januar
- Februar
- Mars
- April
- Mai
- Juli
- August
- September
- Oktober
- November
- Desember

Valgt måned

Hittil i år

Mars

Måling	30 min brudd	døgnbrudd
CO	0	0
Dust	0	0
HCl	0	0
HF	0	0
NOx	0	0
SO2	0	0
TOC	0	0

Måling	30 min brudd	døgnbrudd
CO	5	0
Dust	0	0
HCl	0	0
HF	0	0
NOx	0	0
SO2	0	0
TOC	0	0

