

PAP-STÅL TAGBRØND

TEKNISK DATABLAD




TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk




BESKRIVELSE		
Standard pap-stål tagbrønd til afvanding af tagpap tage		
TEKNISK DATA		
ELEMENT	DIMENSION	MATERIALE / BESKRIVELSE
Rør	Ø50-125mm L:250-1000mm	Ikke-glødet, fuld-svejt rustfri syrefast stålør. Tolerancer iht. DIN EN ISO 1127: D3/T3. 100% hvirvelstrømsprøvet iht. EN 10893-1 og EN 10893-2
Membran	500x500mm	Underpap / SBS-tagpap - fabrikat efter ønske
Flange	225x225mm	Rustfri syrefast stål AISI 316 med huller for fastgørelse
YDERLIGERE DATA		
ELEMENT	DATA	
Peel-test	Tagbrønden er peel-testet iht. EN 1253-2	
Montage i rør med muffe	Ved montering med muffe anvendes tagbrønd med samme Ø (eks. tagbrønd Ø75 + muffe Ø75).	
Montage med indstik	Ved montering med indstik anvendes tagbrønd i mindre størrelse (eks. tagbrønd Ø75 + indstik Ø90).	

VARENØR.	DIAMETER	TUDLÆNGDE
PAP-STÅL TAGBRØND		
210502	Ø50mm	250mm
210504	Ø50mm	400mm
210506	Ø50mm	600mm
210501	Ø50mm	1000mm
210602	Ø60mm	250mm
210604	Ø60mm	400mm
210606	Ø60mm	600mm
210601	Ø60mm	1000mm
210752	Ø75mm	250mm
210754	Ø75mm	400mm
210756	Ø75mm	600mm
210751	Ø75mm	1000mm
210902	Ø90mm	250mm
210904	Ø90mm	400mm
210906	Ø90mm	600mm
210901	Ø90mm	1000mm
211104	Ø110mm	250mm
211104	Ø110mm	400mm
211106	Ø110mm	600mm
211101	Ø110mm	1000mm
211252	Ø125mm	250mm
211254	Ø125mm	400mm
211256	Ø125mm	600mm
211251	Ø125mm	1000mm


TEKNISKE TEGNINGER

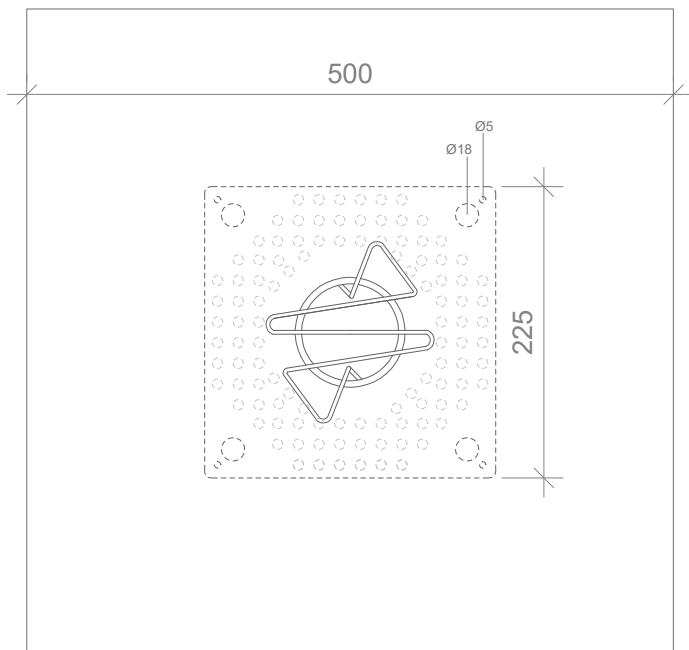

PLAN

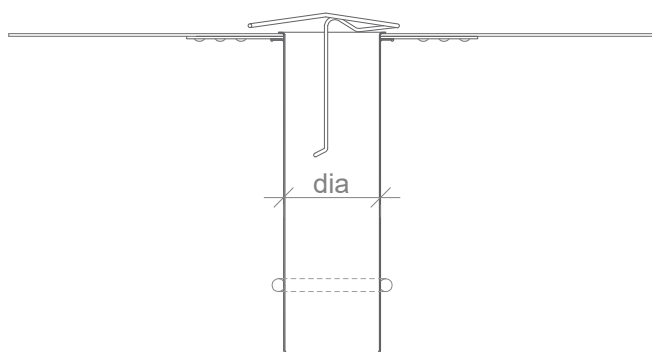


SNIT

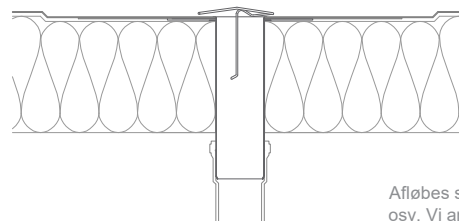


Montering i mufte

Afløbes skal holdes fri for blade osv. Vi anbefaler at bladfanget tilses og renses mindst to gange årligt (forår og efterår).

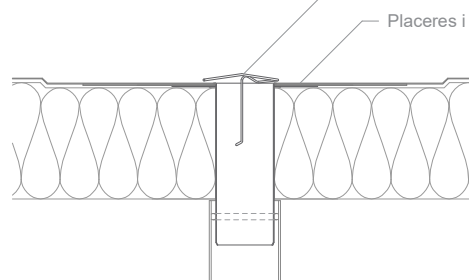

Montering i rør

Placeres i en forsænkning

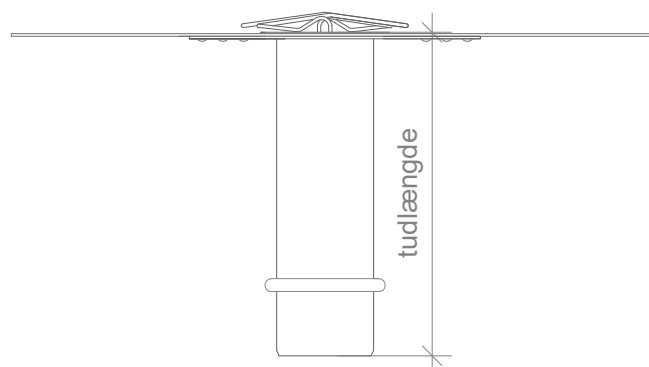

OPSTALT

AFVANDINGSKAPACITET

Diameter på tagnedløbsrør	Areal af tagflade, der kan afvandes
Ø70mm	90-130 m ²
Ø80mm	130-180 m ²
Ø90mm	180-230 m ²
Ø100mm	230-340 m ²

OBS: Uanset tagfladens areal bør der altid installeres to tagbrønde i tilfælde af tilstopning.



SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ
76 83 01 01