



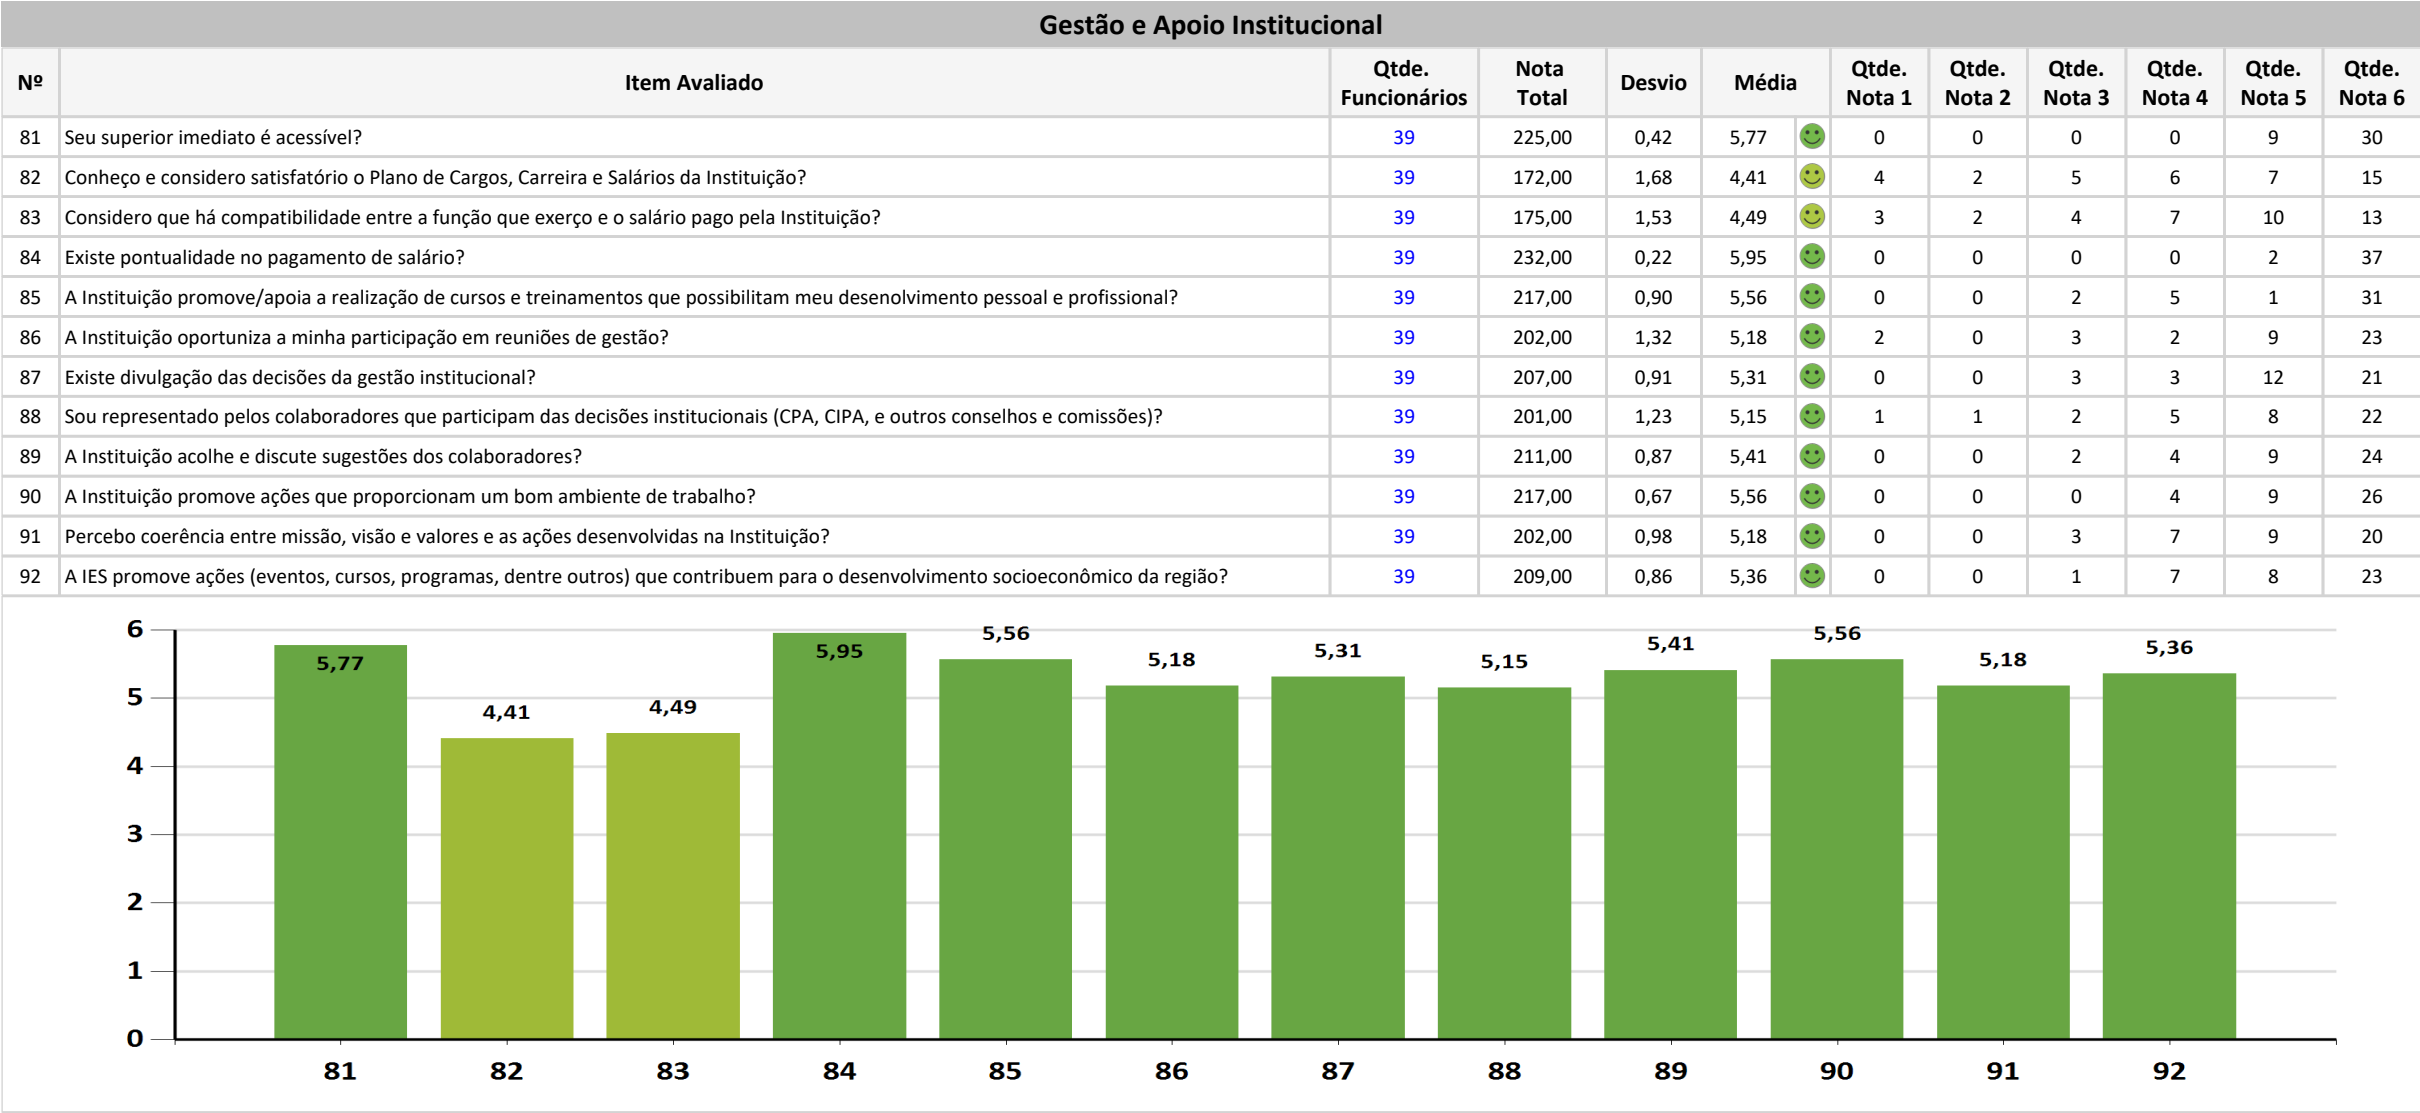

Avaliação Institucional - Administrativo

FACIMPA
Período Letivo: 2021/2

Data: 03/11/2021
Hora: 18:16:05
Usuário: NRE\marcello.silveira

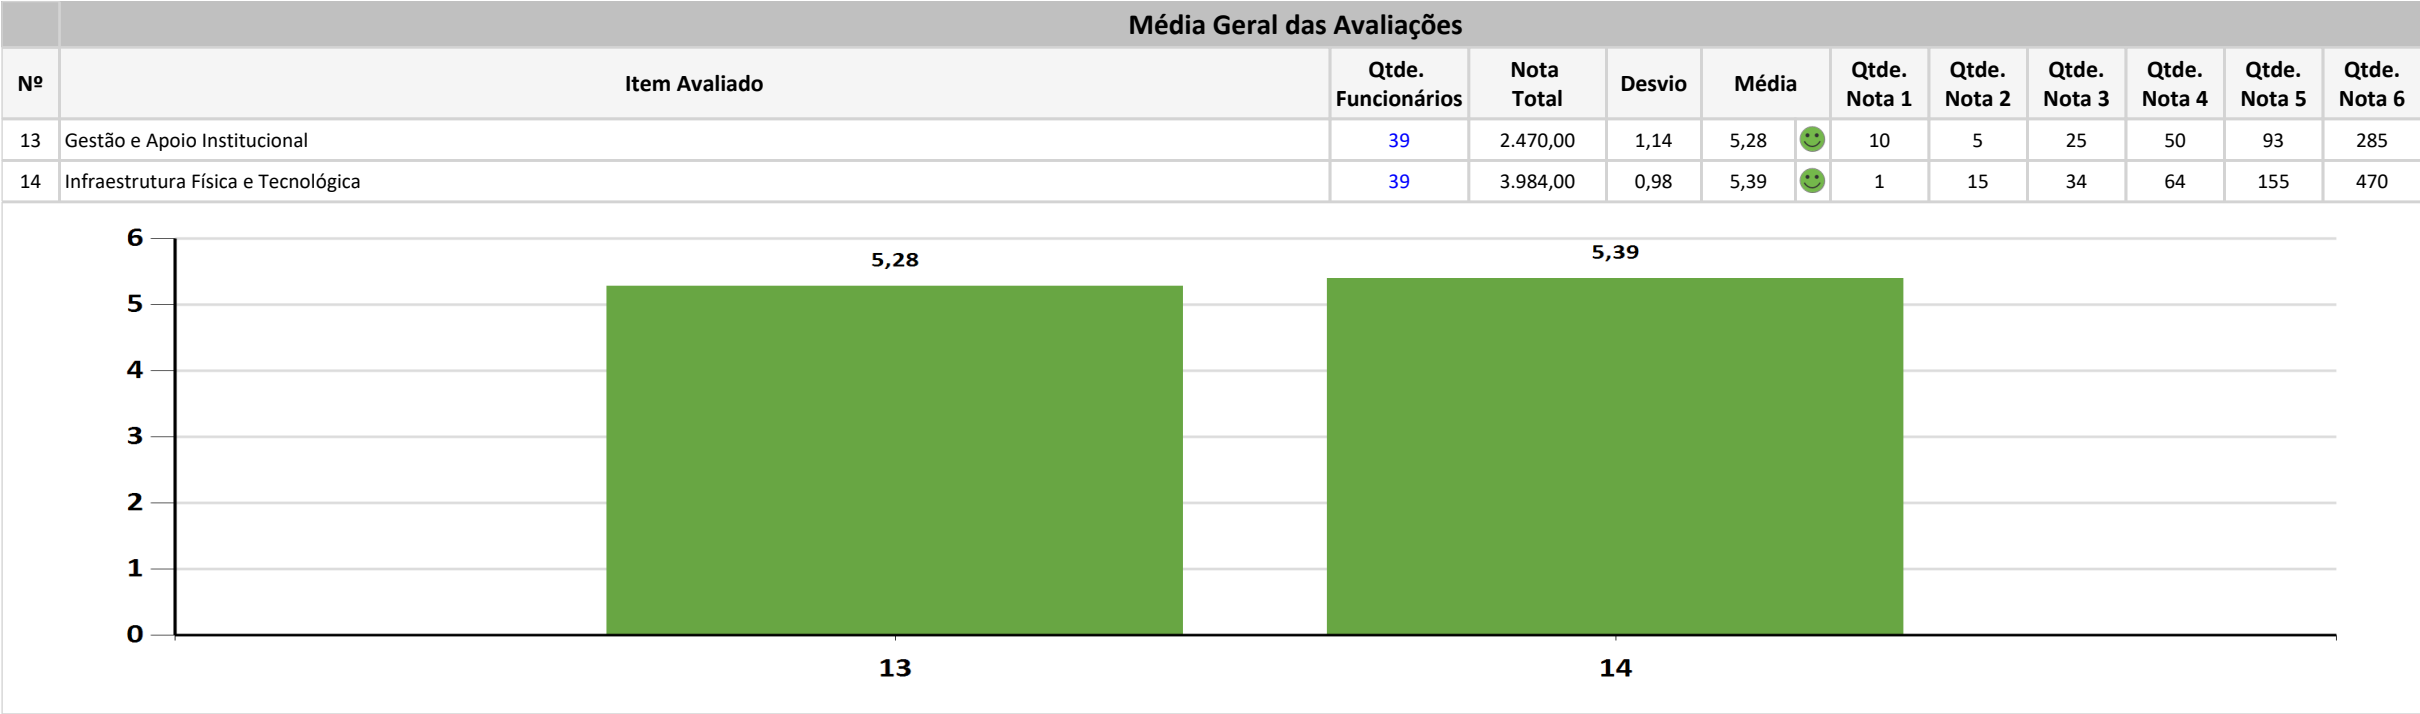

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.


Infraestrutura Física e Tecnológica												
Nº	Item Avaliado	Qtde. Funcionários	Nota Total	Desvio	Média		Qtde. Nota 1	Qtde. Nota 2	Qtde. Nota 3	Qtde. Nota 4	Qtde. Nota 5	Qtde. Nota 6
93	O site da Instituição apresenta facilidade de navegação?	39	218,00	0,67	5,59	😊	0	0	1	1	11	26
94	O site da Instituição apresenta informações úteis, completas e atualizadas?	39	214,00	0,90	5,49	😊	0	1	1	2	9	26
95	Considero satisfatórios os canais de comunicação da Instituição com a comunidade interna (WhatsApp, e-mail, etc?) e externa (redes sociais, TV, outdoor, site, etc?)?	39	208,00	1,02	5,33	😊	1	0	1	3	12	22
96	O acesso à internet é satisfatório?	39	207,00	0,99	5,31	😊	0	1	2	3	11	22
97	O sistema de Gestão Acadêmica (RM, WAE, GV College) atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho?	38	195,00	1,17	5,13	😊	0	1	5	3	8	21
98	O sistema FLUIG, Portal RH e/ou Alterdata atende as demandas relacionadas a sua rotina diária de trabalho?	39	198,00	1,21	5,08	😊	0	2	3	6	7	21
99	O ambiente físico (acústica, climatização, carteiras, equipamentos de vídeo e som) da sala de aula é satisfatório?	38	213,00	0,81	5,61	😊	0	1	0	2	7	28
100	O ambiente físico do auditório é satisfatório?	39	216,00	0,78	5,54	😊	0	0	1	4	7	27
101	Estacionamento é suficiente e adequado à utilização?	39	176,00	1,39	4,51	😊	0	4	7	7	7	14
102	A manutenção e limpeza da IES (banheiros, áreas de convivência, laboratórios, salas de aula, dentre outros) são satisfatórias?	39	219,00	0,77	5,62	😊	0	0	1	4	4	30
103	A estrutura física e os equipamentos dos laboratórios são adequados?	39	211,00	1,01	5,41	😊	0	1	2	3	7	26
104	Biblioteca possui espaço adequado à utilização dos alunos?	39	215,00	0,84	5,51	😊	0	0	2	3	7	27
105	O ambiente físico da área de convivência é satisfatório?	39	204,00	1,02	5,23	😊	0	0	4	5	8	22
106	As condições de acessibilidade da Instituição são satisfatórias?	39	204,00	1,27	5,23	😊	0	4	1	1	9	24
107	As condições de uso da copa da Instituição são satisfatórias?	39	209,00	0,92	5,36	😊	0	0	3	3	10	23
108	A Limpeza, higiene, qualidade dos alimentos/serviços oferecidos pela (s) cantina(s) são satisfatórios?	39	215,00	0,75	5,51	😊	0	0	0	6	7	26
109	A autoavaliação ajuda a tornar a Instituição melhor?	39	226,00	0,46	5,79	😊	0	0	0	1	6	32



Avaliação Institucional - Administrativo

FACIMPA
Período Letivo: 2021/2

Data: 03/11/2021
Hora: 18:16:05
Usuário: NRE\marcello.silveira

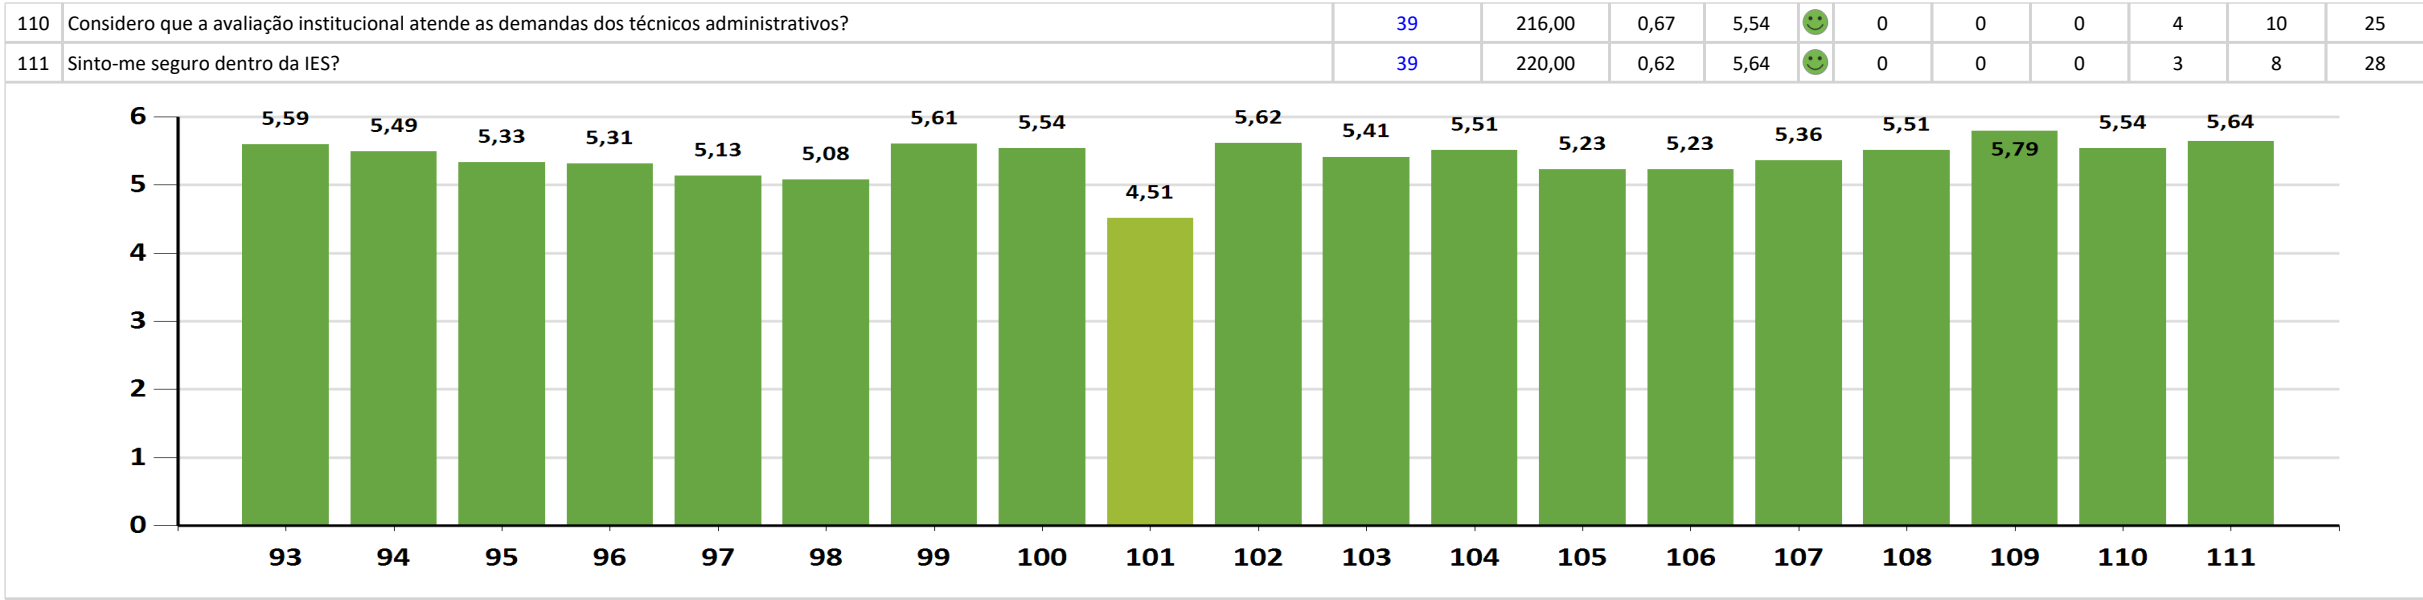

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.

Campo Aberto

Erro: não foi possível mostrar o sub-relatório.