

muva kempten GmbH • Postfach 32 54 • 87441 Kempten (Allgäu)

Markt Legau
Marktplatz 1
87764 Legau

Datum: 05.01.2026
Kunden-Nr.: 1510006
Ihre Zeichen:
Ihre Nachricht:
Kontakt: +49 (0)831 5290 0
E-Mail: auftragsbearbeitung@muva.de

Prüfbericht

Auftrags-Nr.: 683661

Probe-Nr.: 2251432

muva-Prüfberichts-Nr. 7196797

Seite 1 von 1

Probenbezeichnung: **Trinkwasser**



Temperatur der Wasserprobe bei Entnahme: 8,8°C

Probenahme: 03.12.2025 um 11:15 h durch Frau Sirch, Anita

Probenehmer der muva kempten GmbH nach TrinkwV; Probenahme gemäß DIN EN ISO 5667-5:2011-02 / DIN 19458:2006-12 Tabelle 1 Zweck a.

Probeneingang: 03.12.2025

Prüfzeitraum: 29.12.2025 bis 29.12.2025


Chemische Untersuchung

Parameter außerhalb der TrinkwV

Untersuchung	Ergebnis		Methode
	Messwert	Einheit	
Summe Erdalkalien (Gesamthärte), berechnet als °d	16,7	°d	DIN 38409-H6:1986-01 (a)
Summe Erdalkalien (Gesamthärte), berechnet als mmol/l	3,0	mmol/l	DIN 38409-H6:1986-01 (a)

„<“ entspricht Bestimmungsgrenze (BG)

(a) = Verfahren der muva kempten GmbH, akkreditiert

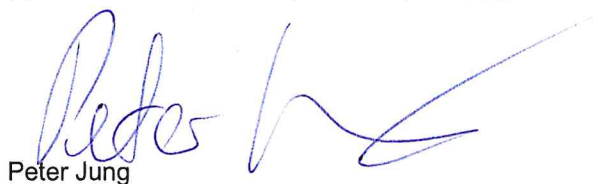

Peter Jung

Rückstandsanalytik

Das Untersuchungsergebnis bezieht sich ausschließlich auf den angegebenen Prüfgegenstand.
Ohne schriftliche Genehmigung der muva kempten GmbH darf der Prüfbericht nicht auszugsweise vervielfältigt werden.