

17.2.2025 წ.

ოქმი № 5 / 17.2.2025

Report

იზობლოკის (39 სმ x 19 სმ x 19 სმ) გამოცდა
IsoBlock (39 სმ x 19 სმ x 19 სმ) Test

დამკვეთის მონაცემები Customer Data

ნიმუშის რაოდენობა
Quantity of samples

1

საცდელი ნიმუშის ზომები მმ
Size of test samples , mm

190 / 380 / 190

გამოცდის შედეგები Test Results

ნიმუშის # Sample	1
გამოცდის თარიღი Test Day	17.2.2025
ნიმუშის ხნოვანება , დღე Sample age , day	28 +
გამოცდის ხანგრძლივობა , წმ Duration of test , sec	26
ნიმუშის ზომები , მმ Sample size , mm	A/B H 390 / 190 190
ნიმუშის წონა , კგ Concrete weight , kg	19.250
მოცულობითი წონა , კგ/მ³ Density weight , kg/m³	1367.28
მრღვევი დატვირთვა , კნ Load of destruction , kN	504.55
სიმტკიცე კუმშვაზე , R , მგპა Strength on compression , R , Mpa	6.81

დასკვნა

ბლოკის საშუალო სიმტკიცე R = 6.81 მგპა

Conclusion

Block average strength R = 6.81 MPa

ლაბორატორიის მენეჯერი
Laboratory Supervisor

რენატი ბეგიშვილი
Renati Begishevi


It'd BEDEGI
Quality Test Laboratory
Comoreession Report

CUSTOMER : "ბედეგი"
CUSTOMER : ლაბორატორია
ADDRESS 1 : ორხევი, ძმები სლოვინსკების ქ. 6
ADDRESS 2 :
BLOCK TYPE : იზობლოკი

DATE : 2/17/2025
RAPOR NO : #5 / 17.2.2025
STANDARD :
RESERVE 1 :
RESERVE 2 :
RESERVE 3 :

T. NO	WIDTH mm	LENGTH mm	HEIGHT mm	WEIGHT g	DENSITY g/cm3	SAMPLE DATE t1	TEST DATE t2	SAMPLE DAY day	FORCE kN	STRENGTH N/mm2
1	190	390	190	19250	1367.28	13.1.2025	17.2.2025	28+	504.55	6.81
2										
3										
4										
5										
6										

AVARAGE
AVR.3DAY
AVR.7DAY
AVR.28DAY

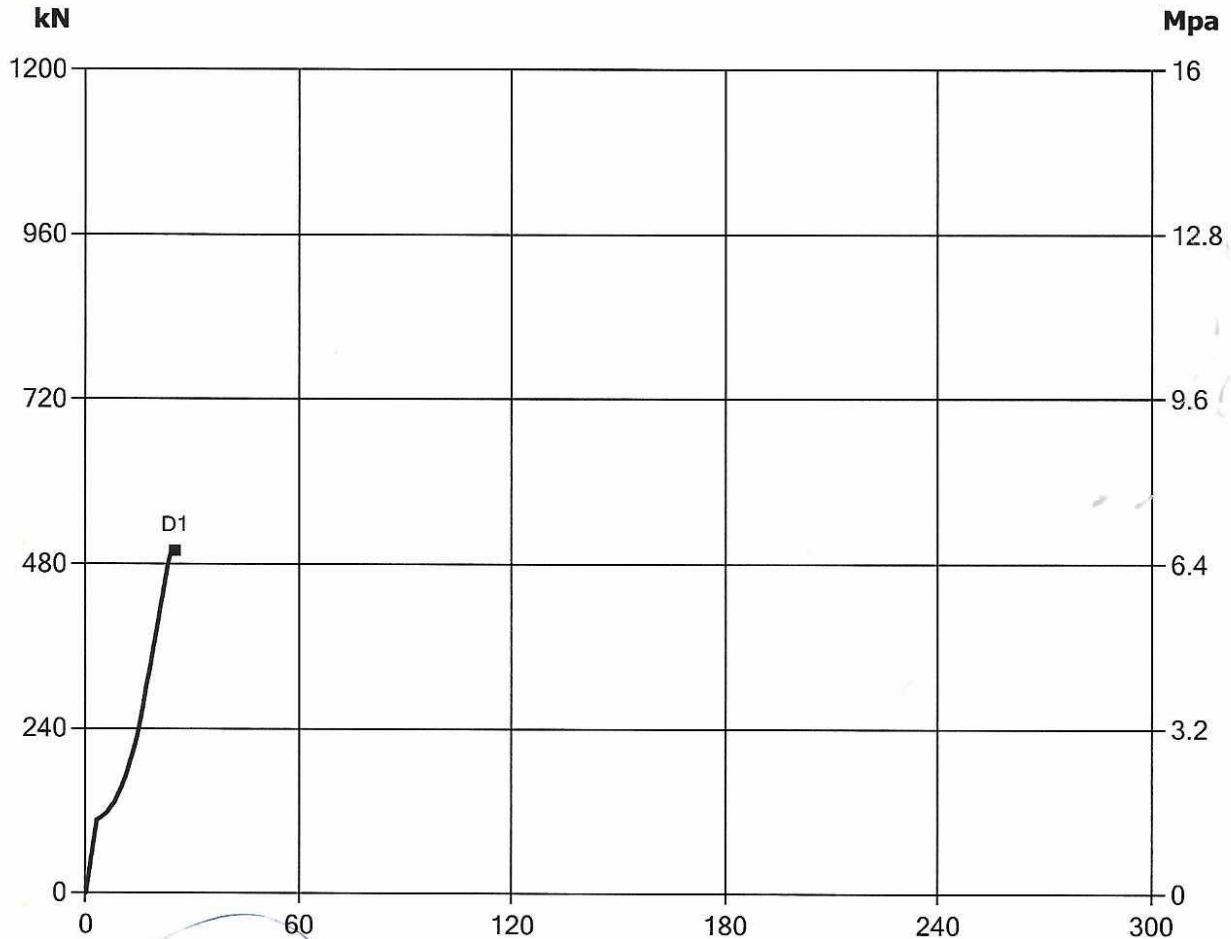

Controler

Renat Begishev