

Handleiding




Overzicht


Interactieve inhoudsopgave

- Inlogschermb.....Pagina 3
- Overzicht van de omgeving.....Pagina 4
- Een nieuw dossier starten.....Pagina 5
- Toegangsrechten instellen.....Pagina 6
- Instellingen voor kwantificatie.....Pagina 7
- Instellingen voor heatmap.....Pagina 8
- Kaartinstellingen.....Pagina 9
- Instellingen voor meldingen.....Pagina 9
- Risicofilters.....Pagina 10
- Instellingen voor meetfilters.....Pagina 11
- Instellen van templates en verwijderen van dossiers.....Pagina 12
- Overzicht van projectbestand.....Pagina 13
- Overzicht van projectbestand (vervolg).....Pagina 14
- Specifiek risico-overzicht.....Pagina 15
- OGM scherm.....Pagina 16
- Stemmen voor risicokwantificatie.....Pagina 18
- Start een brainstormsessie.....Pagina 28
- Brainstormsessie: gezamenlijke brainstormomgeving.....Pagina 29
- Brainstormsessie: risico's toevoegen.....Pagina 30
- GIS kaart.....Pagina 31
- Dashboard: overzicht van risico's.....Pagina 32
- Dashboard: overzicht van maatregelen en filters.....Pagina 33
- Feedback-sjablonen - instellen (admin).....Pagina 35
- Feedback ontvangers - projectinstellingen.....Pagina 36
- Feedback sturen - dossieroverzicht.....Pagina 37
- Feedback sturen - risico-overzicht.....Pagina 38
- Feedback sturen - Oorzaken, Gevolgen en Maatregelen scherm.....Pagina 39

Inlogscher

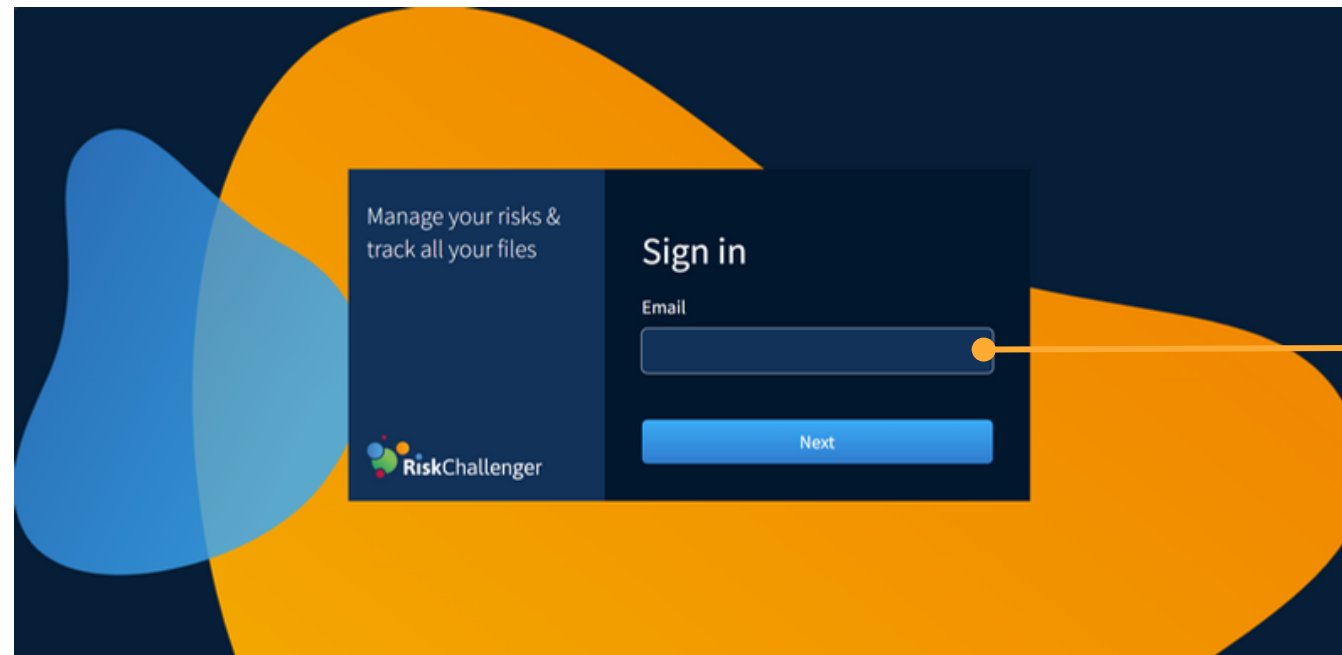

Voer je e-mailadres in om in te loggen

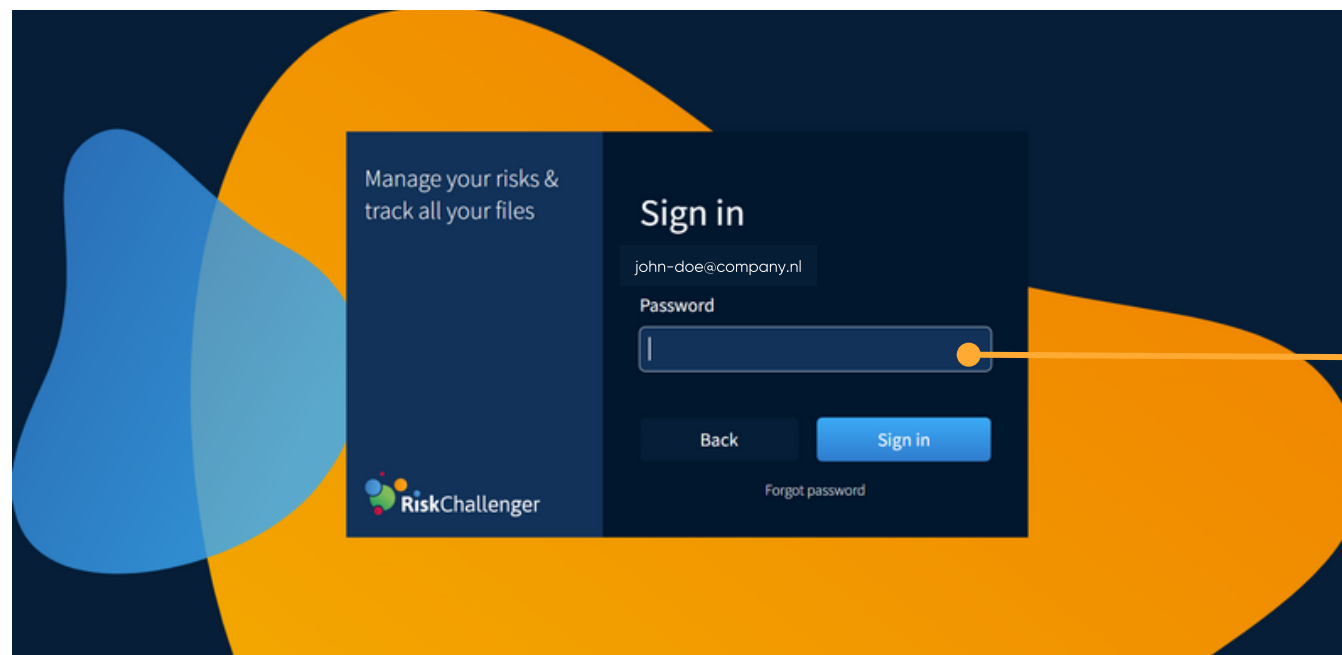

Voer je wachtwoord in om in te loggen

Overzicht van de omgeving

The screenshot shows the RiskChallenger Demo interface. At the top, there's a header with 'Omgeving: RiskChallenger Demo' and a dropdown menu. On the right, there's a user profile section with 'Gebruiker', 'NL', and a dropdown menu. Below the header, there's a search bar with 'Zoek dossiers' and two buttons: 'Op datum' and 'Op naam'. Below the search bar, there are two tabs: 'Dossiers' and 'Templates'. The main area displays a grid of project cards. The first card is 'Nieuw dossier' with a large plus sign. The other cards are 'Project 1', 'Project 3', 'Project 2', and 'DEMO - Risicoma...'. Each card shows a risk management status and a timeline. Annotations with orange arrows point to various elements: 'Sorteerfunctie voor dossiers' points to the 'Op datum' and 'Op naam' buttons; 'Een nieuw dossier starten' points to the 'Nieuw dossier' card; 'Bestaand dossier' points to the 'Project 1' card; 'Instellingen' points to the user profile dropdown; 'Accountnaam' points to the 'Gebruiker' text; 'Taalkeuze' points to the 'NL' dropdown; and 'Jouw gebruikersrechten op een specifiek dossier' points to the 'DEMO - Risicoma...' card.

Sorteerfunctie voor dossiers

Een nieuw dossier starten

Bestaand dossier

Instellingen

Accountnaam

Taalkeuze

Jouw gebruikersrechten op een specifiek dossier

Een nieuw dossier starten

Nieuw project vanuit een leeg template

Start vanuit een bestaand template

Importeer een Excel-spreadsheet om een nieuw project te starten

DossiersTemplatesOmgeving: RiskChallenger DemoGebruiker NL | ...

Nieuw dossier

+ Creëer een nieuw dossier

Starten vanuit een reeds bestaand dossier

Starten vanuit een template

Voeg dossiers samen

Importeer een spreadsheet

Open een nieuw project vanuit een bestaand dossier

Voeg bestaande dossiers samen (aggregeren)

Instellingen

AlgemeenToegangsrechtenKwantificerenHeatmapKaartNotificatiesRisicofiltersMaatregelfiltersTemplateDossier verwijderen

Dossiernaam

Dossier 1

Automatische risiconummering

☒

Bevat kansen

☐

⊕ Informatie toevoegen

Typ het label van de algemene informatie

Opslaan


Projectnaam (vereist)

In-/uitschakelen automatische nummering van risico's


Kansen opnemen in het risicodossier (ISO 31000)

Staat de gebruiker toe om meer informatie toe te voegen aan het nieuw aangemaakte projectbestand

Toegangsrechten instellen

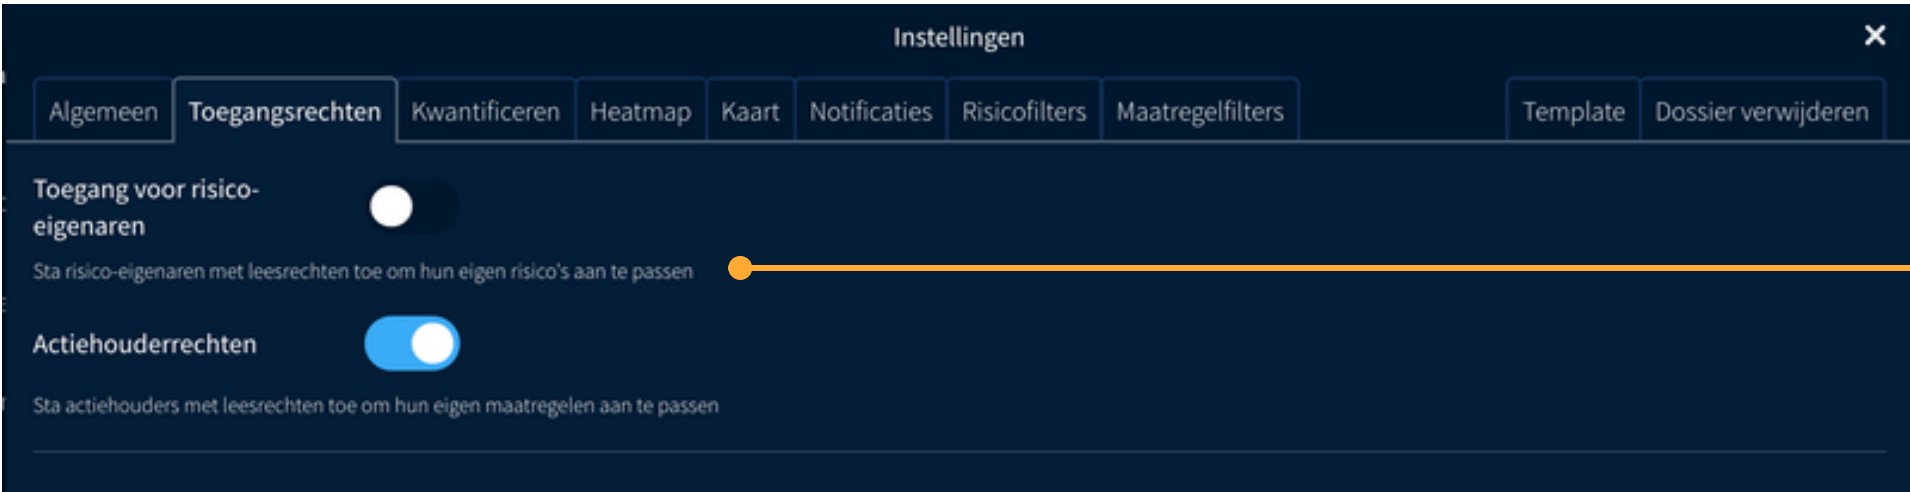

Een instelling die actiehouders van maatregelen en/of risico-eigenaren in staat stelt hun eigen risico's/maatregelen bij te werken

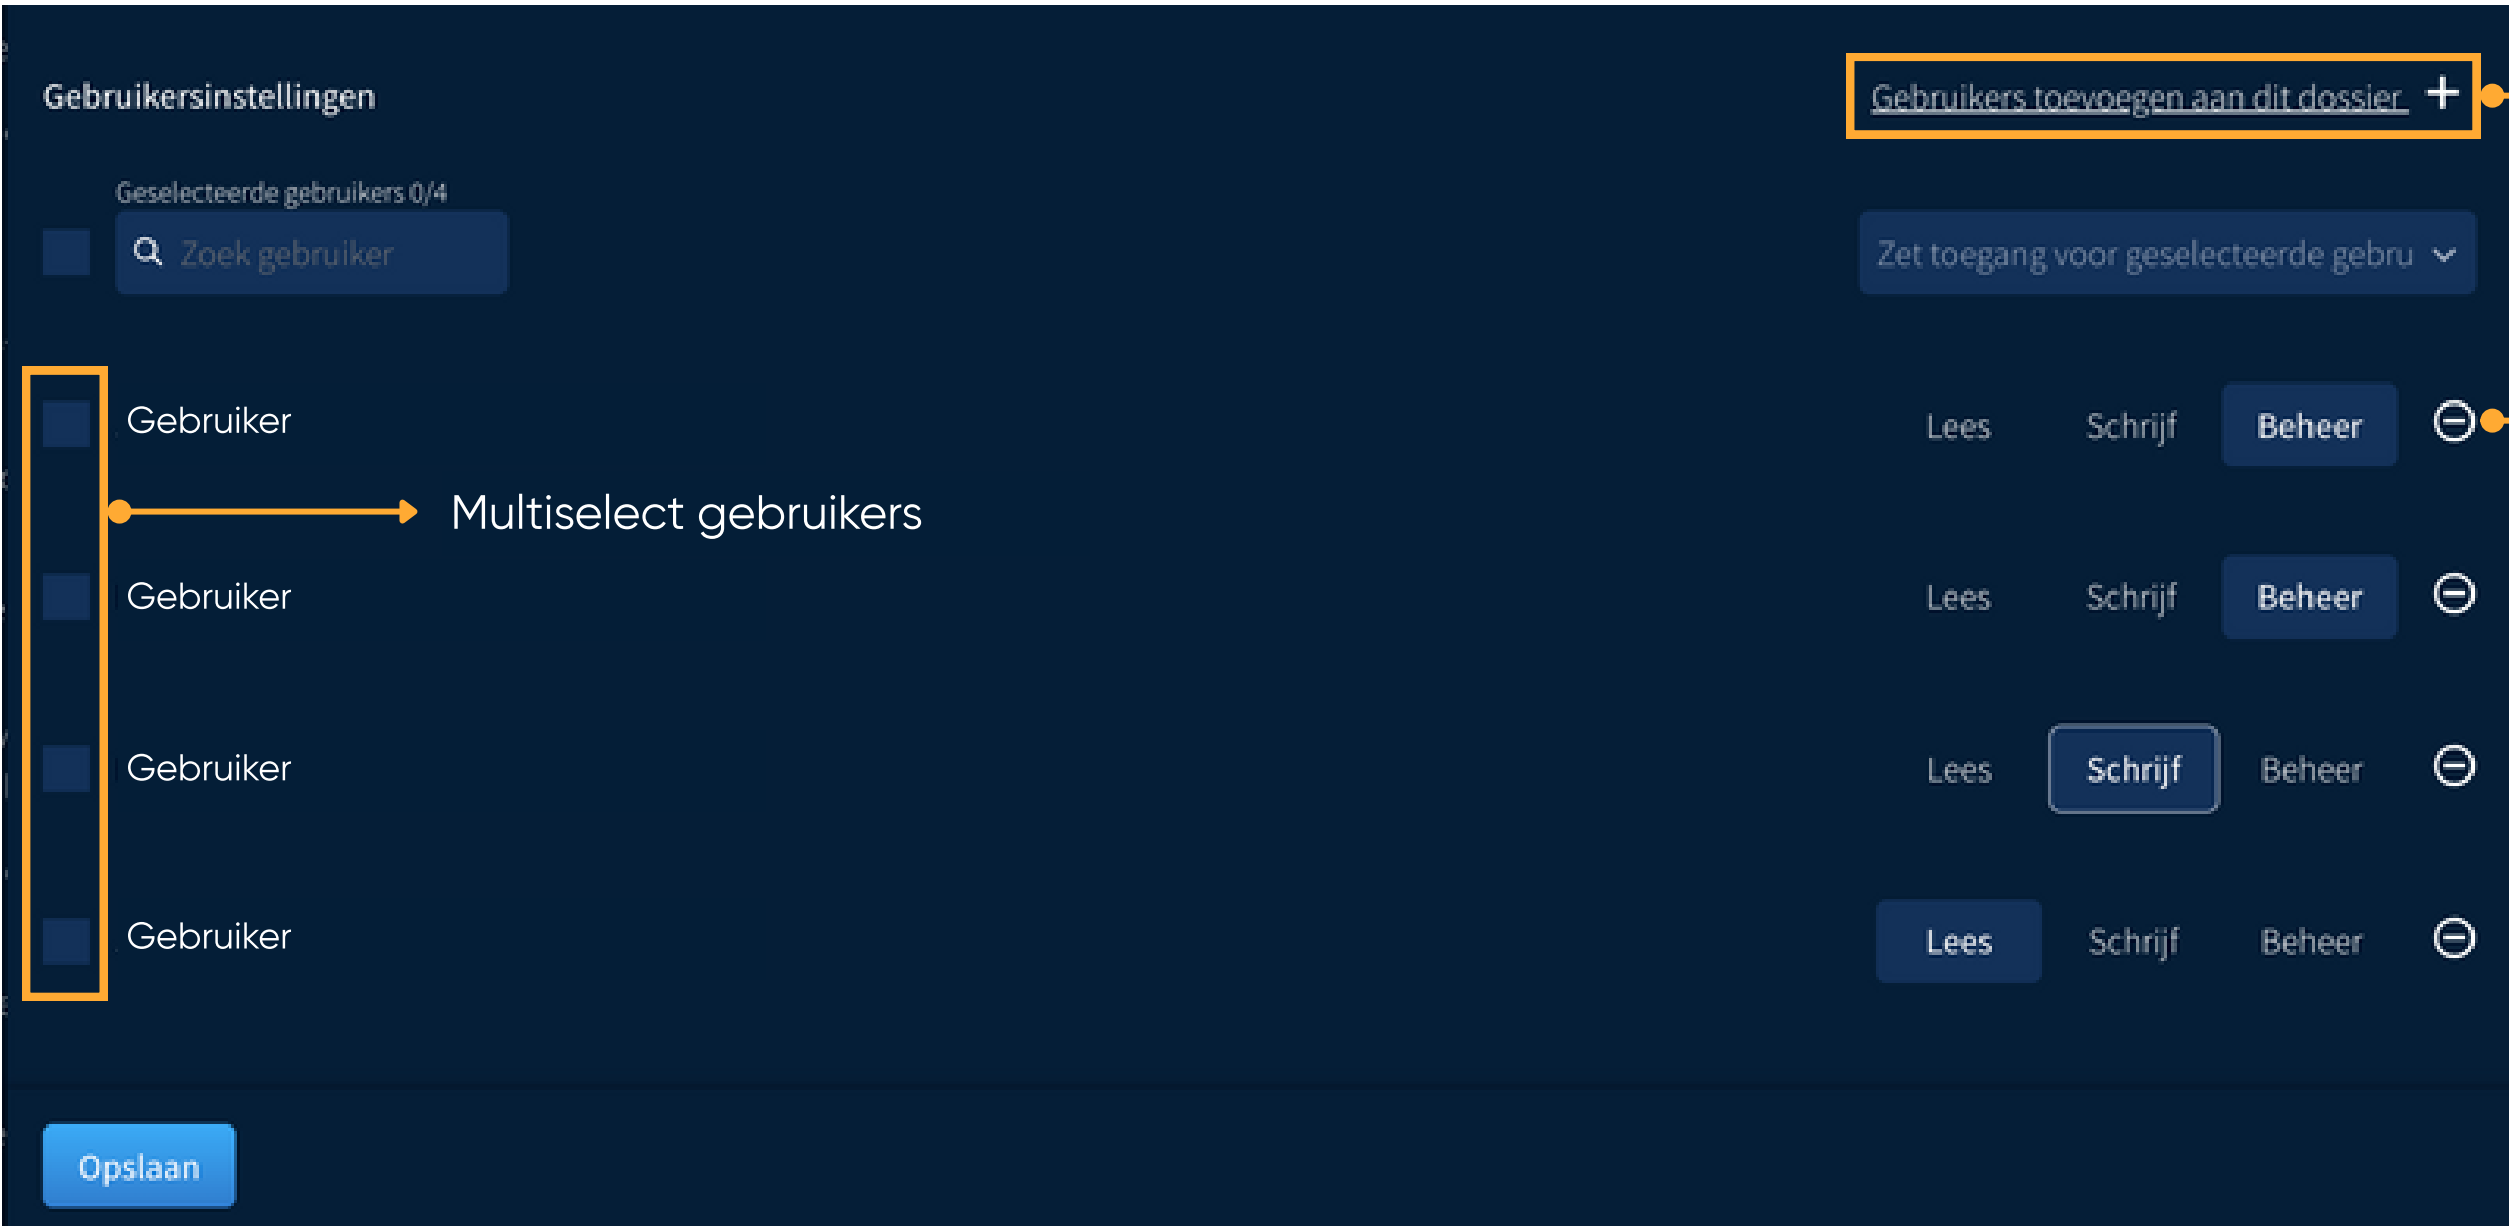

Voeg nieuwe gebruikers toe aan het bestand (let op: zij moeten toegang hebben tot de omgeving waarin het dossier zich bevindt)

Verwijder de gebruiker uit het dossier

Instellingen voor kwantificeren

Selecteer de formule voor de impactberekening

Voeg eenheden en waarden toe voor de kans van optreden en impactclassificaties

Schakel het gebruik van restscores aan of uit

Schakel het gebruik van absolute waarden bij kwantificering aan of uit

AlgemeenToegangsrechtenKwantificerenHeatmapKaartNotificatiesRisicofiltersMaatregelfiltersTemplateDossier verwijderen

Impactformule

☒ RISMAN

☐ Vermenigvuldiging

☐ Grootste gevolg

☐ Fine / Kinney & Wiruth

Kans van optreden

0% | 0-5% | 5-10% | 10-25% | 25-100%

Money (€)

0 | 25.000 | 50.000 | 100.000 | 250.000 | 750.000

⊖

Time (Month)

0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12

⊖

Safety

No impact | Small impact | Medium impact | Big impact | Catastrophic impact

⊖

⊕ Classificatie toevoegen

Restscore gebruiken

☒

Absoluut kwantificeren

☐

Opslaan

Instellingen voor de heatmap

Instellingen

AlgemeenToegangsrechtenKwantificerenHeatmapKaartNotificatiesRisicofiltersMaatregelfiltersTemplateDossier verwijderen

KANS ↑

GEVOLG →

ProjectClassificaties

Verdeling gevolg-as5

Verdeling kans-as5

Oorsprong

Linksboven

Rechtsboven

Linksonder

Rechtsonder

Wissel assen

Heatmapsegmenten

Aantal segmenten

2

3

4

5

Grenswaarden

Kleuren

0 - 33 %

33 - 66 %

66 - 100 %

Groen

Oranje

Rood

Opslaan

Visuele weergave van het risicoprofiel in de vorm van een matrix

Stelt de gebruiker in staat om per classificatie aan te geven wat de grenswaarden per kleur zijn.

Bepaal de afmetingen van de risicomatrix

Pas de oorsprong van de risicomatrix aan

Wissel de as van kans en gevolg om

Stel het aantal segmenten in

Geef de grenswaarden van de heatmap kleuren aan

Stel de kleuren van de segmenten in

Kaartinstellingen

Algemeen

Toegangsrechten

Kwantificeren

Heatmap

Kaart

Notificaties

Risicofilters

Maatregelfilters

Template

Dossier verwijderen

Kaart gebruiken

Projectgebied instellen

Bepaal het projectgebied

Schakel kaartgebruik aan of uit

Instellingen voor notificaties en feedback

Algemeen

Toegangsrechten

Kwantificeren

Heatmap

Kaart

Notificaties

Risicofilters

Maatregelfilters

Template

Dossier verwijderen

Termijn herinnering deadlines (weken)

1

Feedback ontvangers

Voeg automatisch de volgende gebruikers(groepen) toe als ontvanger(s) van feedback

Risico-eigenaren


Standaard ontvangers

Selecteer ontvanger(s)

Opslaan

Stel een herinneringstermijn in voor naderende deadlines van maatregelen

Selecteer de standaardontvangers van alle verzonden feedback

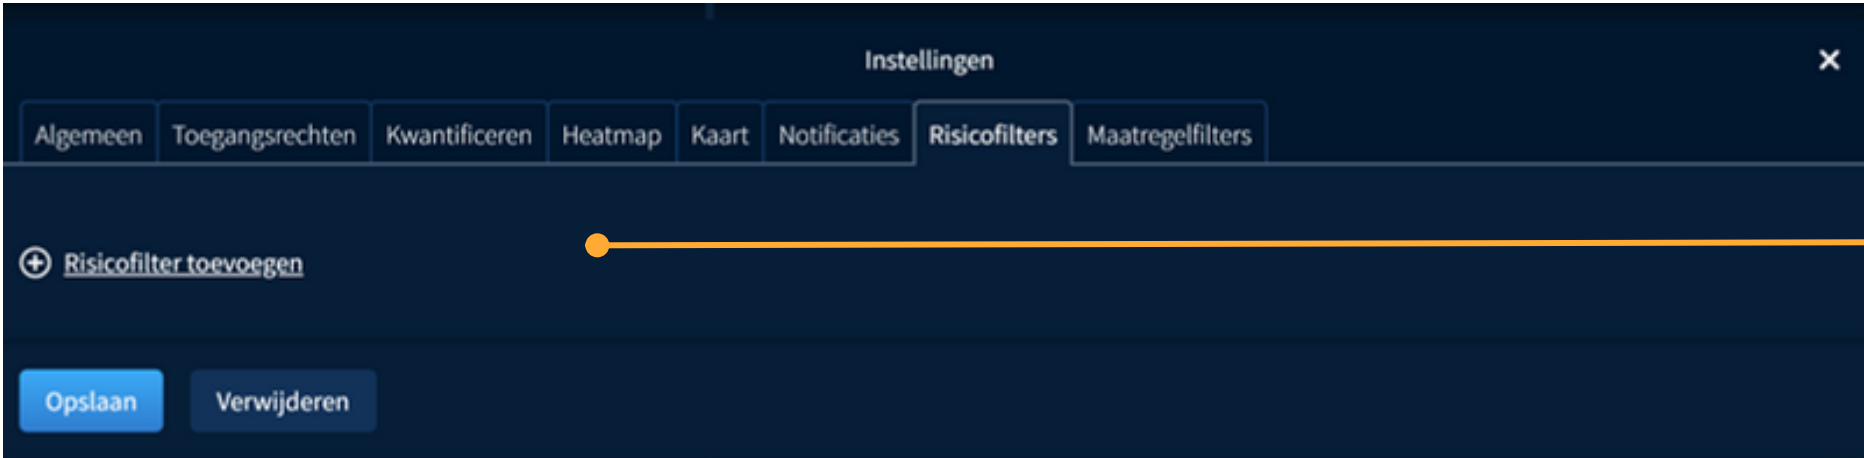


Risicofilters

Voeg filters/metadata toe aan risico's

Maatregelfilters

Voeg filters/metadata toe aan maatregelen

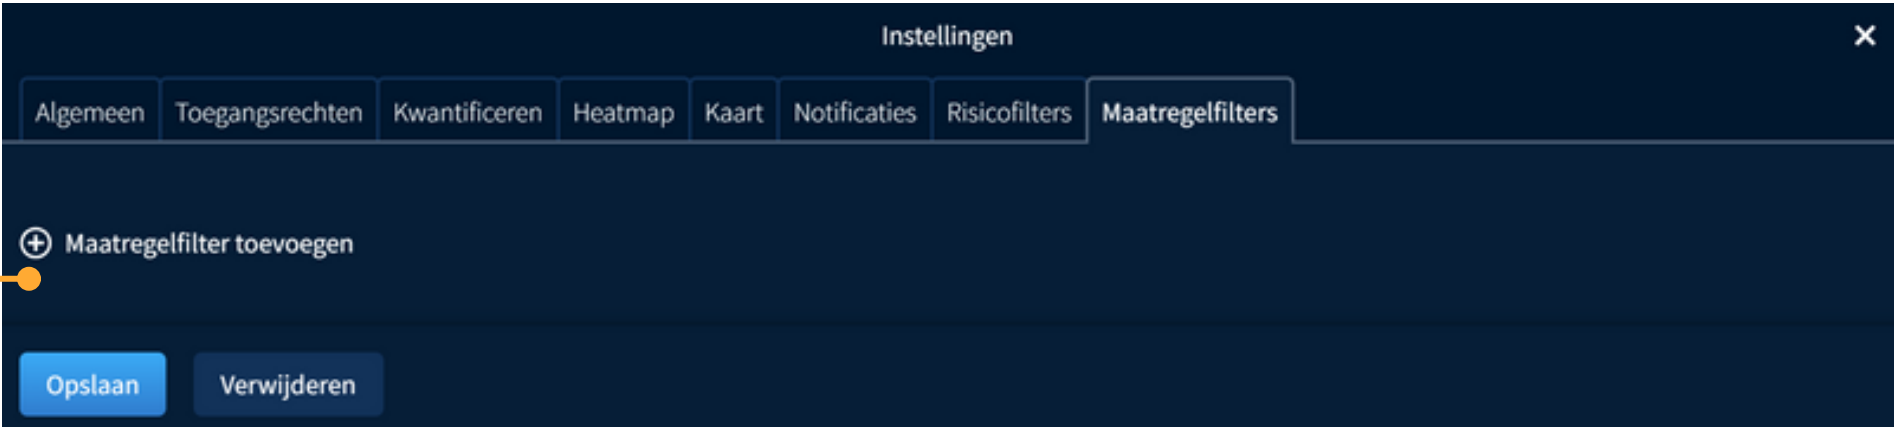

Risicofilters

Instellingen

Algemeen

Toegangsrechten

Kwantificeren

Heatmap

Kaart

Notificaties

Risicofilters

Maatregelfilters

Template

Dossier verwijderen

Zelfgedefinieerde Filters

= Filter naam

Optie 1, Optie 2, Optie 3

Naam

Filter naam

Multi-select

Maakt het mogelijk om meerdere filterwaarden te selecteren

Doorzoekbaar

Maakt het mogelijk om te zoeken bij het selecteren van filterwaarden

Essentieel

Toont een waarschuwing wanneer er geen filterwaarde is geselecteerd

Alfabetisch sorteren

Standaard

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Voeg filteroptie toe

⊕ Risicofilter toevoegen

Standaardfilters

Eigenaar


Beheer de zichtbaarheid van de eigenaarsvelden en de functionaliteit van e-mailmeldingen

Opslaan

→ Voeg filters/metadata toe aan risico's

11

 RiskChallenger

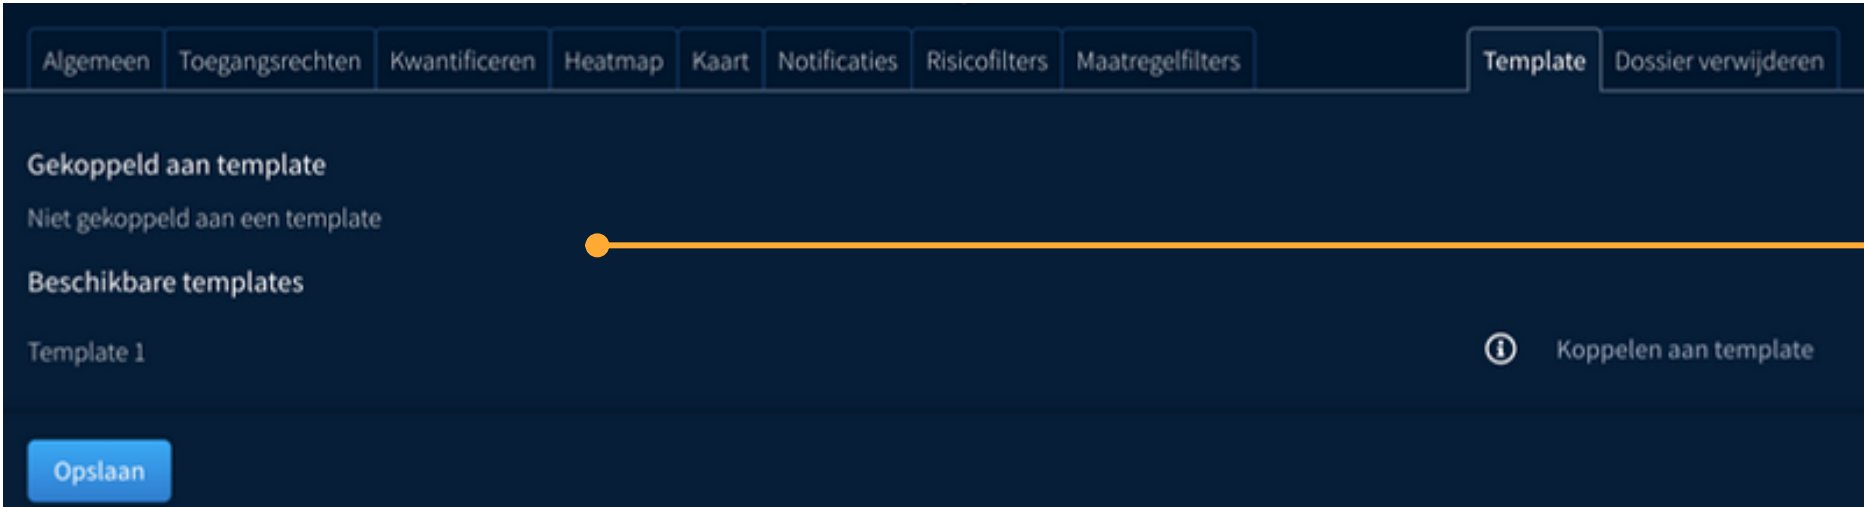

Template instellingen

Overzicht van beschikbare templates die aan het dossier gekoppeld kunnen worden

Dossier verwijderen

Informatie over gegevens die worden verwijderd



Overzicht van risicoregister

Voeg een risico toe

Risicolijst

Zoek naar risico's

Projectinstellingen

Samenvatting in cijfers van het betreffende risicoregister

Opties voor het importeren en exporteren van gegevens

Start een brainstormsessie (pagina 14)

Sorteer- en filteropties (pagina 10)

Interactieve risicomatrix

RISICO'S	VERBODEN KOSTEN	VERBODEN VERTRAGING
24	866,6k	16
Min		
MAATREGELEN	HERINNERINGEN VERSTREKEN	BEREIKTE VERSTREKEN
64	1	2

Risico
4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.
2. Grondigzaam gaat niet tijdig akkoord met de aanleg, permissie op een stuk grond.
1. Er worden, ondanks gestegen vooronderzoek, tijdens graafwerkzaamheden toch niet gesproken oplossen aangetroffen.
5. Geleverde kwaliteit van het ontwerp, door het adviesbureau is ontoereikend om het DO vast te stellen.
3. Tijdens realisatiefase worden onbekende kabels en leidingen aangetroffen, dan wel bekende kabels en leidingen blijken op een andere locatie te liggen dan aangegeven op aantal data.
6. Tracé permissie wordt aangepast door eigenaar nadat VO van onderhavig project opgesteld is.
7. Grondigzaam gaat niet tijdig akkoord met aanleg van nieuwe riool gemaal zetten op hun stuk grond.
14. Er is door bestuur en beheerorganisatie onvoldoende draagvlak voor het project en de gehanteerde D&C methodiek.
8. Er worden, ondanks grondig voor onderzoek, toch archeologische vondsten en/of beschermde dieren- en planten soorten aangetroffen op het geplande tracé van permissie.
9. De gehanteerde methodieken (D&C, systeemgerichte contractbeheersing) worden door WJRL niet of onvoldoende nageleefd.
10. Er ontstaat discussie over rand zaken en/of er worden om juiste beslissingen genomen binnen het projectteam.
11. De permissie kan niet worden aangebracht bij het kruisen van watergangen en/of spoorwegen.
13. Onvoldoende beschikbare capaciteit van projectmedewerkers.
12. Er wordt vervuilde grond (bijvoorbeeld asbest) aangetroffen op het geplande tracé van de permissie.
24. Er ontstaat een explosie op de afsluiting tijdens de opstart van de nieuwe installatie en/of tijdens de uit bedrijf stelling van de oude installatie.

Overzicht van risicoregister (vervolg)

Alle opties om data te sorteren en filteren (multi-select)

Open GIS-kaart

Open Dashboard

Feedback versturen (Pagina 20)

Project - A

Sorteren & filteren

Brainstorm

Zoek risico's

+ Risico toevoegen

3. Tijdens realisatiefase worden onbekende kabels en leidingen aangetroffen, dan wel bekende kabels en leidingen blijken op een andere locatie te liggen dan aangegeven op areaal data

2. Grondeigenaar gaat niet tijdig akkoord met de aanleg persleiding.

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

6. Tracé persleiding wordt aangepast door eigenaar nadat VO van onderhavig project opgesteld is

250. Bezwaar op kapvergunning

7. Grondeigenaren gaat niet tijdig akkoord met aanleg van nieuwe riool gemaal zetten op hun stuk grond

14. Er is door bestuur en beheerorganisatie onvoldoende draagvlak voor het project en de gehanteerde D&C methodiek

1. Er worden, ondanks gedegen vooronderzoeken, tijdens graafwerkzaamheden toch niet gesprongen explosieven aangetroffen

8. Er worden, ondanks grondig voor onderzoek, toch archeologische vondsten en/of beschermde dier-en planten soorten aangetroffen op het geplande tracé van persleiding

9. De gehanteerde methodieken (D&C, systeemgerichte contractbeheersing) worden door OG niet of onvoldoende nageleefd

10. Er ontstaat discussie over rand zaken en/of er worden om juiste beslissingen genomen binnen het projectteam

11. De persleiding kan niet worden aangebracht bij het kruisen van watergangen en/of spoorwegen

13. Onvoldoende beschikbare capaciteit van projectmedewerkers

12. Er wordt vervuilde grond (bijvoorbeeld asbest) aangetroffen op het

Actueel Rest

Risico's Kansen

Sorteer op risicoscore

Filter risico's

Eigenaar

Status

Projectfase

Thema

Allocatie

Type risico

Strategie

Brainstorm groep 18-11-2024

Brainstorm groups 18-11-2024

Filter maatregelen

Deadline

Actiehouder

Status

EIS

Dossier overzicht

RISICO'S

30

MAATREGELEN

65

VERWACHTE KOSTEN

868,8k

HERINNERINGSdatum verstreken

2

VERWACHTE VERTRAGING

13

Deadline verstreken

7

KANS ↑

GEVOLG →

Schakel tussen actuele scores en restscores

Schakel tussen risico's en kansenoverzicht

Specifiek risico-overzicht

Ga naar oorzaken, gevolgen en maatregelen van het geselecteerde risico

Project - A

Zoek risico's

Risico toevoegen

Brainstorm

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

3. Grondeigenaar gaat niet tijdig akkoord met de aanleg, permissie op een stuk grond.

1. Er worden, ondanks gedegen vooronderzoek, tijdens graafwerkzaamheden toch niet gesproongen explosieven aangetroffen.

5. Geleevende kwaliteit van het onderwerp, door het adviesbureau is ontoereikend om het DO vast te stellen

3. Tijdens realisatiefase worden onbekende kabels en leidingen aangetroffen, dan wel bekende kabels en leidingen blijken op een andere locatie te liggen dan aangegeven op areaal data

6. Traal permissie wordt aangepast door eigenaar nadat IVQ van onderhoudig project opgesteld is

7. Grondeigenaren gaat niet tijdig akkoord met aanleg van nieuwe riool gemaal zetten op hun stuk grond

14. Er is door bestuur en beheerorganisatie onvoldoende draagvlak voor het project en de gehanteerde D&C methodiek

8. Er worden, ondanks grondig voor onderzoek, toch archeologische vondsten en/of beschermde diert- en planten soorten aangetroffen op het geplande traal van permissie

9. De gehanteerde methodieken (D&C, systeemgerichte contractbeheersing) worden door RGS niet of onvoldoende nageliefd

10. Er ontstaat discussie over rand zaken en/of er worden om juiste beslissingen genomen binnen het projectteam

11. De permissie kan niet worden aangebracht bij het kruisen van watergangen en/of spoorwegen

13. Onvoldoende beschikbare capaciteit van projectmedewerkers

12. Er wordt vervuilde grond (bijvoorbeeld asbest) aangetroffen op het geplande traal van de permissie

24. Er ontstaat een explosie op de slibgisting tijdens de opstart van de nieuwe installatie en/of tijdens de uit bedrijf stelling van de oude installatie.

16. De beoogde doelstellingen ten aanzien van de te bouwen slibgistingsinstallatie (verlagen kosten slibafzet, verhogen eigen energie-opwekking door biogas en de R&M2 Tiel energieneutraal maken) worden niet of onvoldoende gehaald

Risico-overzicht

2 OORZAKEN

3 MAATREGELEN

3 GEVOLGEN

RISICOSCORE

70

5

4

4

4

2

RISICO-BESCHRIJVING

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

STATUS

Actief

PROJECTFASE

Definitiefase, Ontwerpfase

TYPE RISICO

Endogeen

THEMA

Financieel

RISICO-EIGENAAR

Technisch manager

ALLOCATIE

Projectteam

STRATEGIE

Accepteren

DOELSTELLING

Kwantificeren

Bekijk

Bewerk risico

Vul kwantificering handmatig in

Start interactief kwantificeren (pagina 13)

Bekijk details van kwantificering

Bewerk risico of metadata

Toon/bewerk locatie van risico

Detailinformatie van het geselecteerde risico

15

RiskChallenger

Oorzaken, Gevolgen en Maatregelen

Voeg oorzaken toe

Voeg gevolgen toe

Wijzig de positie in de lijst

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

1 / 24 < > Kwantificeren

MOGELIJKE OORZAKEN

+

Gebouw/grond op de uit te breiden RWZI (ZDO) is in werkelijkheid anders dan op de documentatie aangegeven

Er zijn onvoldoende frequentie inspecties gedaan in de exploitatiefase

+

MOGELIJKE GEVOLGEN

+

Mijlpaal 'start uitvoering' vertraagd, omdat er nader onderzoek dient te worden uitgevoerd

Rest levensduur bestaande installaties en gebouwen kan niet worden aangetoond

Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot vaststelling definitief ontwerp

MAATREGELEN

+

Status goed aangeven bij uitvraag

Opvragen inspectie rapporten

Accepteren


Start interactief kwantificeren

Voeg maatregelen toe

Verbind preventieve maatregelen aan oorzaken en correctieve maatregelen aan gevolgen (drag en drop).

Stemmen voor risicokwantificering

- Kies of de kwantificering gedurende een sessie wordt bepaald of plaats- en tijdonafhankelijk
- Kies of de namen van de deelnemers worden weergegeven
- Kies of de restscore wordt gekwantificeerd of de actuele score
- Kies of deelnemers de maatregelen, oorzaken, en gevolgen kunnen inzien

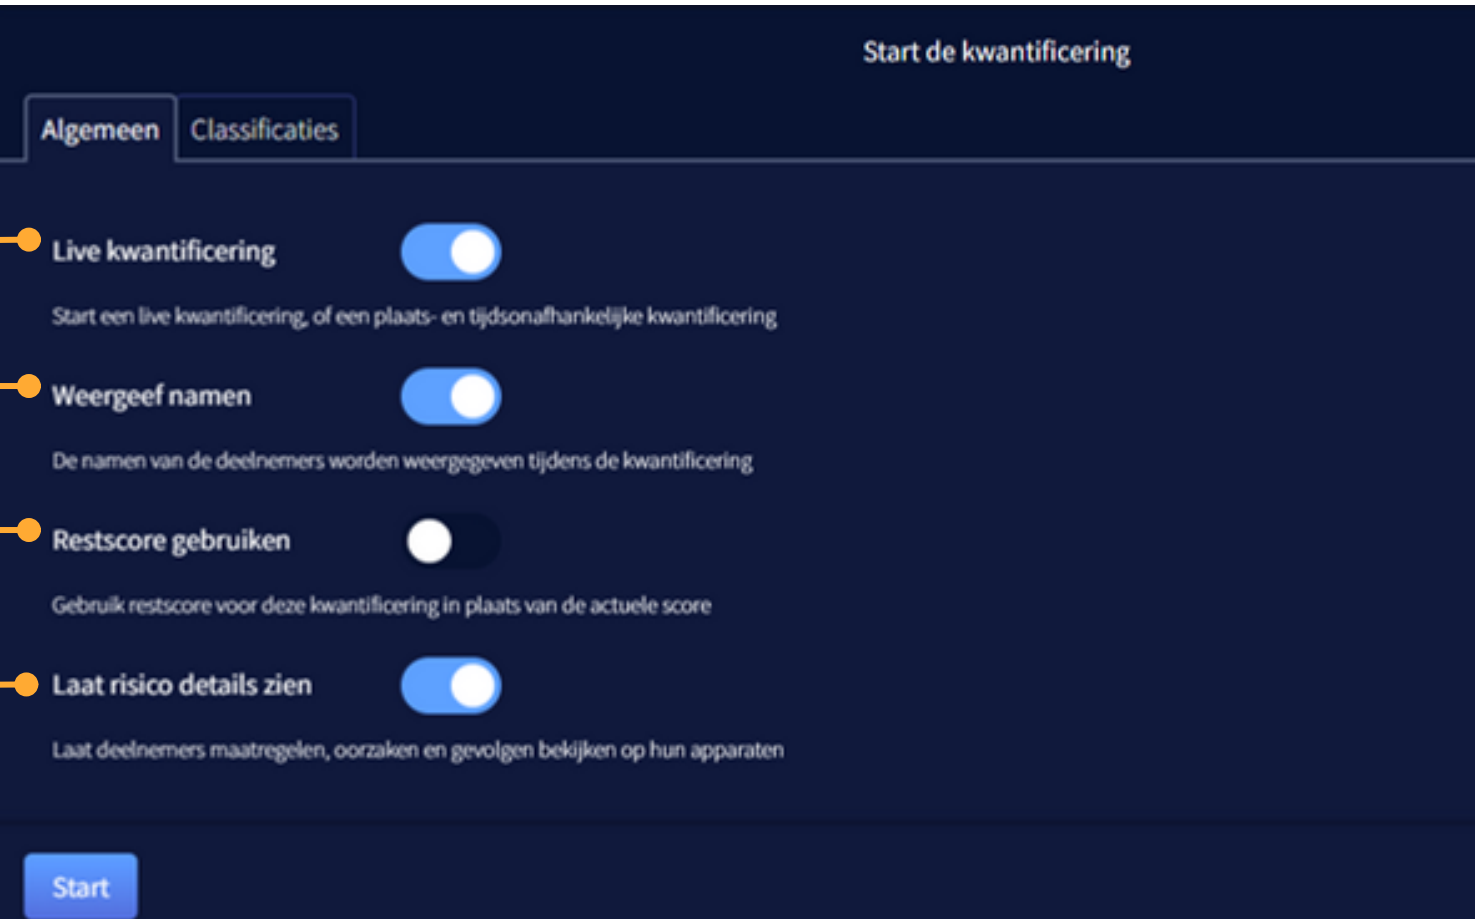

Kies op basis van welke factoren moet er gekwantificeerd worden

Kwantificeersessie starten - Deelnemen

Geselecteerde risico's

- 4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.
- 3. Tijdens realisatiefase worden onbekende kabels en leidingen aangetroffen, dan wel bekende kabels en leidingen blijken op een andere locatie te liggen dan aangegeven op areaal data
- 6. Tracé pensleiding wordt aangepast door eigenaar nadat VO van onderhoud project opgesteld is
- 250. Bezwaar op kapvergunning
- 2. Grondeigenaar gaat niet tijdig akkoord met de aanleg pensleiding .
- 7. Grondeigenaren gaat niet tijdig akkoord met aanleg van nieuwe riool gemaal zetten op hun stuk grond
- 14. Er is door bestuur en beheerorganisatie onvoldoende draagvlak voor het project en de gehanteerde D&C methodiek
- 1. Er worden, ondanks gedegen vooronderzoeken, tijdens graafwerkzaamheden toch niet gesprongen explosieven aangetroffen
- 8. Er worden, ondanks grondig voor onderzoek, toch archeologische vondsten en/of beschermde dier-en planten soorten aangetroffen op het geplande tracé van pensleiding
- 9. De gehanteerde methodieken (D&C, systeemgerichte contractbeheersing) worden door OG niet of onvoldoende nageleefd
- 10. Er ontstaat discussie over rand zaken en/of er worden om juiste beslissingen genomen binnen het projectteam
- 11. De pensleiding kan niet worden aangebracht bij het kruisen van watergangen en/of spoorwegen
- 13. Onvoldoende beschikbare capaciteit van projectmedewerkers
- 12. Er wordt vervuilde grond (bijvoorbeeld asbest) aangetroffen op het

Stemming van RiskChallenger Demo

Scan de QR-code of gebruik de onderstaande link om te stemmen.



<https://vote.rc-acceptance.nl/login?to=...>

Kopieer

Start Kwantificering

Sluit sessie

Geselecteerde classificaties

KANS (%)

GELD (€)

TUUD (MKB)

VEILIGHEID

IMAGO

Type kwantificering

ACTUEEL

Modus Stemmen

LIVE STEMMEN

Namen van deelnemers tonen

INGESCHAKELD

Gekozen instellingen van de kwantificeersessie

Scan de QR-code om deel te nemen aan de kwantificering, of log in via de link

Start met het kwantificeren

18

 RiskChallenger

Kwantificeersessie starten - Deelnemen



Kwantificeersessie starten - Deelnemen

Meedoen aan de kwantificering van RiskChallenger Demo

Naam (optioneel)

Naam

Je naam zal zichtbaar zijn voor de facilitator

Je kunt optioneel je e-mailadres invoeren om later verder te gaan

E-mail (optioneel)

Deelnemen >

Lichte modus

Donkere modus

Vul naam en e-mailadres in (optioneel)

Kies weergavemodus

Klik op deelnemen

Kwantificeersessie - Stemmen

Risico (1/26)

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Kwantificeren

Risico overzicht

Details

Kans (%)

1. 0 %

2. 5 %

3. 10 %

4. 25 %

5. 50 %

6. 100 %

Notities

Volgende

Kies de beste optie

Klik op volgende om door te gaan naar de volgende classificatie

Kwantificeersessie - Stemmen

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Kwantificeren

Risico overzicht

Details

Eigenaar	Status	Projectfase	Thema	Allocatie
Type Risico	Strategie	Definitiefase	Juridisch	
Endogeen	Accepteren			
Notities				
[10-06-2025] Brainstorm				

In het tablad risico overzicht staat de metadata en notities van een risico

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Kwantificeren

Risico overzicht

Details

Eigenaar	Status	Projectfase	Thema	Allocatie
Type Risico	Strategie	Definitiefase	Juridisch	
Endogeen	Accepteren			
Mogelijke oorzaken				
Gebouw/grond op de uit te breiden RWZI (ZDO) is in werkelijkheid anders dan op de documentatie aangegeven				
Er zijn onvoldoende frequentie inspecties gedaan in de exploitatiefase				
Mogelijke gevolgen				
Mijlpaal 'Start uitvoering' vertraagd, omdat er nader onderzoek dient te worden uitgevoerd				
Rest levensduur bestaande installaties en gebouwen kan niet worden aangetoond				
Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot vaststelling definitief ontwerp				
Maatregelen				
Status goed aangeven bij uitvraag				
Opvragen inspectie rapporten [Rapportage] (https://www.riskchallenger.nl)				
Accepteren				

In het tablad details staat de metadata en de oorzaken, gevolgen en maatregelen

Kwantificeersessie - Stemmen

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Kwantificeren

Risico overzicht

Details

Kans 25 %	Stem veranderen
Geld 50000 €	Stem veranderen
Tijd 3 Mnd	Stem veranderen
Veiligheid Matige impact	Stem veranderen
Imago Geen impact	Stem veranderen

Klik hier om de gekozen waarde te veranderen

Facilitatorscherm tijdens de kwantificering

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Type kwantificering

Actueel

Eigenaar

Paul Greetham

Status

Projectfase

Definitiefase

Thema

Juridisch

Allocatie

Type Risko

Endogeen

Strategie

Accepteren

Notities

Details

[10-06-2025] Brainstorm



Home

2 Online

Deelnemers die klaar zijn met stemmen. 0/2

Kans (%)

0/2

Geld (€)

0/2

Tijd (Mnd)

0/2

Veiligheid

0/2

Imago

0/2

Vorige risico

Risico 1/26

Stemuitslagen

Klik hier zodra alle deelnemers hebben gestemd om de resultaten te zien

24



Facilitatorscherm tijdens de kwantificering

4. Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Kans (%)

1. 0 %

2. 5 %

3. 10 %

4. 25 %

5. 50 %

6. 100 %

Notities

Geld (€)

1. 0 €

2. 25000 €

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

0 %

5 %

10 %

25 %

50 %

100 %

Kans

Naam

Keuze

25 %

Naam

Keuze

10 %

Vorige risico

Herstemmen

Risico 1/26


Volgende risico

Klik hier om de stemmen te zien

Klik hier om een score te kiezen

Klik hier om naar het volgende risico te gaan

Geschiedenis van scores terugzien

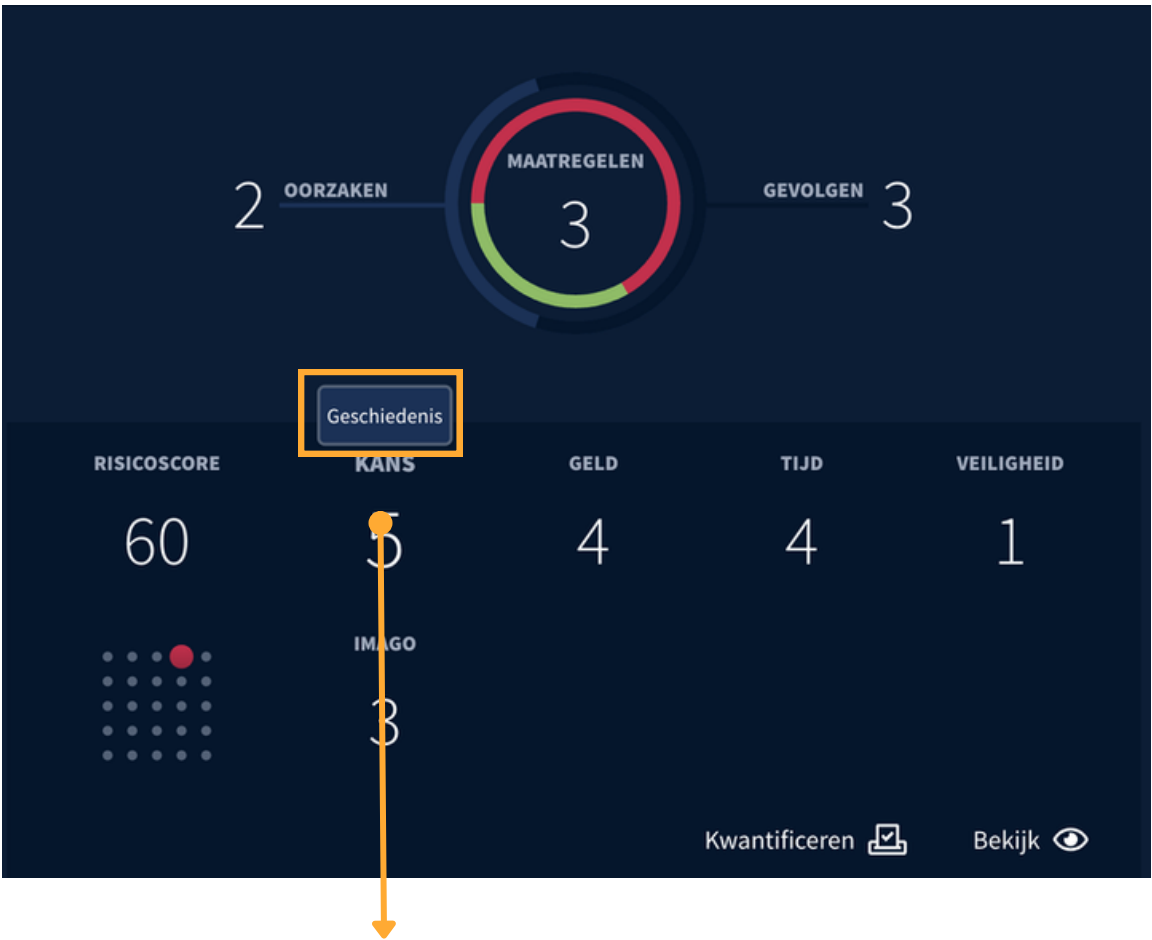

Beweeg met de muis over de naam van de classificatie om de geschiedenis-knop te vertonen.

Wijzigingsoverzicht


Er kan geen betrouwbaar DO worden opgesteld.

Risico > Kans > Actuele score

Datum	Tijd	Gebruiker	Waarde
26/03/2025	11:32:05	Gebruiker 1	Klasse 5: 50-100 % Minimum: 50 %; Maximum: 100 %
26/03/2025	11:32:04	Gebruiker 1	Leeg


- Je kan de geschiedenis van de scores terug bekijken in het risico-overzichtsscherm. Er wordt dan een log vertoond met de veranderingen die zijn gemaakt in de risicoscores.

Start een brainstormsessie

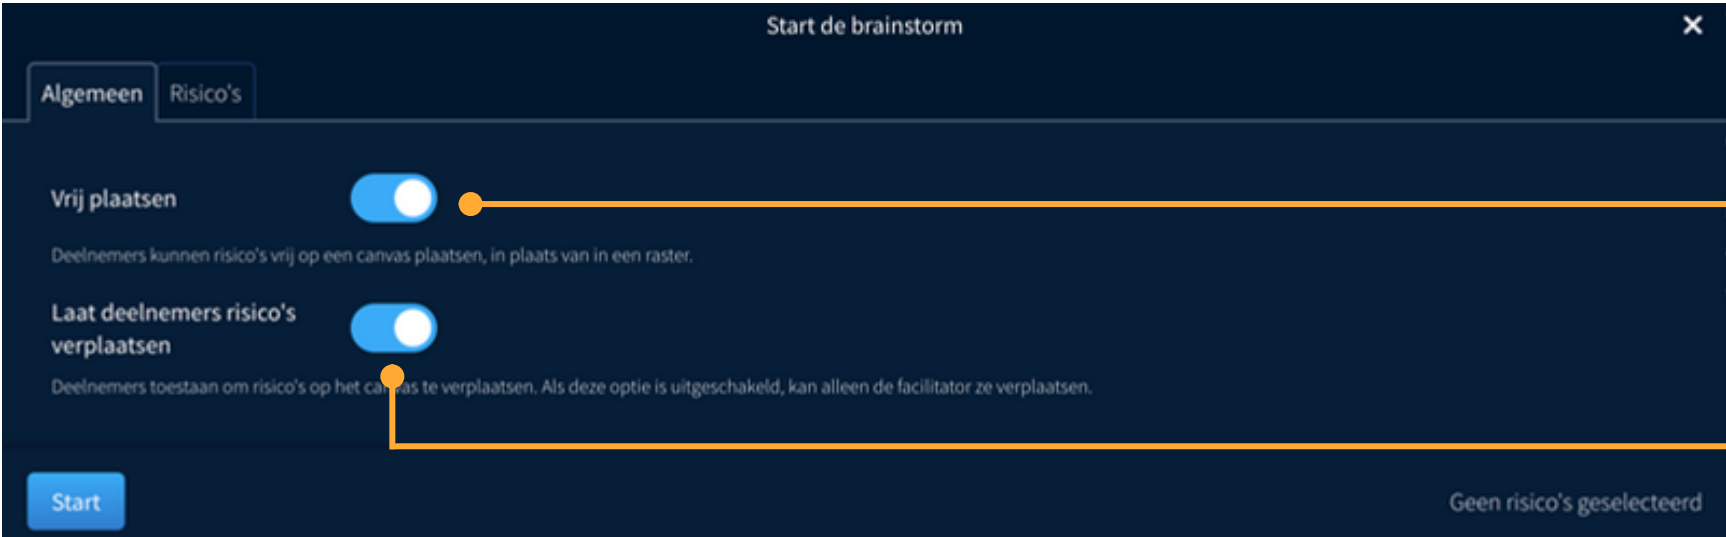

Optie voor de facilitator om risico's vrij te verplaatsen en te groeperen in het brainstormcanvas


Optie voor de deelnemers om risico's vrij te verplaatsen en te groeperen in het brainstormcanvas

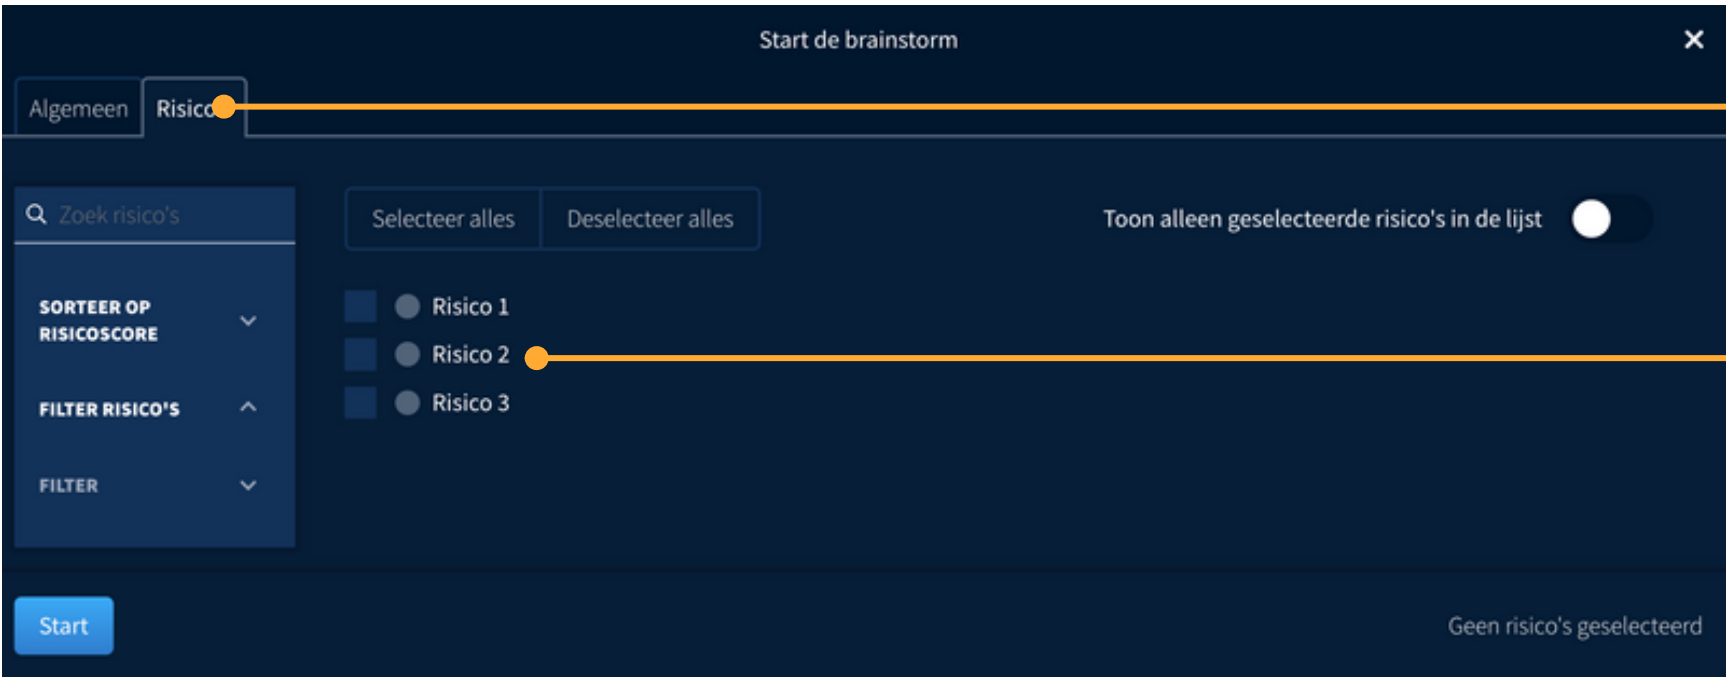

Optie om een brainstormsessie te starten met bestaande risico's

Selecteer betreffende risico's om de brainstormsessie mee te starten

Brainstormsessie: het canvas

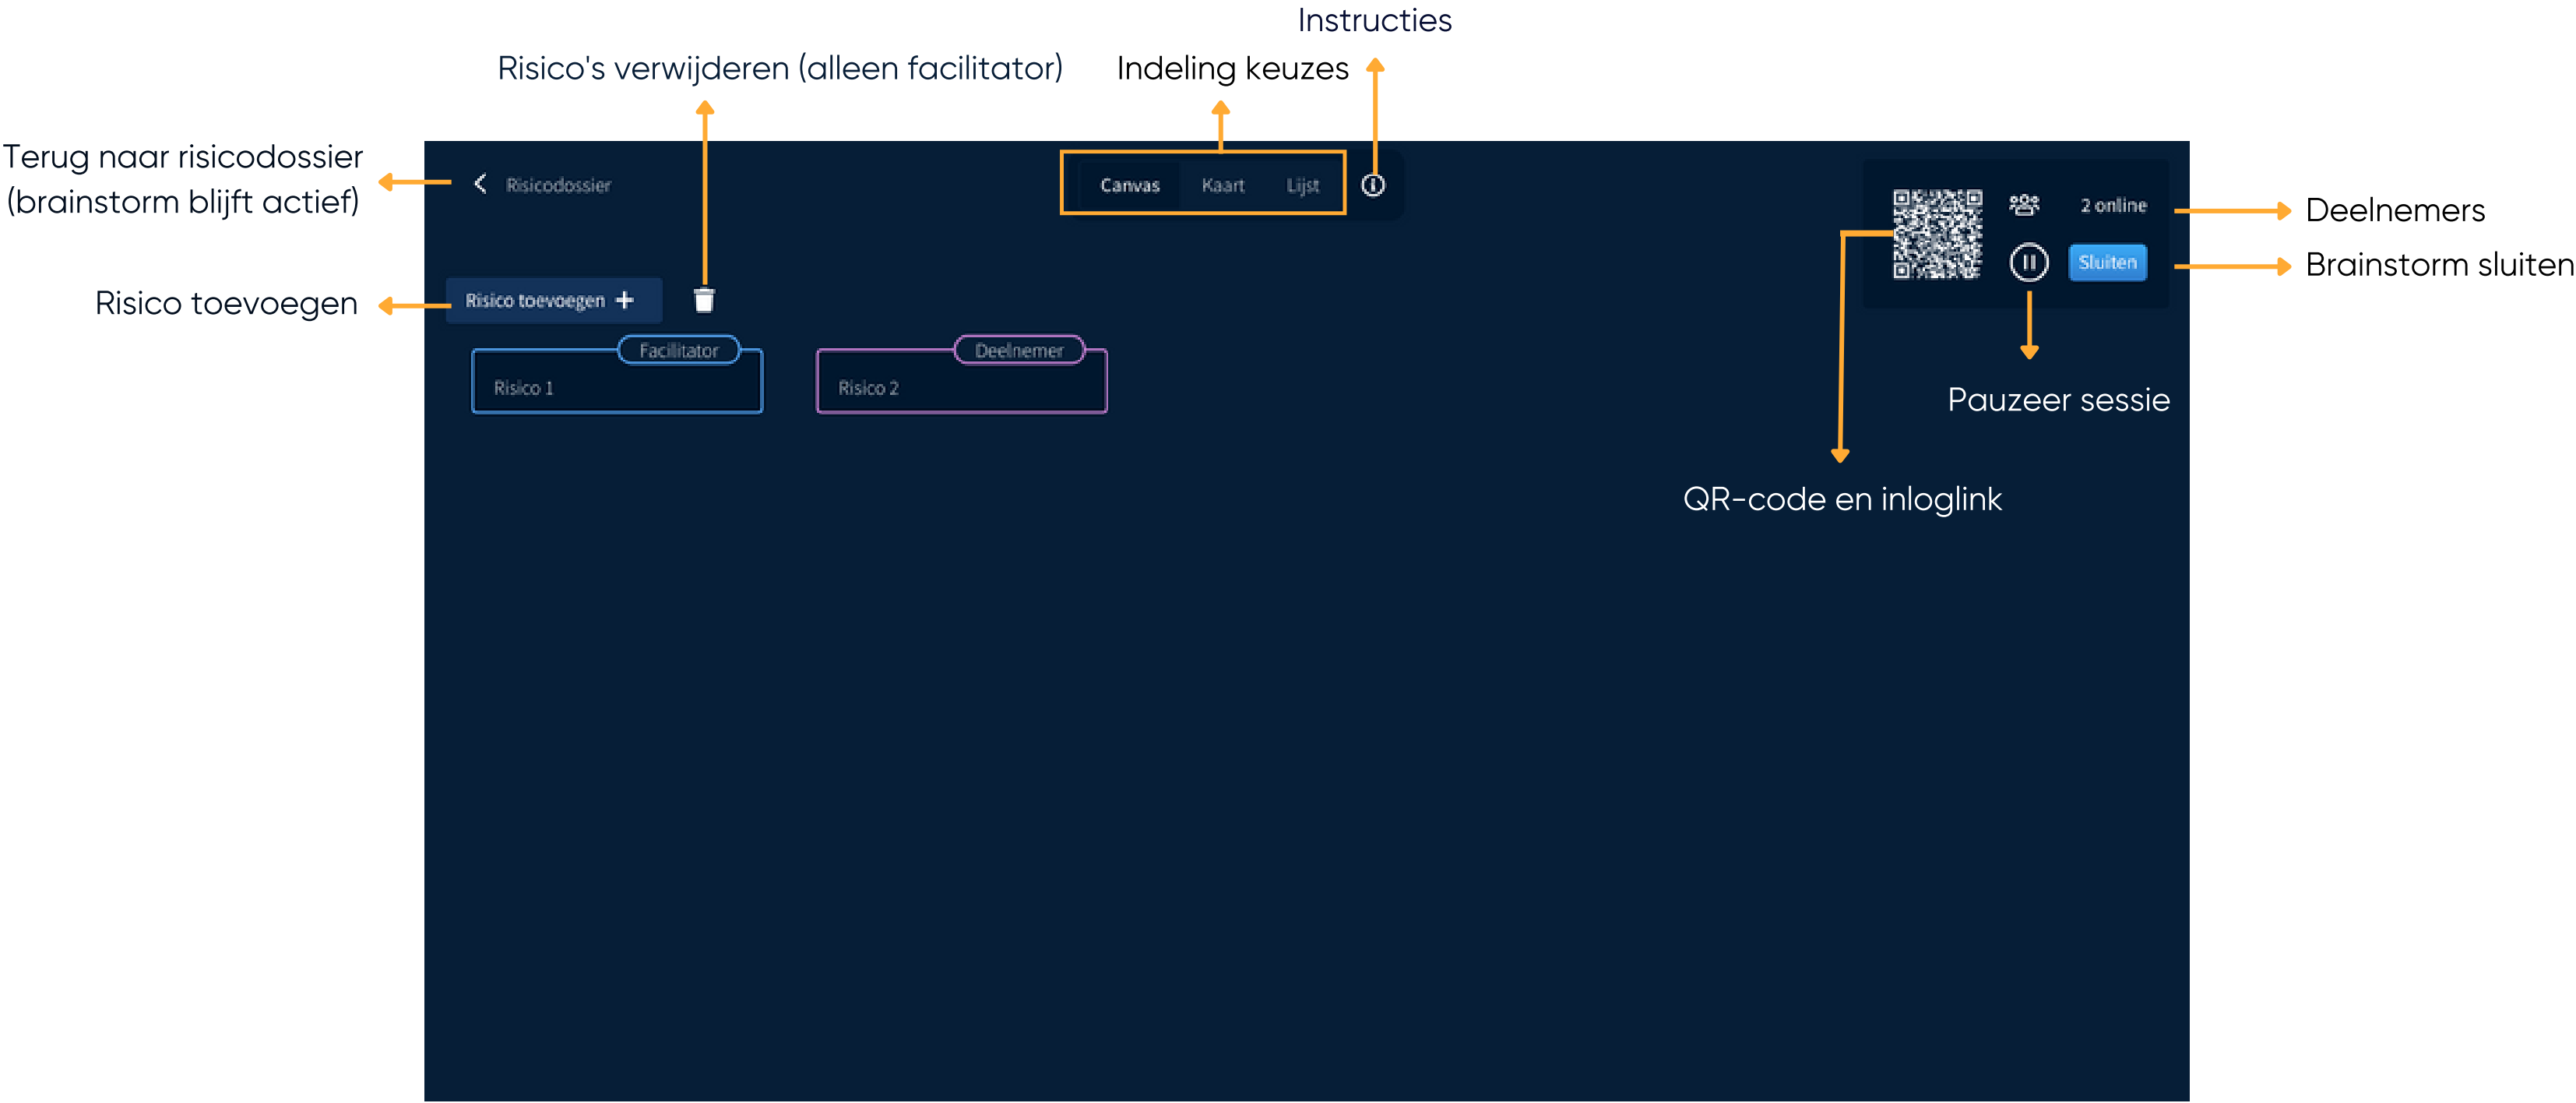

Brainstormsessie: risico's toevoegen

Je kan risico's toevoegen door op deze knop te klikken → **Risico toevoegen +**

Nadat je op de bovenstaande knop hebt geklikt, verschijnt deze pop-up.

Tabbladen voor metadata en locatie

Snelle prioritering

Sluit pop-up

Verwijder oorzaken, maatregelen of effecten

Archiveer risico (alleen facilitator)

Meer informatie is beschikbaar (zoals oorzaken, gevolgen en maatregelen)


GIS-kaart

Ga terug naar het projectgebied

De risico's op de kaart worden getoond met bijbehorende heatmap-kleur

Selecteer verschillende kaartlagen

Voeg een risico toe

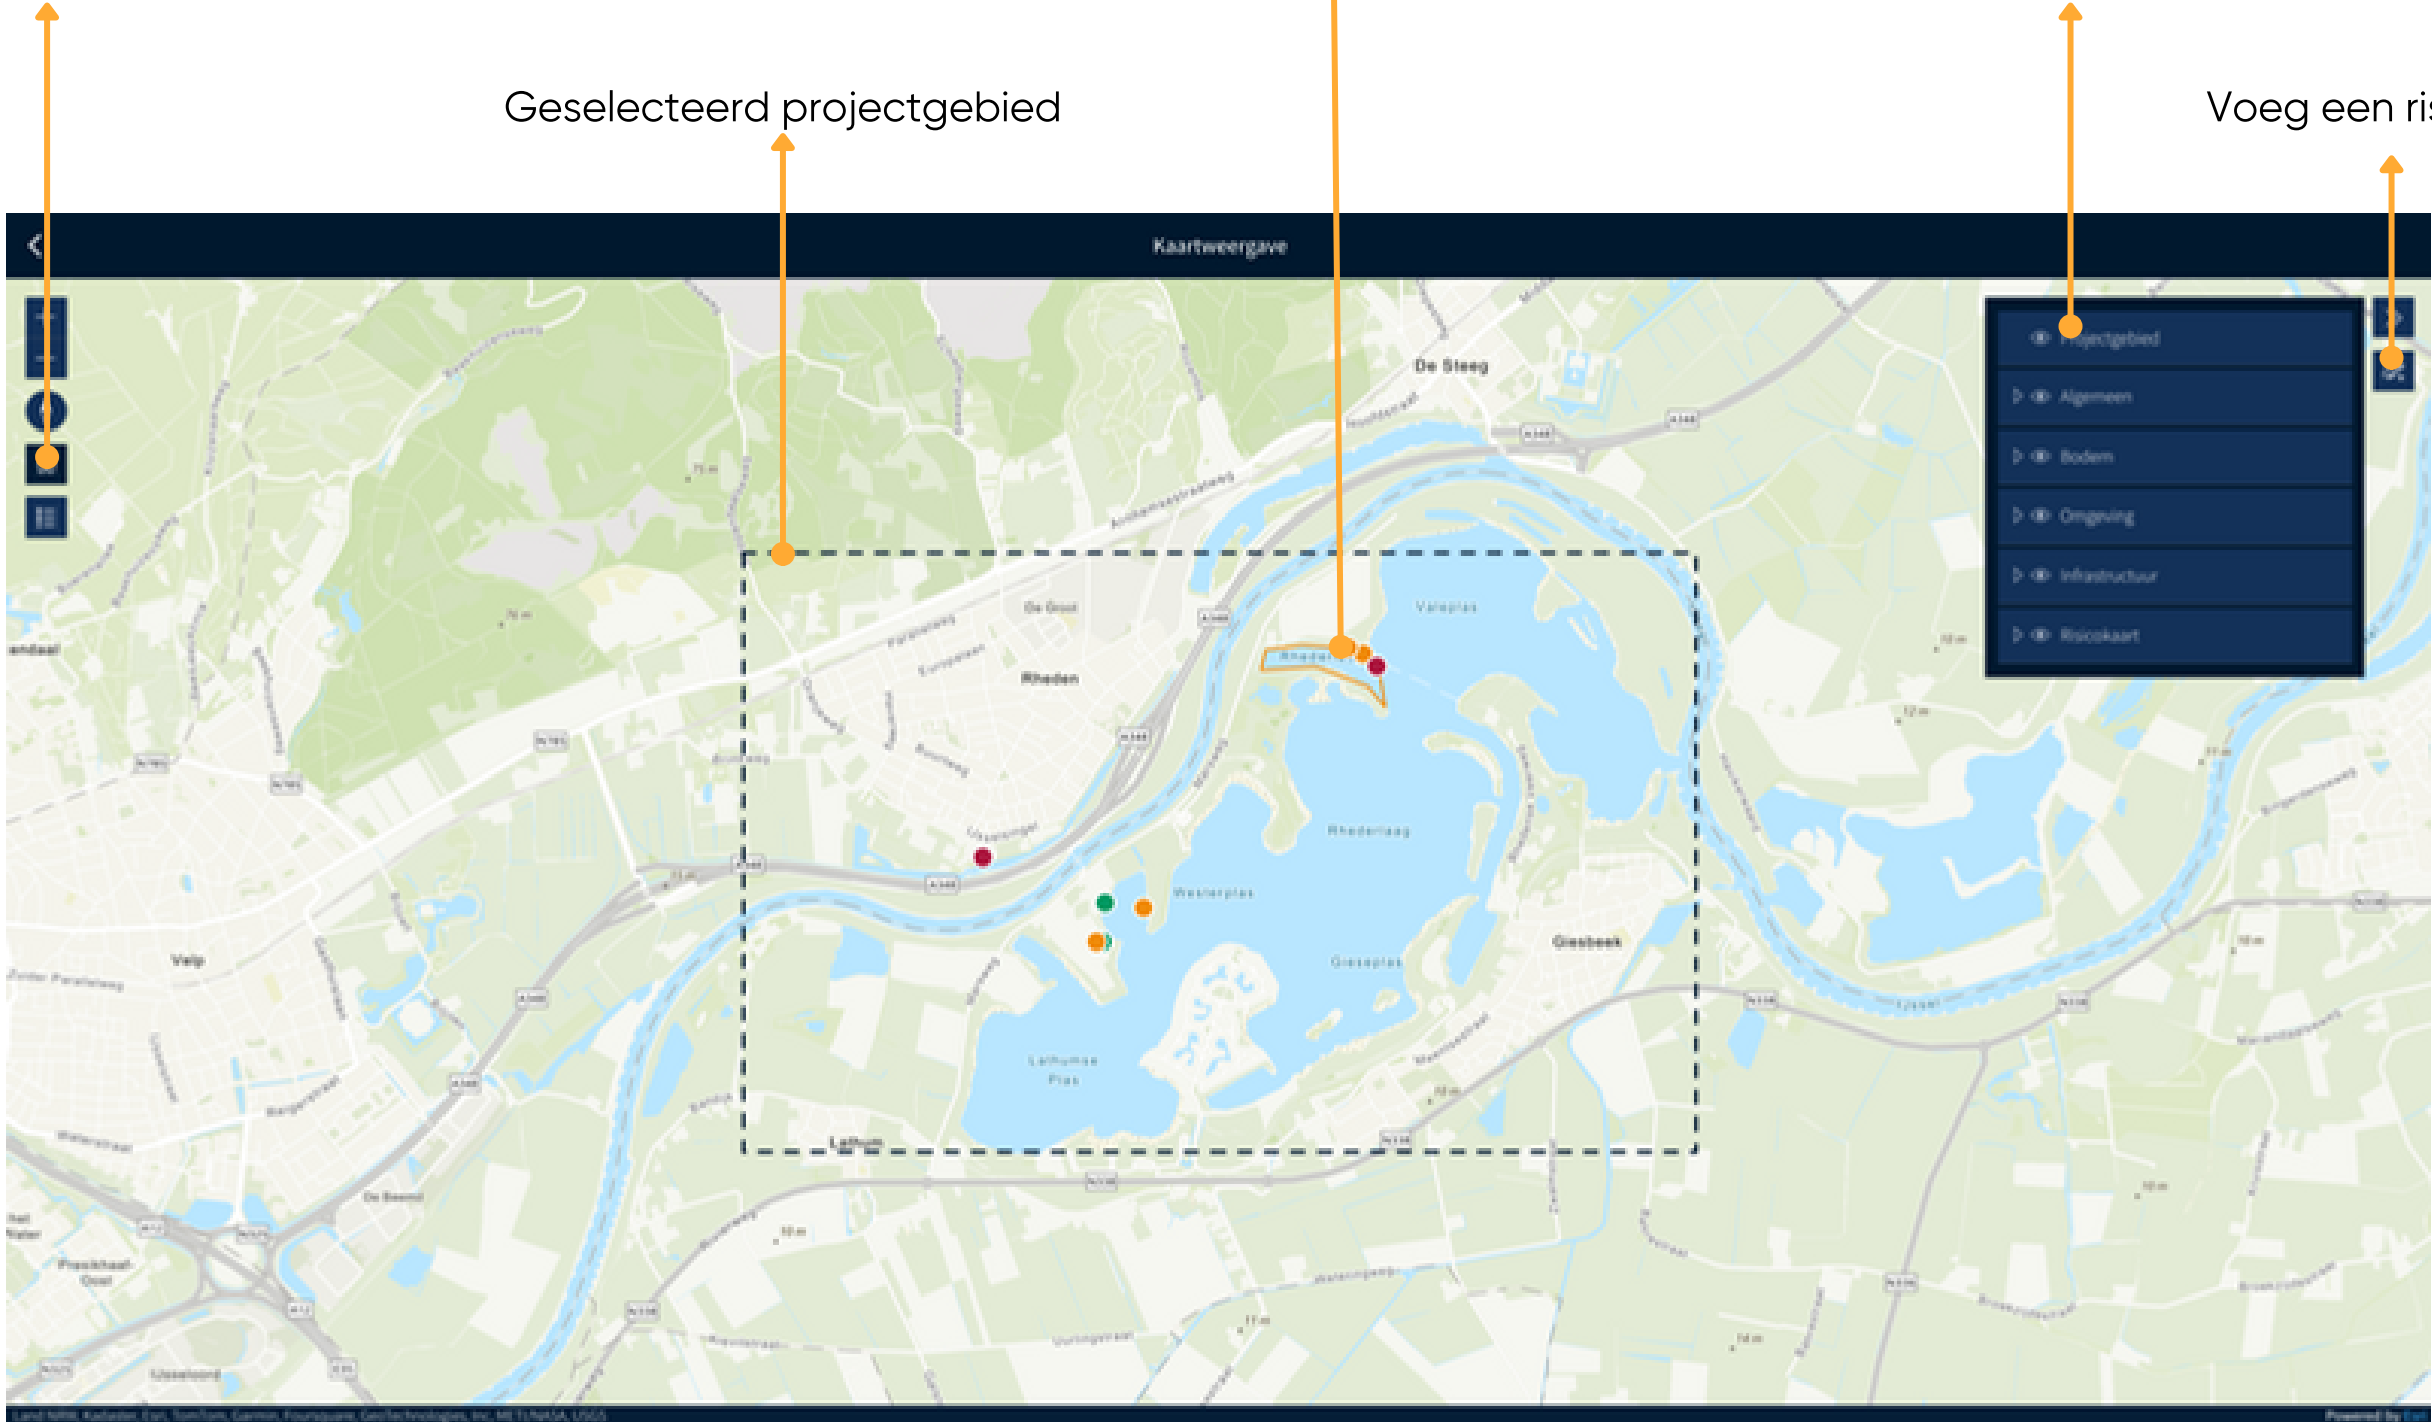

Dashboard: overzicht van risico's

Wissel tussen risico's en maatregelen

Samenvatting in cijfers van het betreffende risicoregister

Sorteer risico's op verschillende classificaties

Risicolijst met de mogelijkheid om de risico's te bewerken

Matrix van actuele risicoprofiel


Matrix van restrisicoprofiel

Pie-charts-weergave van metadata (clickbaar)



Dashboard: overzicht van maatregelen en filters

Samenvatting in cijfers van het betreffende risicoregister

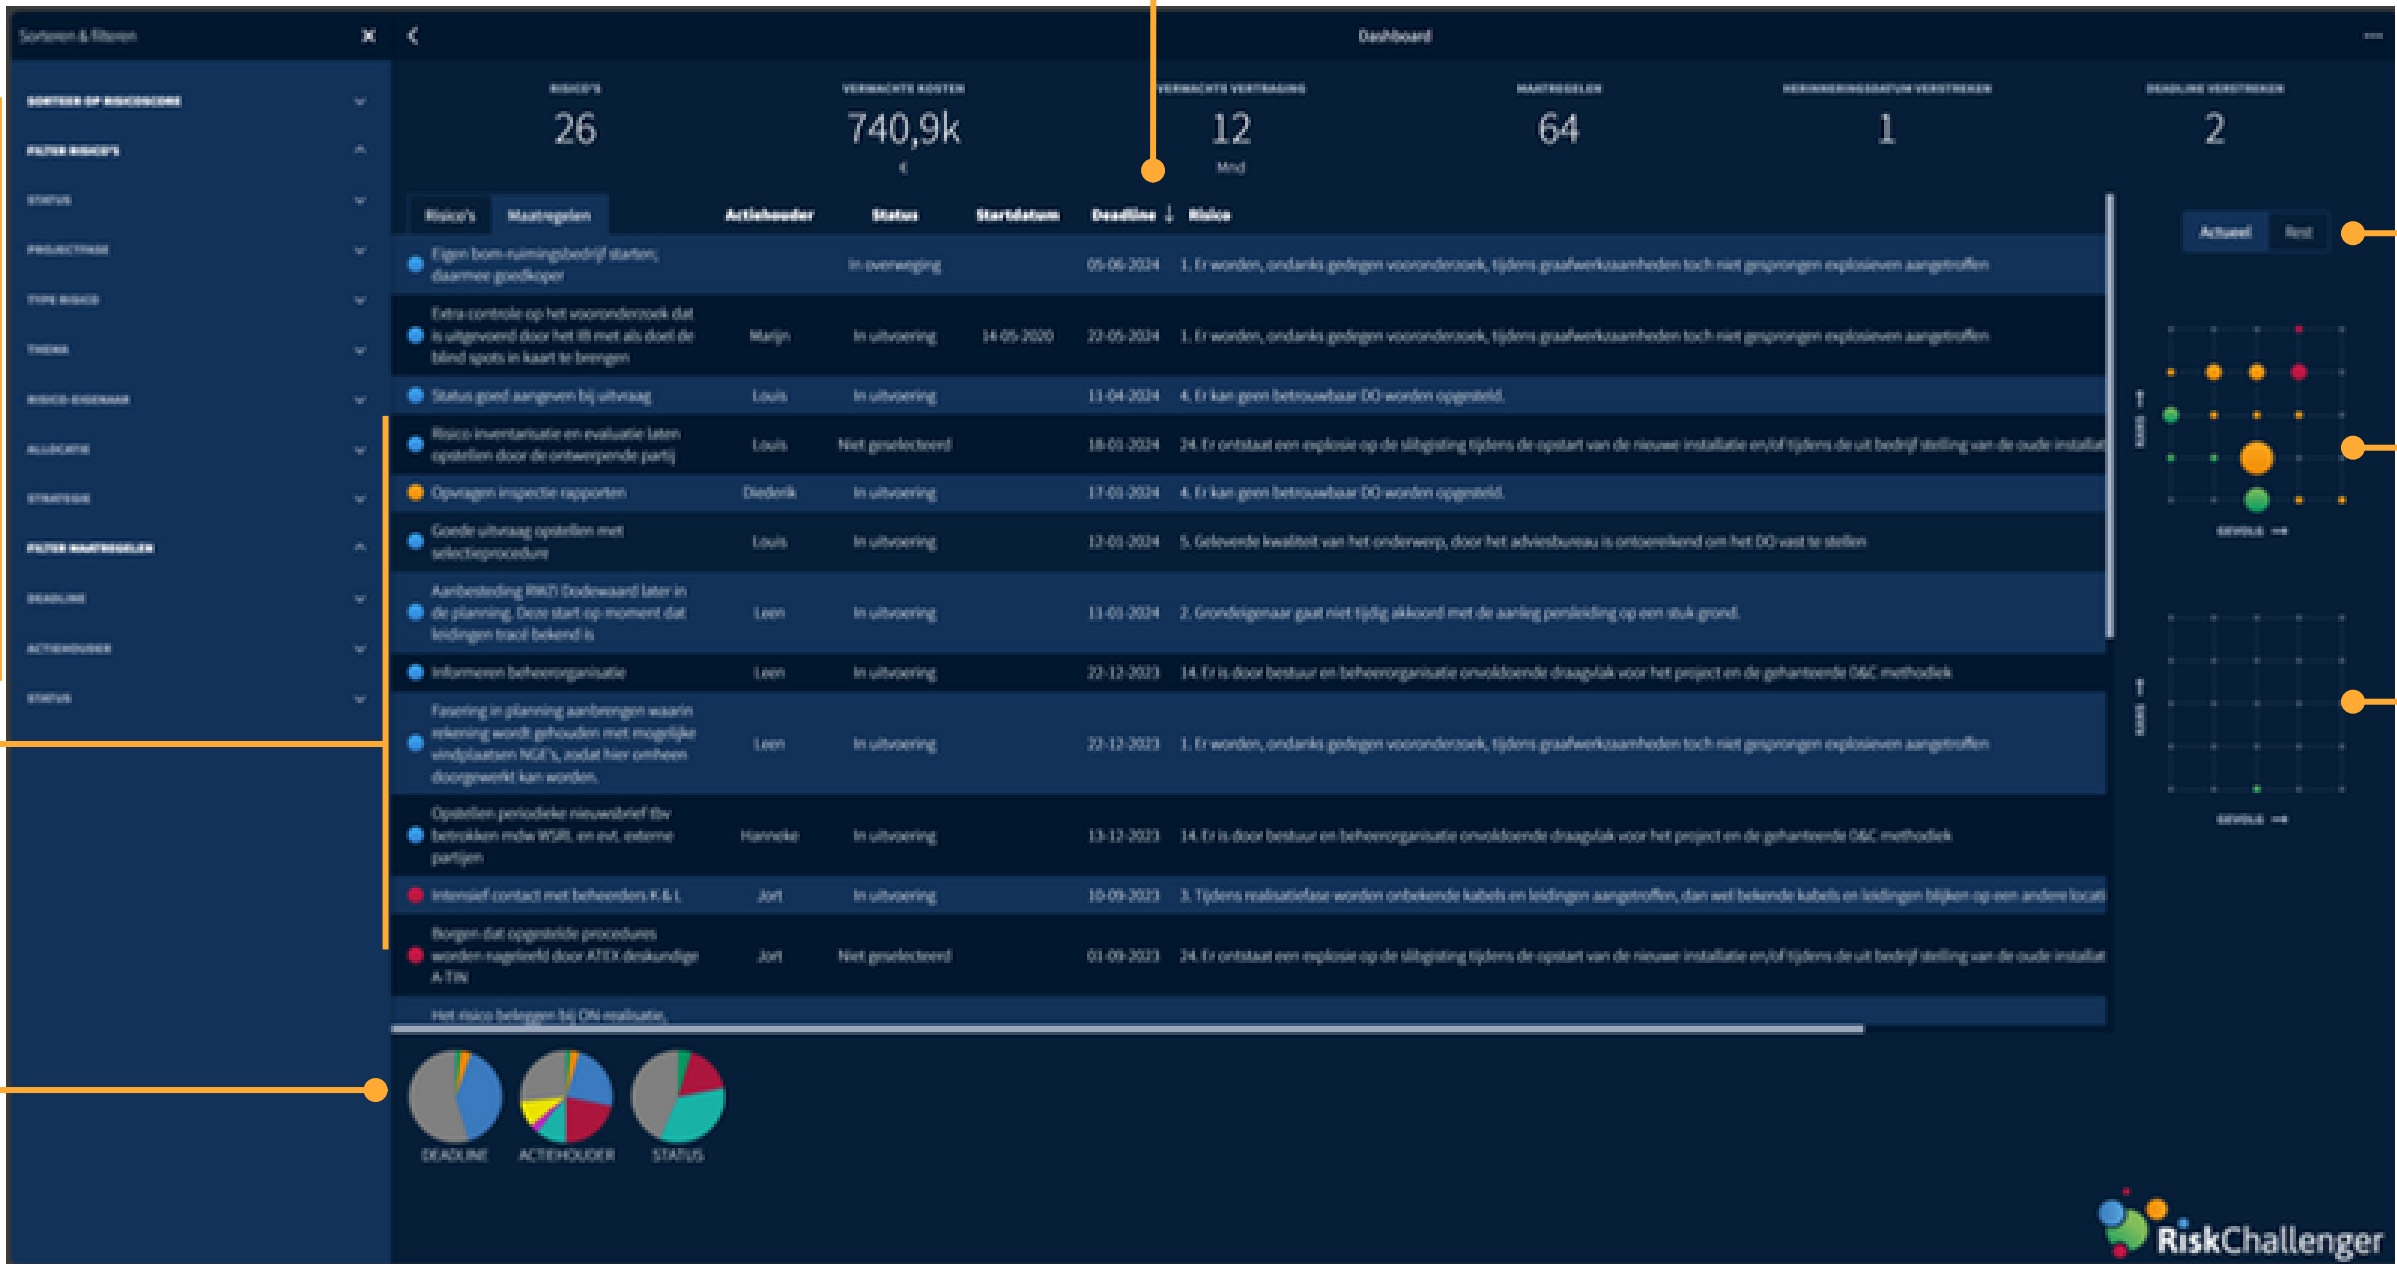

Opties om data te sorteren en filteren (multi-select)

Lijst van maatregelen (klikbaar)

Pie-charts weergave van metadata (klikbaar)

Schakel tussen de actuele score en restscore


Matrix van actuele risicoprofiel

Matrix van restrisicoprofiel

Handleiding – feedback



Feedback-sjablonen – instellen (admin)

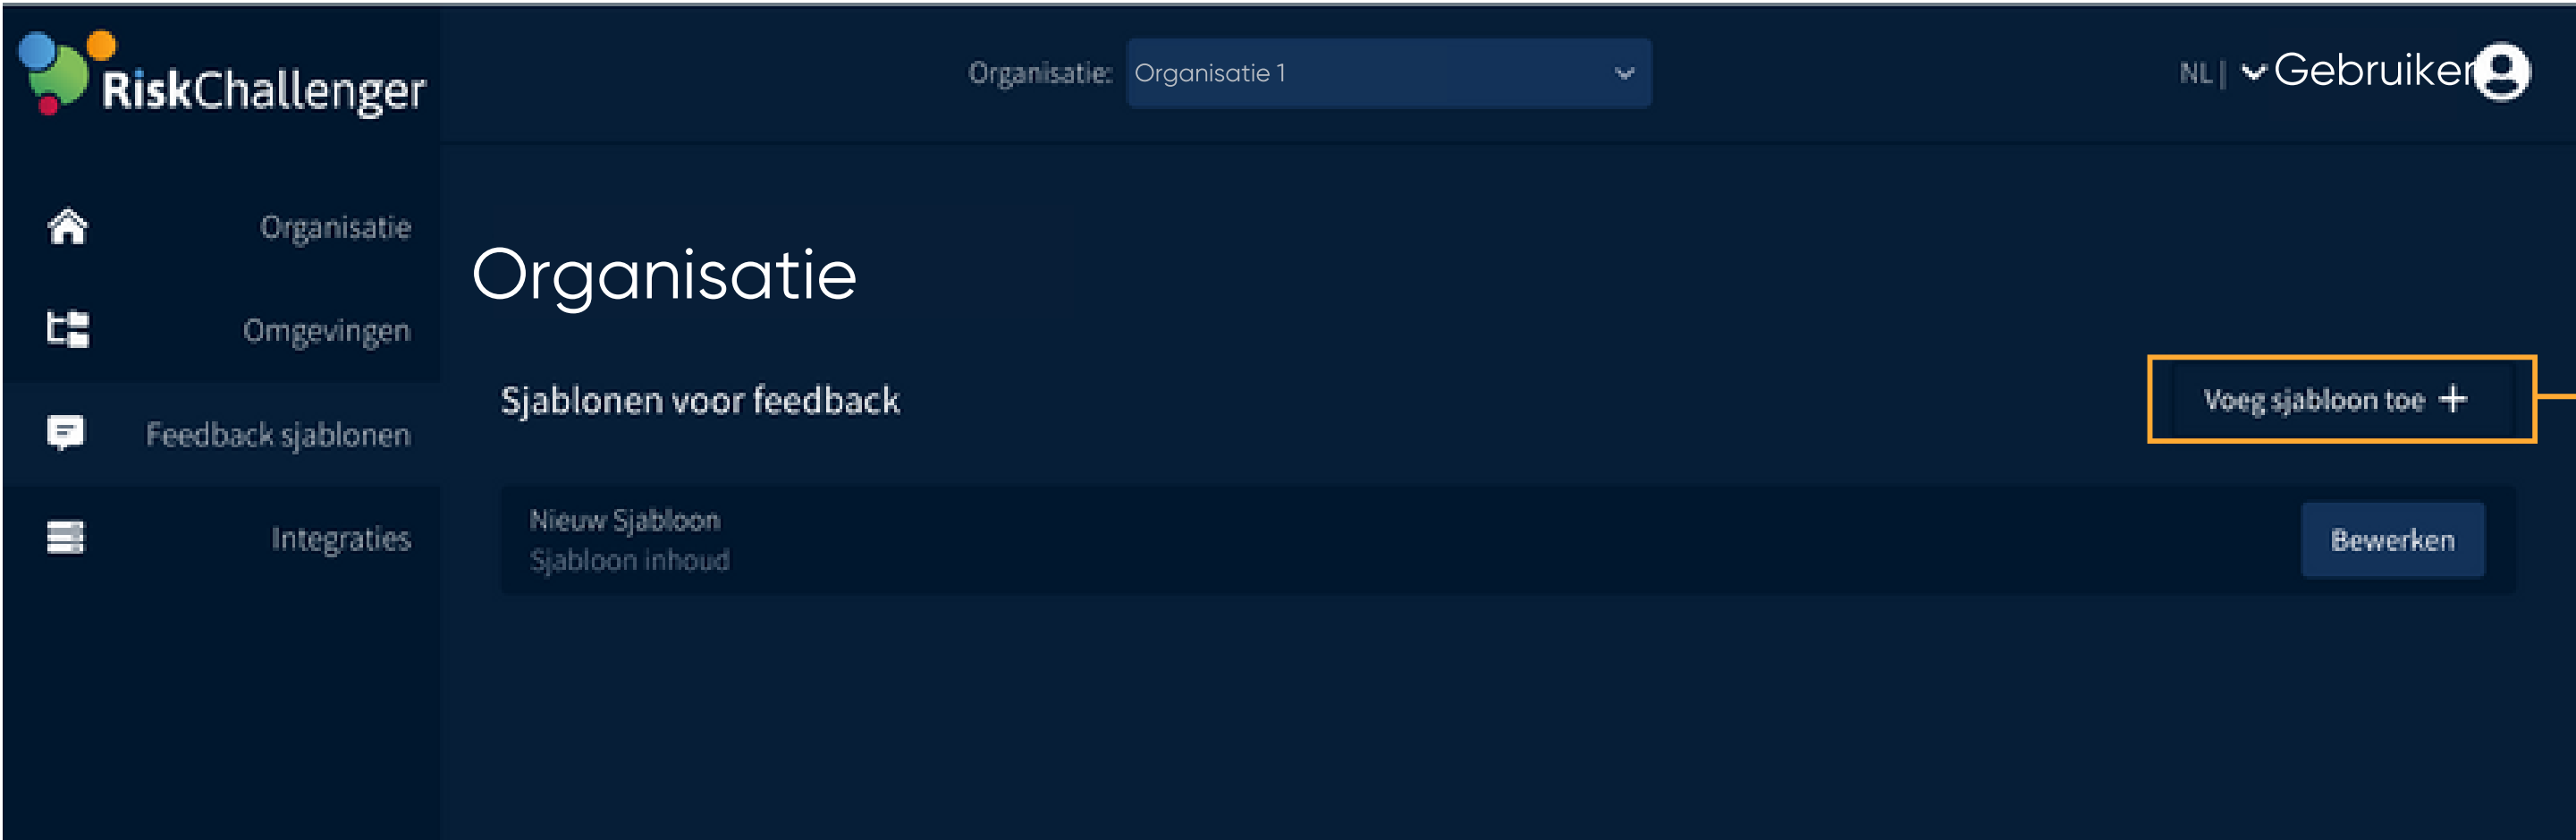

- De organisatiebeheerder kan feedbacksjablonen aanmaken die gebruikers in de gelegenheid stellen om uniforme berichten te sturen.

Feedback ontvangers - projectinstellingen

Instellingen

Algemeen

Toegangsrechten

Kwantificeren

Heatmap

Kaart

Notificaties

Risicofilters

Maatregelfilters

Template

Dossier verwijderen

Termijn herinnering deadlines (weken)

1

Feedback ontvangers

Voeg automatisch de volgende gebruikers(groepen) toe als ontvanger(s) van feedback

Risico-eigenaren

Standaard ontvangers

Selecteer ontvanger(s)

Opslaan

Stuur elk bericht door naar risico-eigenaren

Selecteer de standaardontvangers van alle verzonden feedback

De instellingen bij notificaties geven de mogelijkheid om standaardontvangers van elke feedback aan te geven.

Feedback sturen - dossieroverzicht

The screenshot displays the 'Dossier overzicht' (Portfolio Overview) dashboard. On the left, a list of risks is shown with colored indicators (red, orange, green). The main area features a risk matrix with columns for 'RISICO'S' (Risk), 'VERWACHTE KOSTEN' (Expected Costs), 'VERWACHTE VERTRAGING' (Expected Contract), 'MAATREGELEN' (Measures), 'HERINNERINGSDATUM VERSTREKEN' (Reminder Date), and 'DEADLINE VERSTREKEN' (Deadline). A 'KANS' (Chance) axis is visible on the left. A feedback modal is open, allowing users to provide feedback on a specific risk by selecting a recipient, template, and message, and then clicking 'Verzenden' (Send).

Feedback sturen - risico-overzicht

Risico overzicht

4 OORZAKEN 7 MAATREGELEN 2 GEVOLGEN

RISICOSCORE	KANS	TIJD	GELD	KWALITEIT	VEILIGHEID
45	5	4	4	1	0

RISICO-OMSCHRIJVING

10. Bodemgegevens wijken significant af van hetgeen in de aanbesteding is meegegeven (basisklasse is meegegeven richting ON)

PROJECTFASE Contract, Realisatie **ALLOCATIE** OM, TM **STATUS** Beheerst **THEMA** Juridisch, Organisatorisch

Actueel **Rest**

Klik op het spraakwolkje om naar het feedback overzicht te gaan.

Dossier

Feedback

Ontvanger(s)

Gebruiker(s)

Sjabloon

Selecteer sjabloon

Bericht

Schrijf een bericht of selecteer een sjabloon om je feedback te geven

Verzenden

10. Bodemgegevens wijken significant af van hetgeen in de aanbesteding is meegegeven (basisklasse is meegegeven richting ON)

2. ON is op basis van randvoorwaarden en vergunningvoorschriften niet in staat zijn productie van trace-aanleg (door aan/afvoer van grond) te halen

7. ON optimaliseert het ontwerp waardoor zakelijk rech opnieuw gevestigd moet worden

5. ON verifieert de producten van onderaannemers niet

4. ON voert geen goede verificatie uit op producten en document (evenmin op producten onderaannemers)

8. Er vindt een ongeval plaats op het werken en de ARB werk stil voor nader onderzoek

1. Grondverwerving gedeelte A is niet gereed voor start engineering van ON

3. Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tussen OG en ON

9. Er ontstaat discrepantie tussen "gebruikt op het werk" en "terug te leveren aan logistiek"

6. Afwijkingenmanagement bij ON voldoet niet

Actueel

Rest

Risico overzicht

Feedback

Ontvanger(s)

Gebruiker(s)

Sjabloon

Selecteer sjabloon

Bericht

Schrijf een bericht of selecteer een sjabloon om je feedback te geven

Verzenden

10. Bodemgegevens wijken significant af van hetgeen in de aanbesteding is meegegeven (basisklasse is meegegeven richting ON)

2. ON is op basis van randvoorwaarden en vergunningvoorschriften niet in staat zijn productie van trace-aanleg (door aan/afvoer van grond) te halen

7. ON optimaliseert het ontwerp waardoor zakelijk rech opnieuw gevestigd moet worden

5. ON verifieert de producten van onderaannemers niet

4. ON voert geen goede verificatie uit op producten en document (evenmin op producten onderaannemers)

8. Er vindt een ongeval plaats op het werken en de ARB werk stil voor nader onderzoek

1. Grondverwerving gedeelte A is niet gereed voor start engineering van ON

3. Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tussen OG en ON

9. Er ontstaat discrepantie tussen "gebruikt op het werk" en "terug te leveren aan logistiek"

6. Afwijkingenmanagement bij ON voldoet niet

Actueel

Rest

Feedback

Ontvanger(s)

Gebruiker(s)

Sjabloon

Selecteer sjabloon

Bericht

Schrijf een bericht of selecteer een sjabloon om je feedback te geven

Verzenden

10. Bodemgegevens wijken significant af van hetgeen in de aanbesteding is meegegeven (basisklasse is meegegeven richting ON)

2. ON is op basis van randvoorwaarden en vergunningvoorschriften niet in staat zijn productie van trace-aanleg (door aan/afvoer van grond) te halen

7. ON optimaliseert het ontwerp waardoor zakelijk rech opnieuw gevestigd moet worden

5. ON verifieert de producten van onderaannemers niet

4. ON voert geen goede verificatie uit op producten en document (evenmin op producten onderaannemers)

8. Er vindt een ongeval plaats op het werken en de ARB werk stil voor nader onderzoek

1. Grondverwerving gedeelte A is niet gereed voor start engineering van ON

3. Onduidelijkheid over taken en verantwoordelijkheden tussen OG en ON

9. Er ontstaat discrepantie tussen "gebruikt op het werk" en "terug te leveren aan logistiek"

6. Afwijkingenmanagement bij ON voldoet niet

Actueel

Rest

Feedback sturen – Oorzaken, Gevolgen en Maatregelen scherm

10. Bodemgegevens wijken significant af van hetgeen in de aanbesteding is meegegeven (basisklasse is meegegeven richting ON)

1 / 10 < >

MOGELIJKE OORZAKEN

1. Het ontbreken van en/of het niet hebben van accurate basisgegevens bij overdracht van project aan ON bij gunning

2. Onduidelijkheid over aanwezigheid van eventuele vervuilingen

3. Onduidelijkheid over locatie van de drainages

4. Onduidelijkheid over grondopbouw waardoor ON niet kan bepalen of en waar bronbemaling nodig is

MOGELIJKE GEVOLGEN

1. Er treedt vertraging op in de oplevering en/of uitvoering van het DO

2. ON is niet in staat een goede risicoinschatting te maken dan wel een ontwerp op te stellen

MAATREGELEN

1. Uitvoeren bureau onderzoek

2. Uitvoeren bureau onderzoek bodemverontreinigingen

3. Uitvoeren bureau onderzoek archeologie

4. Alles bij bedrijf bekend wordt aan contract toegevoegd

5. ON aangeven het risico over te nemen

6. Stel post of gedeelde risicopot opzetten om eventuele te drainages op te kunnen vangen

7. Expliciet maken tot waar ON verantwoordelijk is voor de wanneer OG verantwoordelijkheid neemt

Klik op het spraakwolkje om naar het feedback overzicht te gaan.

Feedback

Ontvanger(s)

Gebruiker(s)

Sjabloon

Selecteer sjabloon

Bericht

Schrijf een bericht of selecteer een sjabloon om je feedback te geven

Verzenden

38

 RiskChallenger



Heb je vragen?

**Gebruik de chatfunctie op onze website of neem
contact op via support@riskchallenger.nl**