
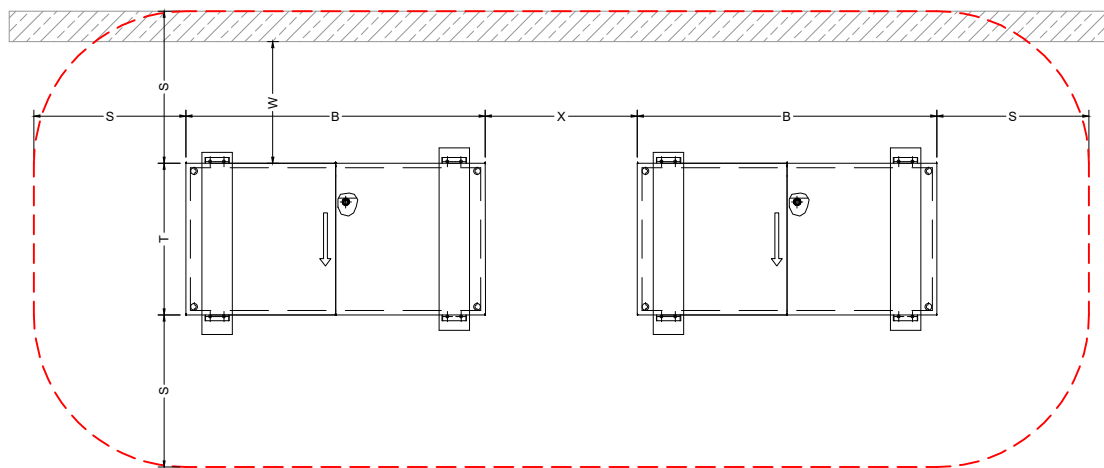
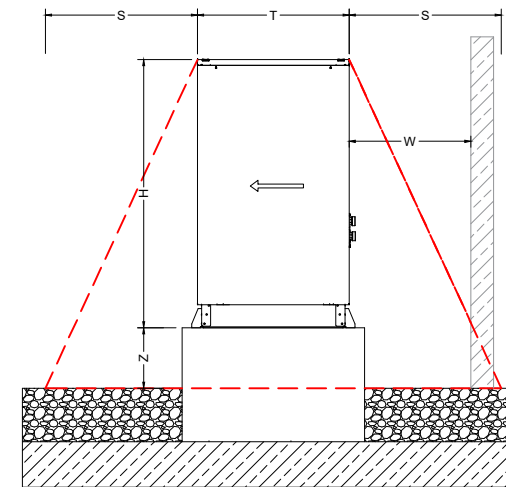


Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 2
Variante: 2.1

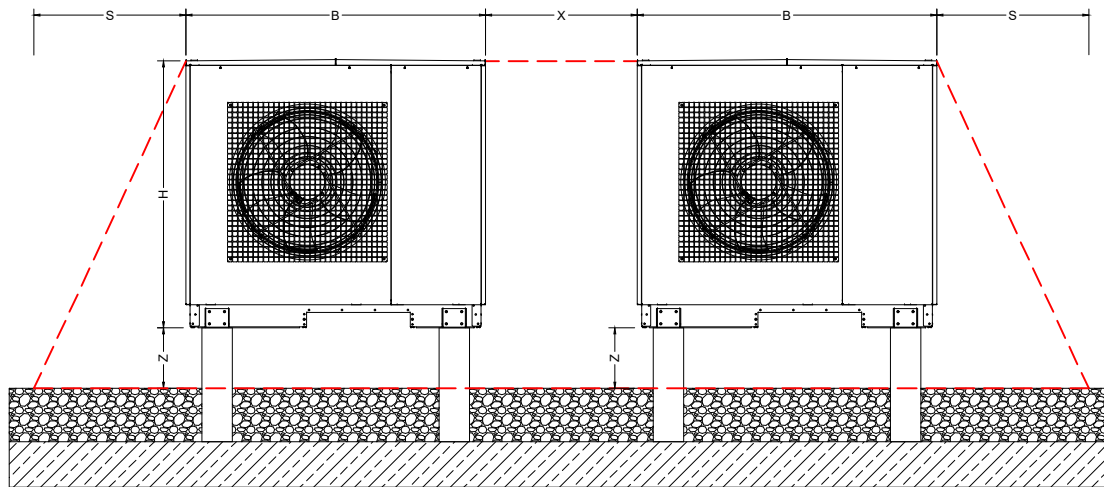

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 2
Variante: 2.2

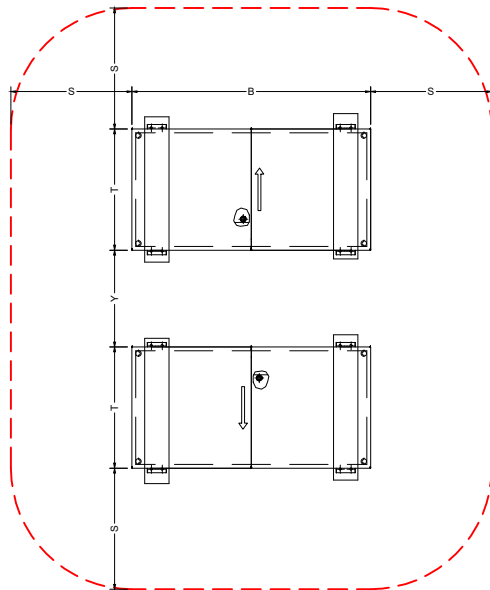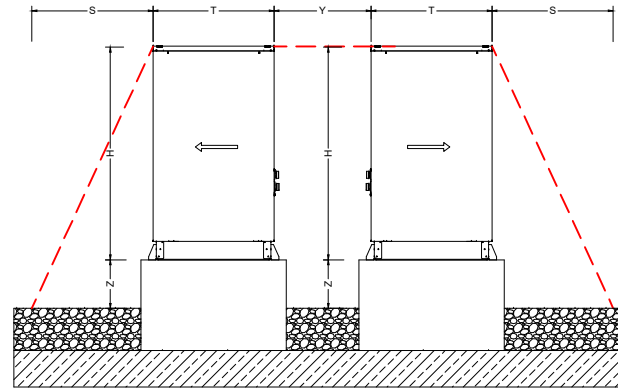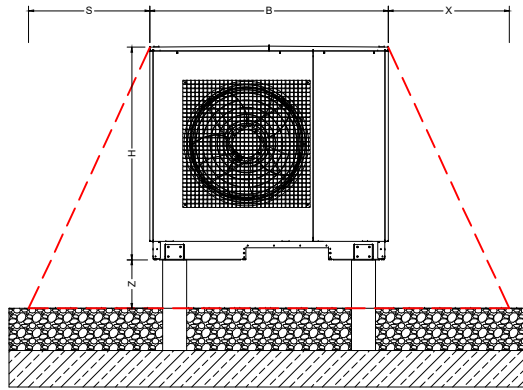

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]*	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 3
Variante: 3.1

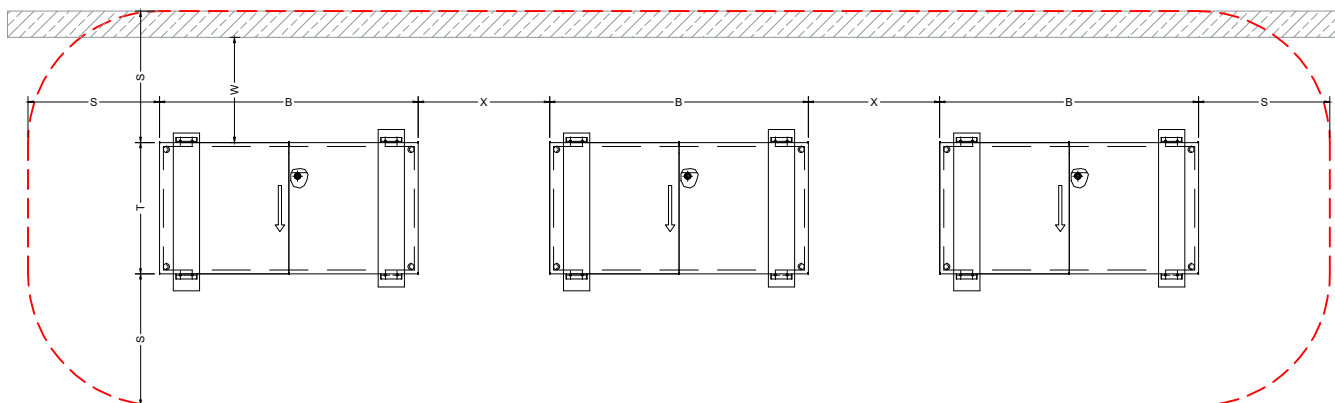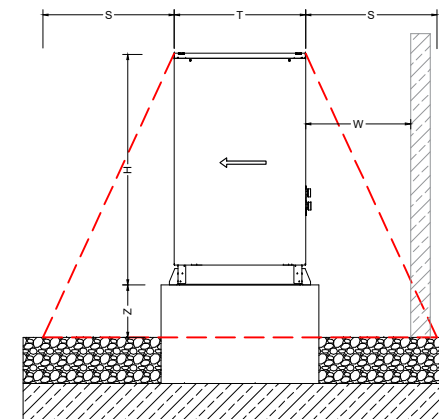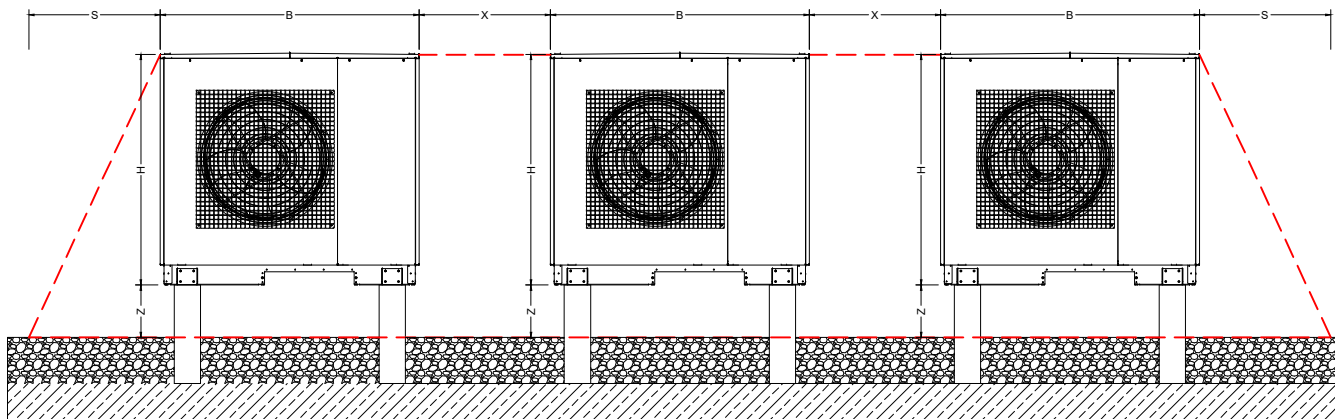

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 3
Variante: 3.2

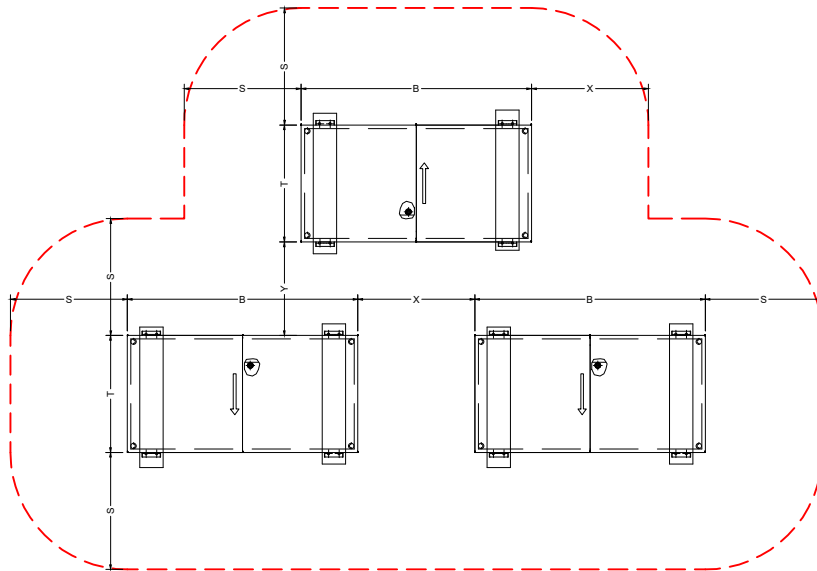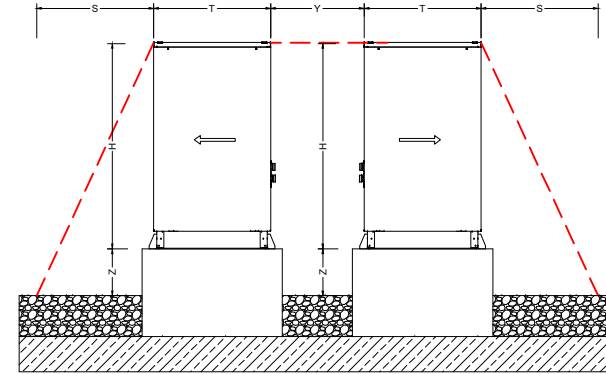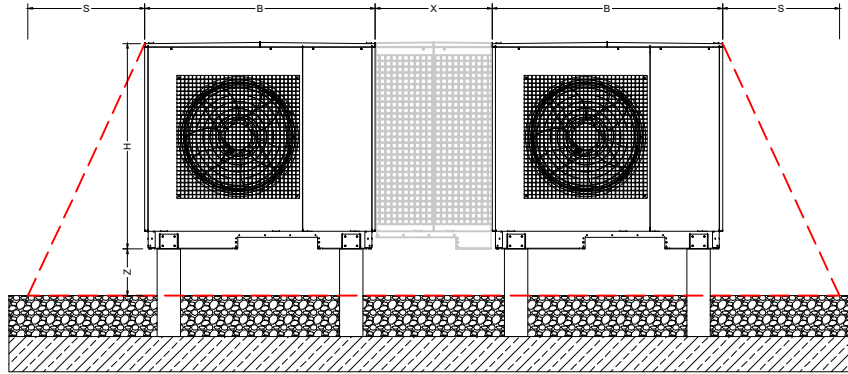

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 3
Variante: 3.3

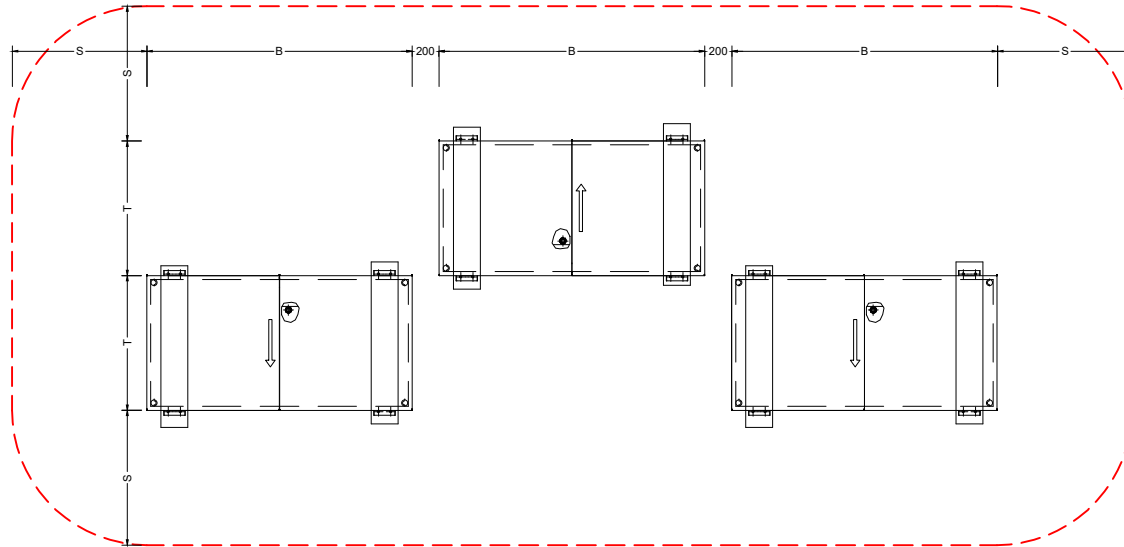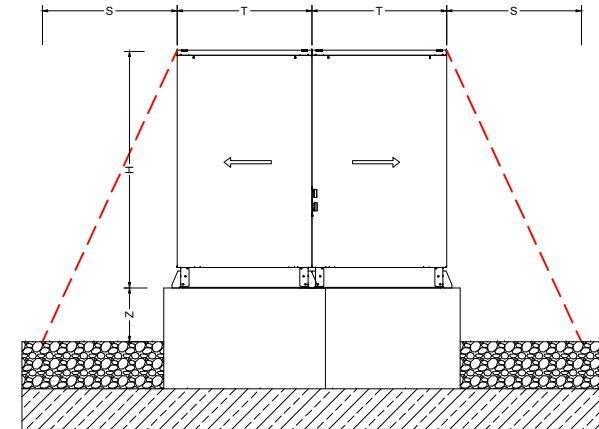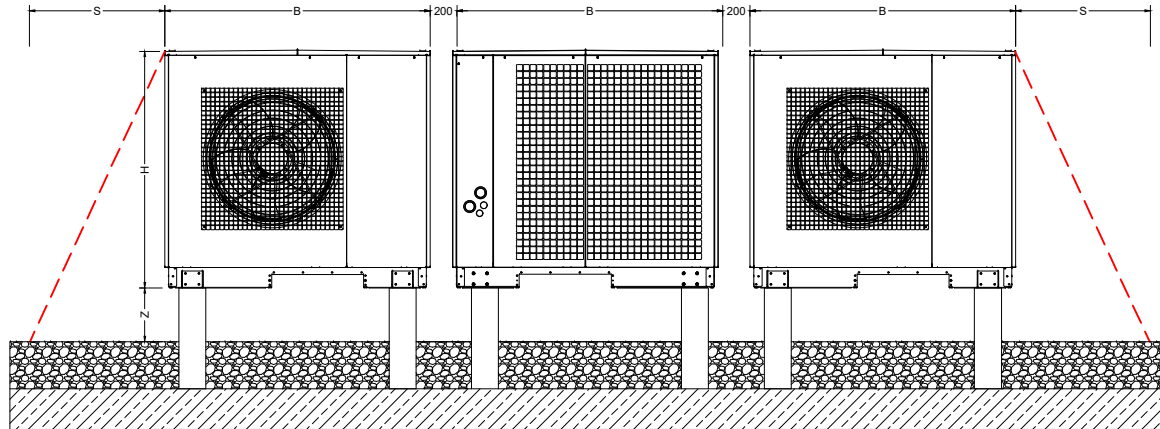

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 4
Variante: 4.1

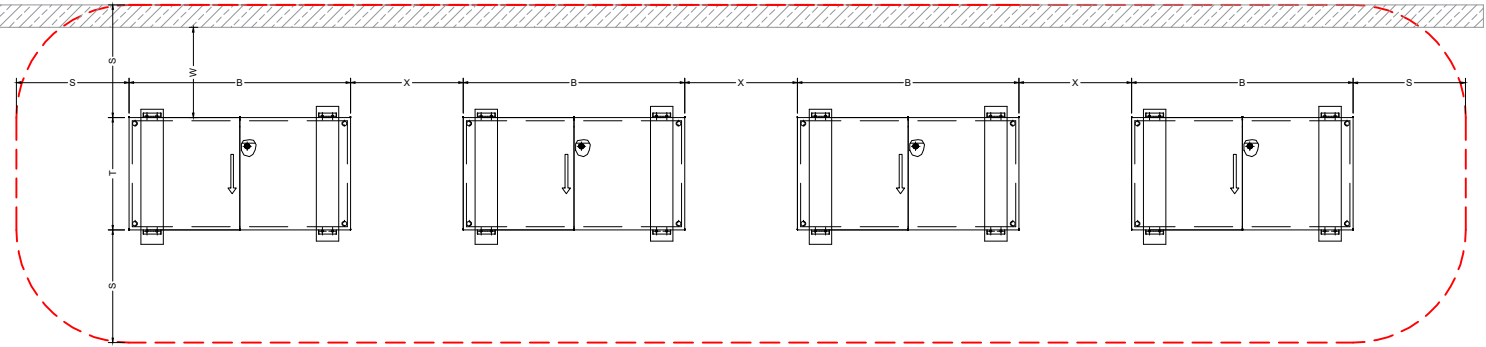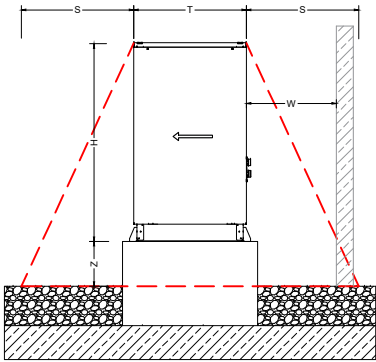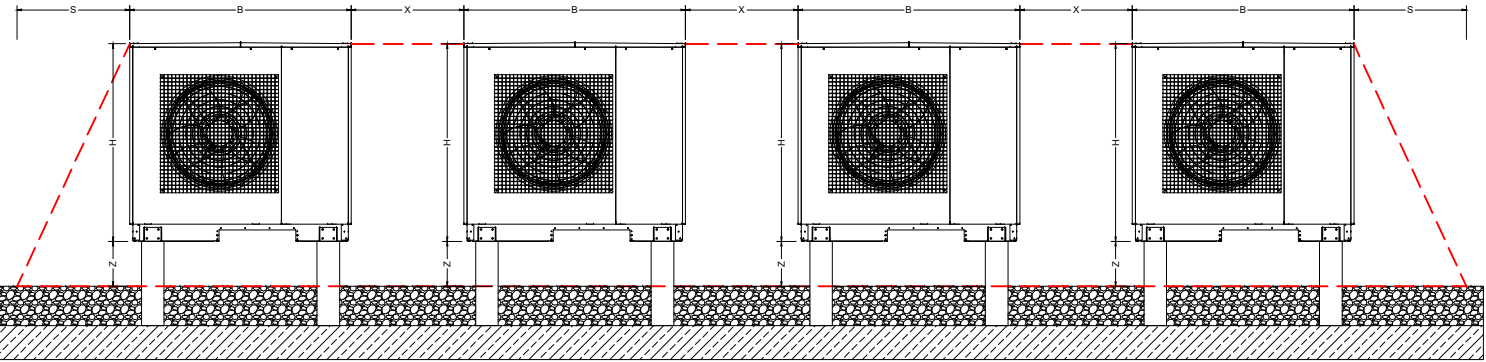

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 4
Variante: 4.2

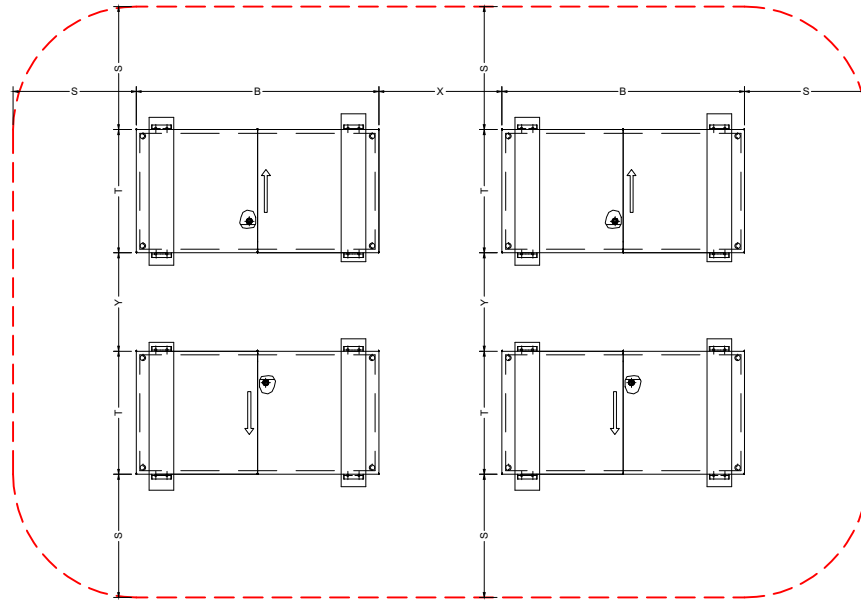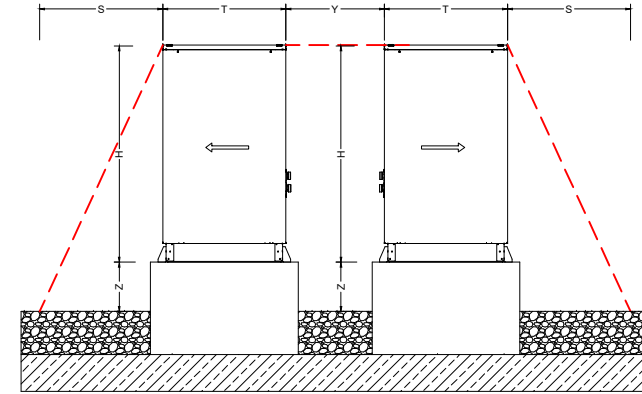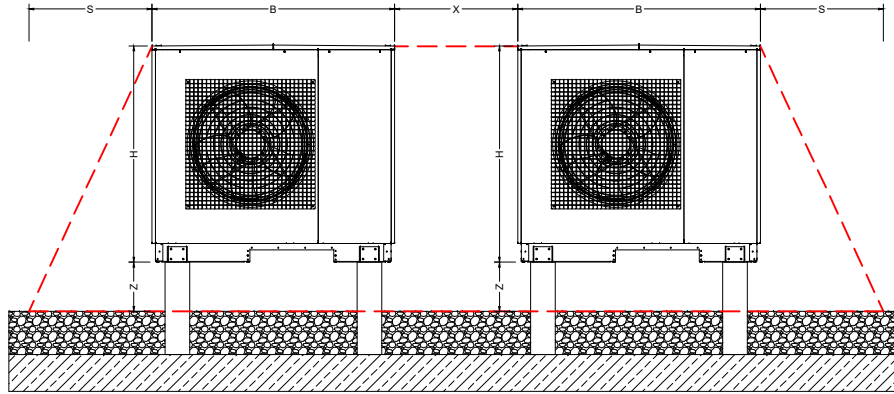

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 5
Variante: 5.1

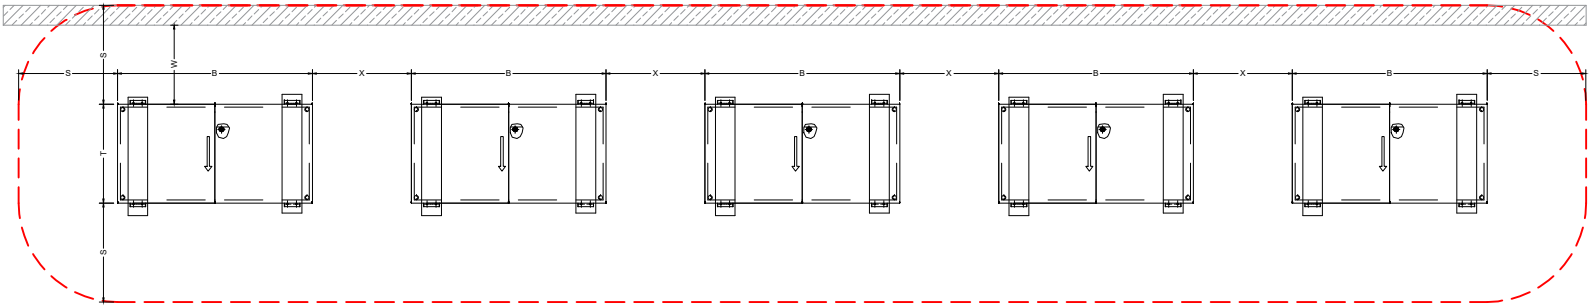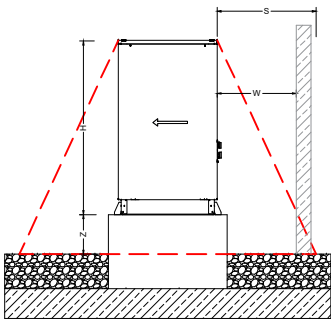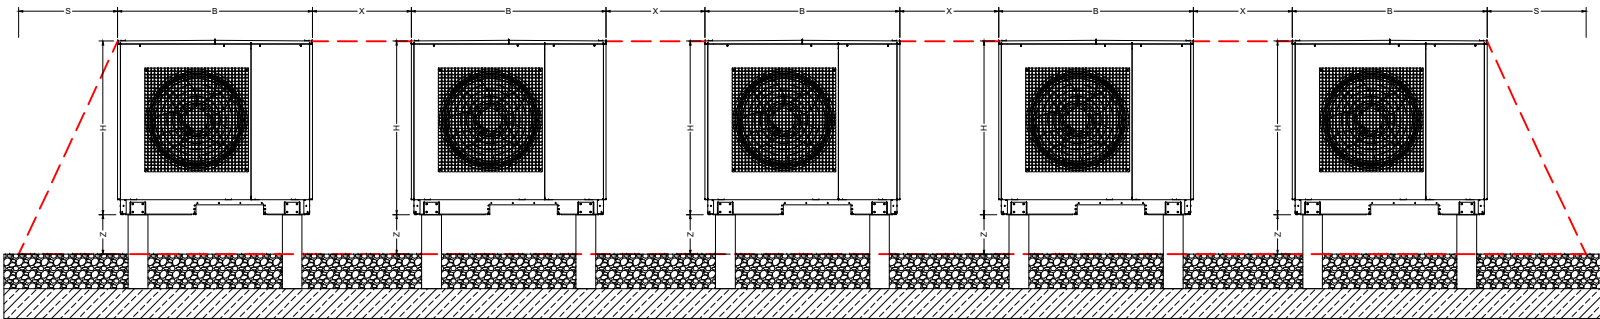

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 5
Variante: 5.2

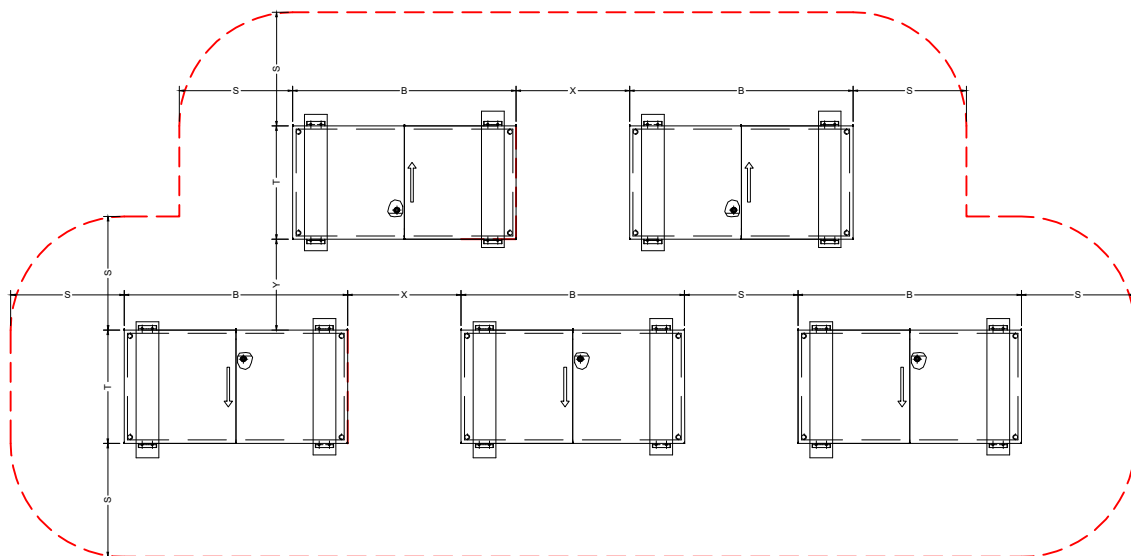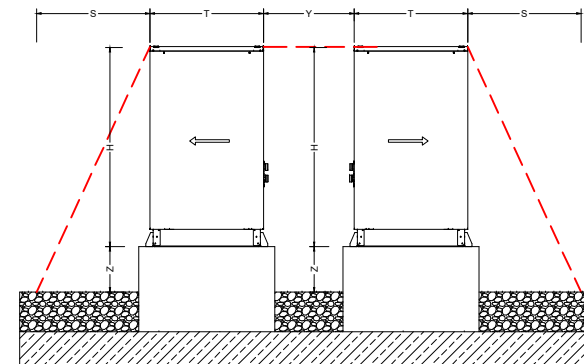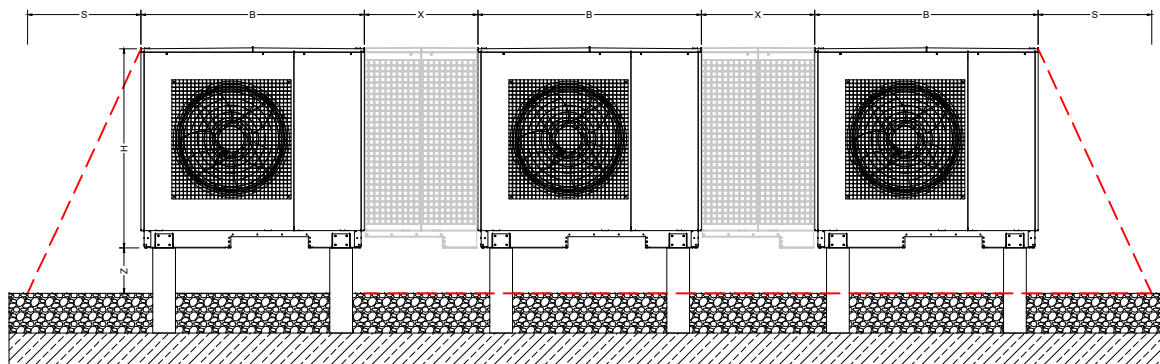

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:




- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.

Mehrfachaufstellung Wärmepumpen / (Wand)-Aufstellung mit Konsole / Streifenfundament mit 40 cm Höhe

Anzahl Wärmepumpen: 5
Variante: 5.3

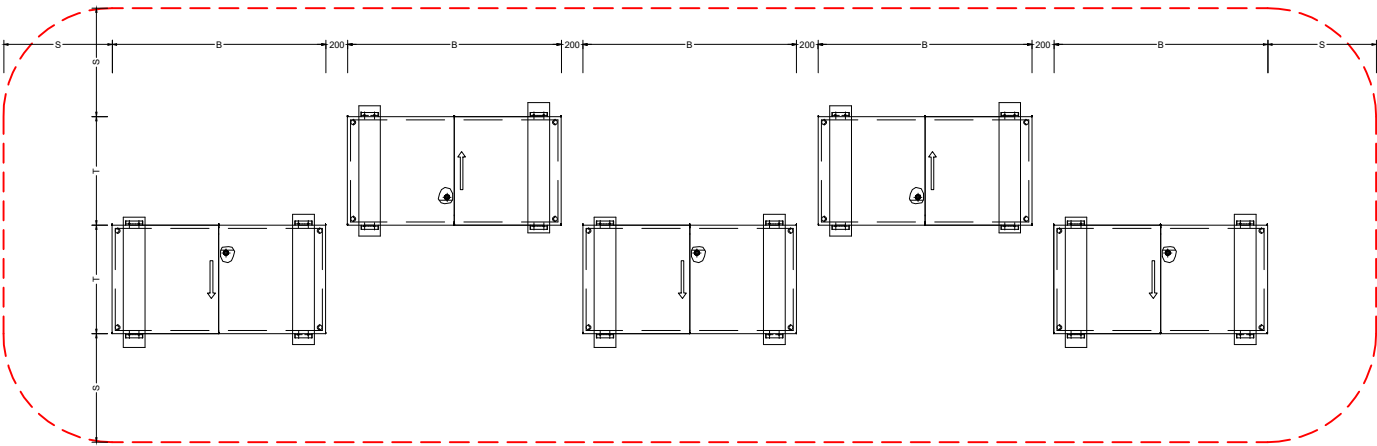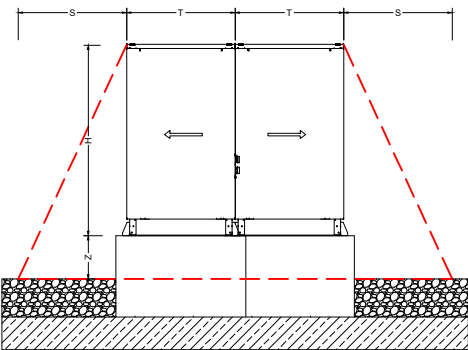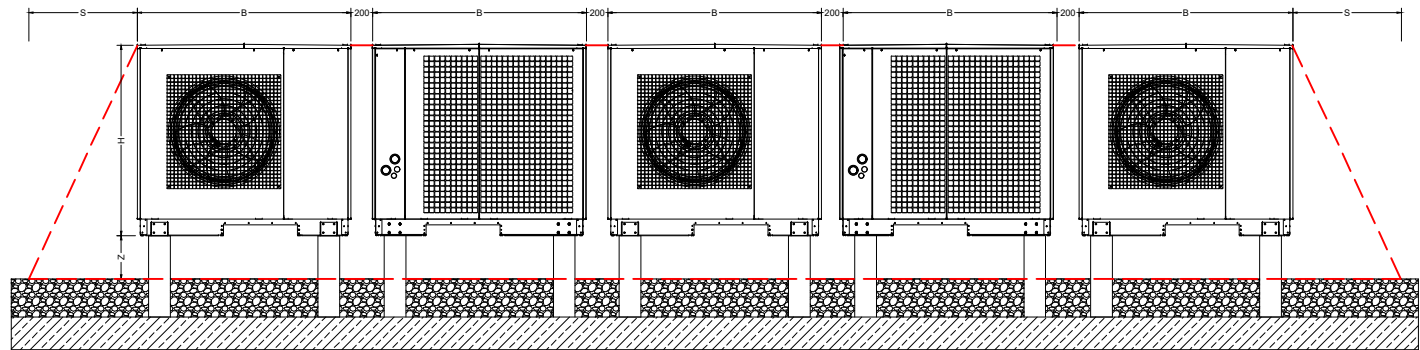

	LA 1525CP	LA 2030CP	LA 3050CP	LA 4060CP
Breite [B]	-	1800 mm	-	1970 mm
Tiefe [T]	-	885 mm	-	1000 mm
Höhe [H]	-	1517 mm	-	1764 mm
mind. Höhe Fundament [Z]	-	400 mm	-	400 mm
mind. Schutzbereich [S]*	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [X]	-	1000 mm	-	1000 mm
mind. Abstand WP-WP [Y]	-	800 mm	-	800 mm
mind. Wandabstand [W]**	-	800 mm	-	800 mm

* Um die Wärmepumpe muss ein Schutzbereich eingehalten werden:

Unzulässig im Schutzbereich:

- Zündquellen wie Steckdosen, Lichtschalter, Lampen, elektrische Schalter oder andere dauerhafte Zündquellen
- Fenster und Türen
- Lüftungsöffnungen, Lichtschächte, Öffnungen zur Kanalisation und dergleichen

Weitere Anforderungen an den Schutzbereich:

- Brandlasten im Schutzbereich müssen vermieden werden.
- Geräte und Fahrzeuge dürfen nur dann im Schutzbereich aufgestellt werden, wenn aus den Herstellerunterlagen ersichtlich ist, dass sie keine Zündquelle darstellen und die Wartungsabstände der Wärmepumpe eingehalten werden.
- Innerhalb des Schutzbereichs sind Gebäudedurchbrüche luftdicht auszuführen, so dass im Falle einer Leckage kein Kältemittel ins Gebäude gelangen kann.
- Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

Die Wärmepumpen LA 2030CP und LA 4060CP stellen selbst keine Zündquelle dar

** Der minimale Wandabstand [W] auf der Ansaugseite beträgt 80 cm. Es dürfen keine zusätzlichen Wände die Luftverteilung behindern.