NIBE S2060 - Sicherheitsabstände/ Schutzbereich

Wichtiger Sicherheitshinweis
Die Ausseneinheit ist mit dem ungiftigen, geruch- und farblosen, aber brennbaren Kältemittel R290 (Propan) gefüllt, welches schwerer als Luft ist. Tritt dieses aus, besteht Brandgefahr / Explosionsgefahr.

Im Schutzbereich zwischen Geräteoberkante und Boden dürfen sich keine Zündquellen, Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen, Lichtschächte und der gleichen befinden. Der Schutzbereich darf sich nicht auf Nachbargründstücke oder öffentliche Verkehrsflächen erstrecken.

suissetec **Merkblatt Suissetec**

Folgendes Suissetec-Merkblatt dient als Leitfaden für alle Beteiligten (Planung, Installation, Instandhaltung, Betreiber, Behörden etc.) zur Verhinderung von Personen-, Sach- und Umweltschäden:
«Umgang mit Wärmepumpen und Kälteanlagen mit gering toxischen, brennbaren Kältemitteln»
Ziel des Merkblattes ist die einheitliche Umsetzung der Normen und Richtlinien in der ganzen Schweiz.
Die Erarbeitung erfolgte durch die Technische Kommission Heizung von Suissetec in Zusammenarbeit mit fachlich betroffenen Organisationen*.

Merkblatt online

Berücksichtigen Sie die Montage- und Installationsanleitung bei der Plazierung und halten Sie die sicherheitstechnischen Vorgaben ein. Orientieren Sie sich an den Punkten im Merkblatt.
Andernfalls darf die Anlage nicht in Betrieb genommen werden, bevor die Abweichungen mit Massnahmen beseitigt sind!

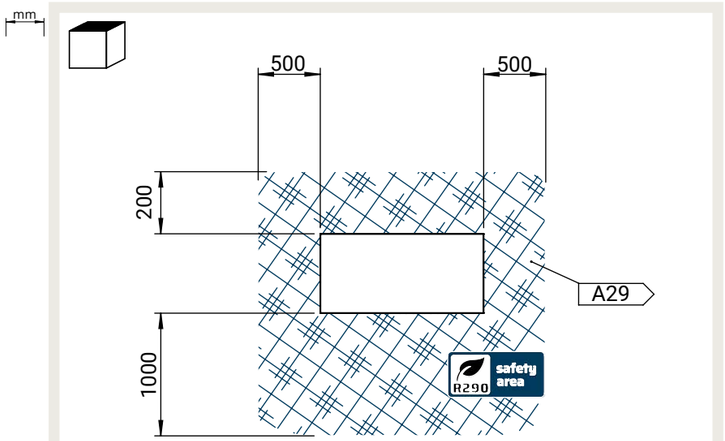

Legende
A29 Schutzbereich

* Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz (FWS), GebäudeKlima Schweiz (GKS), Schweizerischer Verband für Kältetechnik (SVK), Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen (SES), Bundesverband Wärmepumpe (BWP) e. V.

Gebäudeöffnungen ausserhalb des Schutzbereiches

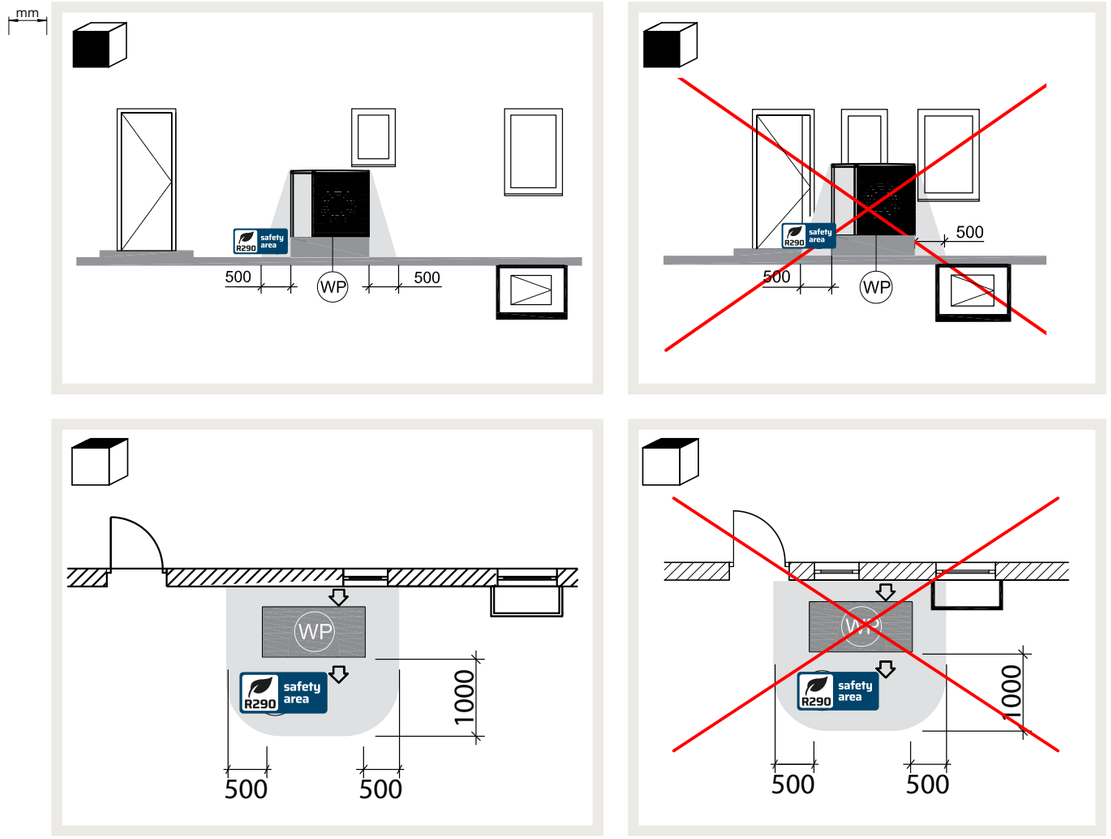

Legende
WP Wärmepumpe
Schutzbereich