


Detail / příklad řešení 3.50.2

Přepadový žlab typu „Finland“

(třídy zatížení: A, B – viz klasifikace zatížení např. v „Detail / příklad řešení 3.0.30“)

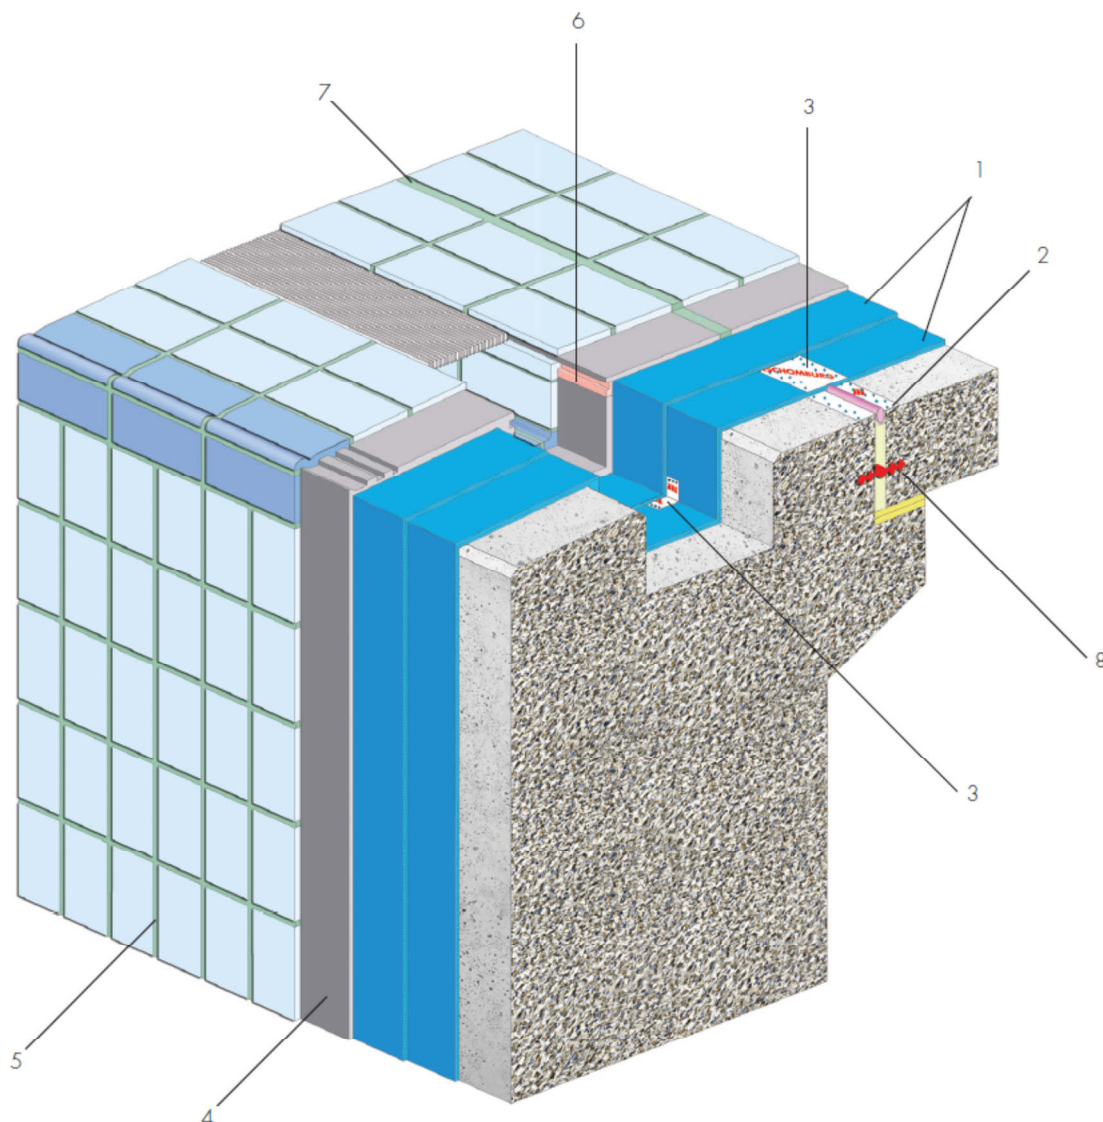

- 1.) hydroizolace AQUAFIN-RS300
- 2.) dvě vrstvy těsnicí pásky ASO-Dichtband-2000-S, zapracované do hydroizolační stěrky (první páska se vytvaruje do smyčky, druhá páska se nalepí rovně přes spáru)
- 3.) těsnicí páska ASO-Dichtband-2000, zapracovaná do hydroizolační stěrky
- 4.) lepidlo SOLOFLEX nebo UNIFIX-S3
- 5.) spárovací malta CRISTALLFUGE-HF nebo CRISTALLFUGE-EPOX
- 6.) výplň spáry ASODUR-SG2, pro přerušení kapilárního vztlínání
- 7.) pružný silikonový tmel ESCOSIL-2000-UW
- 8.) dilatační pás dle projektu

Práva kupujícího ohledně kvality našich materiálů jsou upravena našimi prodejními a dodacími podmínkami. Pro požadavky nad rámec zde popsaného použití je Vám k dispozici naše technická poradenská služba. Právní závaznost však vyžaduje písemné potvrzení z naší strany. Popis výrobku neosvobozuje uživatele od jeho povinnosti být pečlivý. V případě pochybností je třeba založit zkušební plochy. Vydáním tohoto nového Technického listu pozbývá původní svou platnost.