


TESİSAT KURULUM ŞEMASI



A)ELEKTRİK BAĞLANTISI

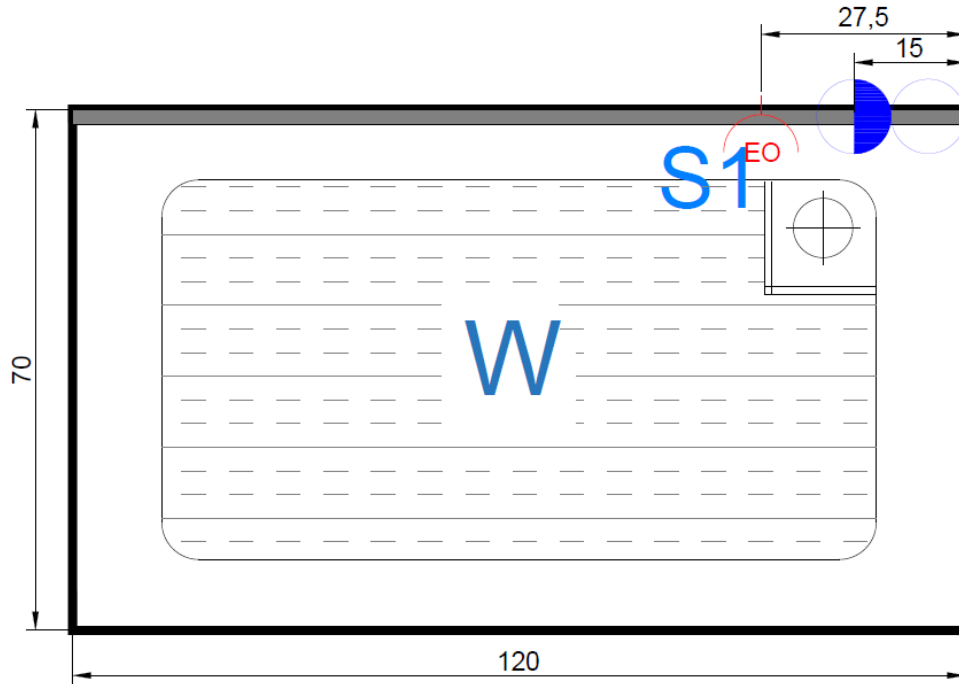

- 220V ile çalışır.
- Max. 1.5 metre uzaklıkta priz olmalıdır.
- Bağlantı Gücü: 1,5 kW 230V 50/60 Hz
- Kablo Kesiti: 3x2.5 kW
- Sigorta: 1x16 A
- Kaçak akım rölesi bulunmalıdır.
- Priz yüksekliği 40 cm olmalıdır.

B2) SU GİDERİ BAĞLANTISI



- Max. 1 m. uzağında drenaj bulunmalıdır.
- Gider bağlantısı DN 50 mm ısıya dayanıklı boru olmalıdır.
- Gider zemine sıfır (0) olmalıdır.

► B1) SU GİRİŞİ BAĞLANTISI



- Max. 2 m. uzaklıkta su musluğu bulunmalıdır.
- Su basıncı 4-6 bar arasında olmalıdır.
- $\frac{3}{4}$ inç Çamaşır musluğu bulunmalıdır.
- Temiz su girişi yüksekliği yerden 5 cm. olmalıdır.