


## Схема монтажная станции Евробион-10 СТАНДАРТ (Универсальная)

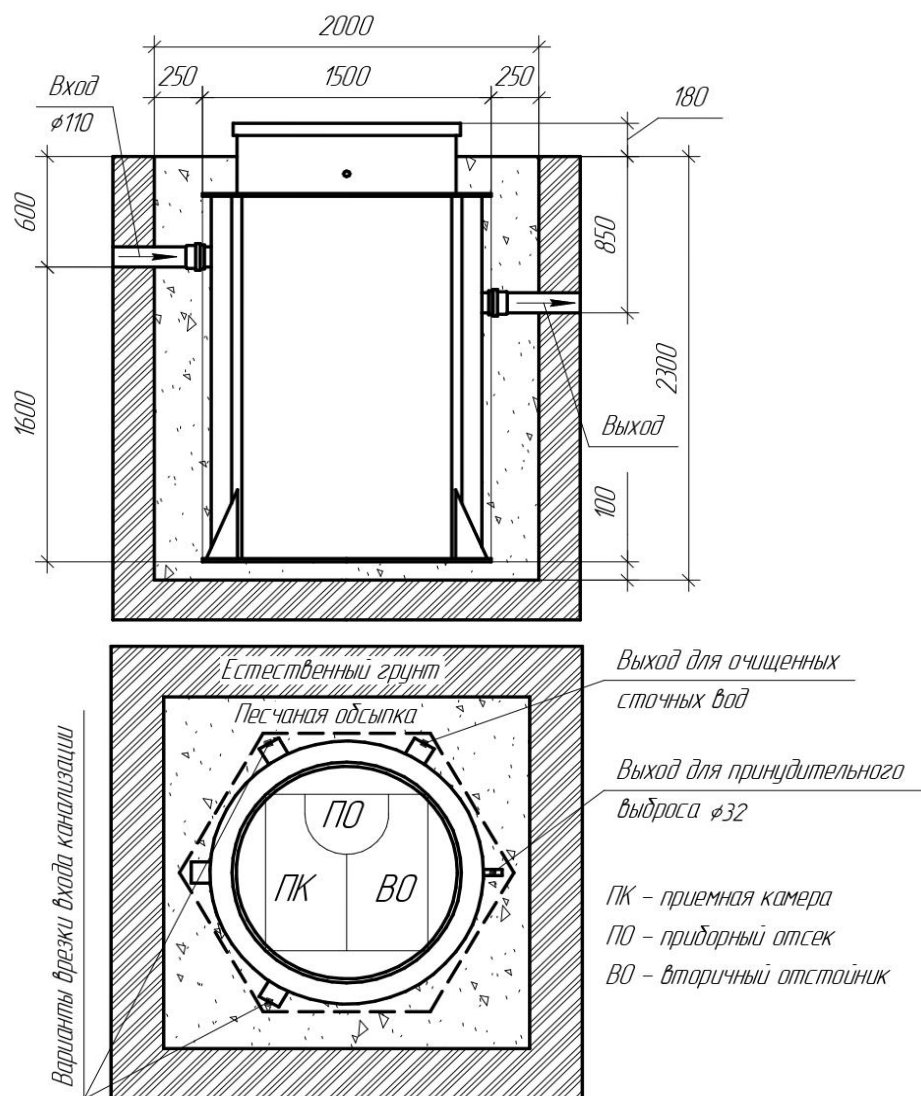

Параметры станции:

| W ширина | L длина | h станции | d корпуса | h корпуса |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1500     | 1500    | 2380      | 1 413     | 2000      |

Порядок проведения монтажных работ:

1. Разработка котлована 2,0 х 2,0 м глубиной 2,3 м
2. Устройство песчаной подушки на дне котлована толщиной 10 см.
3. Установка станции в котлован на песчаную подушку.
4. Монтаж входного и выходного патрубков.
5. Обратная засыпка котлована - осуществляется параллельно с заполнением станции водой, на высоту выходящего патрубка (вода в целях пригруза); засыпается песком либо отсевом, при этом отсыпка начинается с добавлением цемента для получения Цементно-песчаной смеси в пропорции 5:1 и отсыпается на высоту 1,6 м далее отсыпается без добавления цемента.

В случае стабильности грунтов и отсутствия высоких грунтовых вод, допускается обратная отсыпка без добавления цемента.

Необходимый материал:

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 5,705 м <sup>3</sup> | Песок строительный или отсев                      |
| 858,9 кг             | Цемент (Марка 400 - 500)                          |
| 2,5 м <sup>3</sup>   | Вода (Для заполнения станции в качестве пригруза) |

Необходимые работы:

|                      |                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| 9,2 м <sup>3</sup>   | Объем выборки грунта                              |
| 3,9 м <sup>3</sup>   | Смешивание песка и цемента для получения смеси ЦП |
| 5,995 м <sup>3</sup> | Обратная засыпка ЦПС и песка строительного        |